


放射線量マップ【田中北小学校】

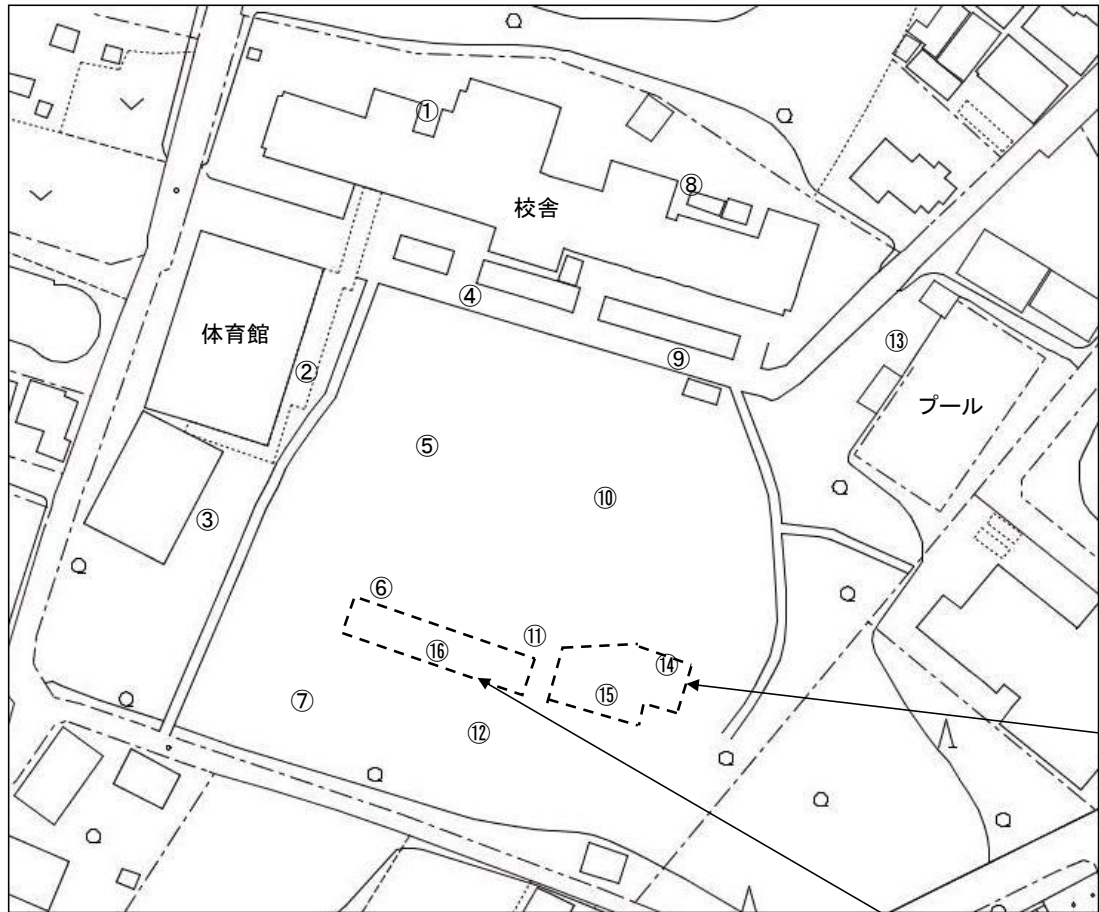

除去土壌
埋設箇所

除去土壌
埋設箇所

○除染完了日:平成24年1月16日

○測定日:平成30年 5月 24日(前回:平成29年11月29日)(単位:マイクロシーベルト/毎時)

測定箇所			※1環境省基準				※2柏市目標	
			100cm		50cm		5cm	
			今回	前回	今回	前回	今回	前回
①	校舎裏	コンクリート	0.077	0.083	0.077	0.077	0.086	0.078
②	体育館前	アスファルト	0.052	0.061	0.056	0.063	0.052	0.047
③	グラウンド	土	0.065	0.044	0.070	0.048	0.067	0.047
④	校舎前	アスファルト	0.051	0.073	0.041	0.055	0.056	0.051
⑤	グラウンド	土	0.041	0.048	0.047	0.049	0.029	0.040
⑥	グラウンド	土	0.042	0.061	0.040	0.034	0.021	0.037
⑦	グラウンド	土	0.051	0.054	0.042	0.052	0.041	0.042
⑧	校舎裏	土	0.083	0.081	0.082	0.082	0.075	0.071
⑨	校舎前	アスファルト	0.040	0.052	0.050	0.029	0.043	0.041
⑩	グラウンド	土	0.032	0.036	0.050	0.040	0.039	0.042
⑪	グラウンド	土	0.035	0.039	0.025	0.027	0.000	0.022
⑫	グラウンド	土	0.035	0.031	0.043	0.023	0.037	0.038
⑬	プール横	土	0.062	0.082	0.076	0.088	0.081	0.102
⑭	グラウンド	土	0.037	0.033	0.033	0.032	0.032	0.039
⑮	グラウンド	土	0.032	0.029	0.000	0.024	0.050	0.042
⑯	グラウンド	土	0.028	0.022	0.035	0.019	0.029	0.037
平均			0.048	0.052	0.048	0.046	0.046	0.049

※1 環境省基準:地表高1m及び50cmにおいて毎時0. 23マイクロシーベルト未満

※2 柏市目標:地表高5cmにおいて毎時0. 23マイクロシーベルト未満