放射線量マップ【逆井中学校】

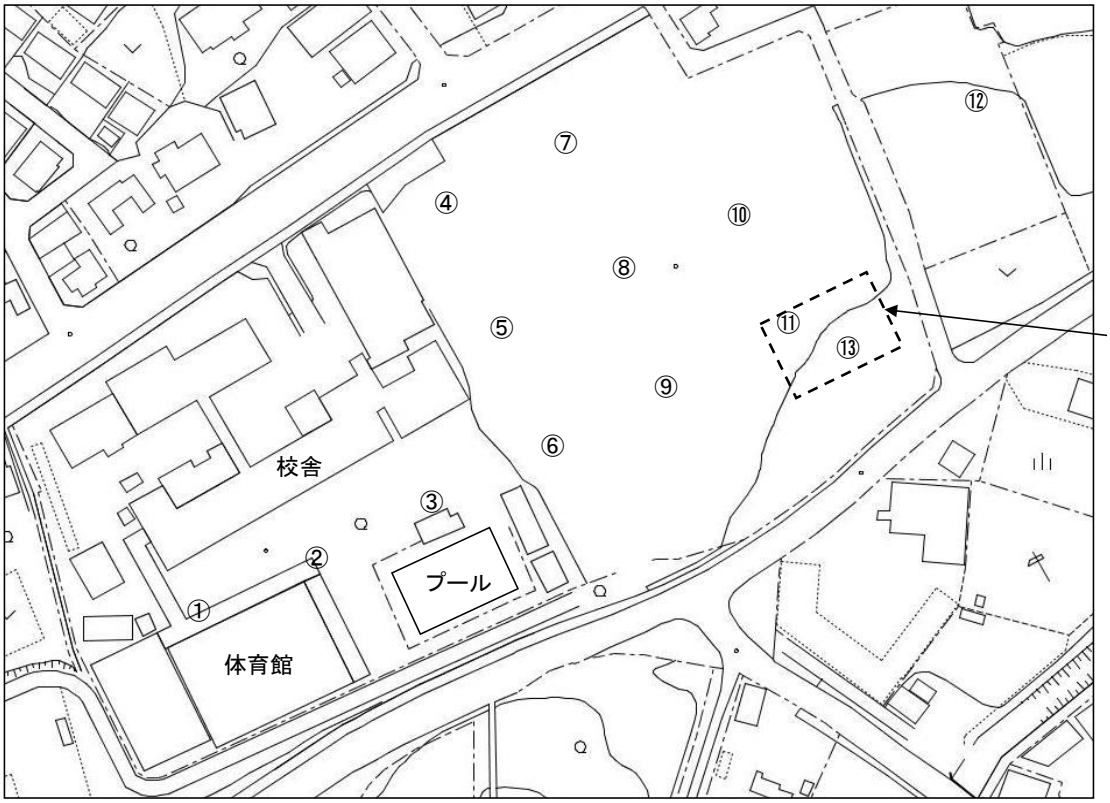

〇除染完了日：平成25年1月15日
〇測定日：平成30年5月16日（前回：平成29年12月7日）　（単位：マイクロシーベルト/毎時）

測定箇所			※1環境省基準 100cm		※2柏市目標 50cm		5cm	
			今回	前回	今回	前回	今回	前回
①	体育館前	土	0.071	0.070	0.077	0.070	0.081	0.080
②	体育館前	舗装	0.041	0.060	0.058	0.070	0.055	0.080
③	プール前	土	0.092	0.110	0.109	0.080	0.093	0.090
④	グラウンド	土	0.076	0.070	0.091	0.080	0.105	0.080
⑤	グラウンド	土	0.085	0.110	0.089	0.110	0.103	0.110
⑥	グラウンド	土	0.095	0.110	0.080	0.100	0.094	0.120
⑦	グラウンド	土	0.076	0.090	0.088	0.090	0.076	0.110
⑧	グラウンド	土	0.074	0.080	0.102	0.100	0.102	0.090
⑨	グラウンド	土	0.086	0.080	0.088	0.090	0.092	0.100
⑩	グラウンド	土	0.100	0.100	0.097	0.090	0.075	0.110
⑪	グラウンド	土	0.074	0.100	0.101	0.090	0.085	0.100
⑫	テニスコート	土	0.058	0.060	0.060	0.060	0.071	0.070
⑬	グラウンド	土	0.104	0.100	0.137	0.100	0.180	0.120
平均			0.079	0.088	0.091	0.087	0.093	0.097

※1 環境省基準：地表高1mにおいて毎時0．23マイクロシーベルト未満
※2 柏市目標：地表高50cmにおいて毎時0．23マイクロシーベルト未満