


放射線量マップ【高柳中学校】

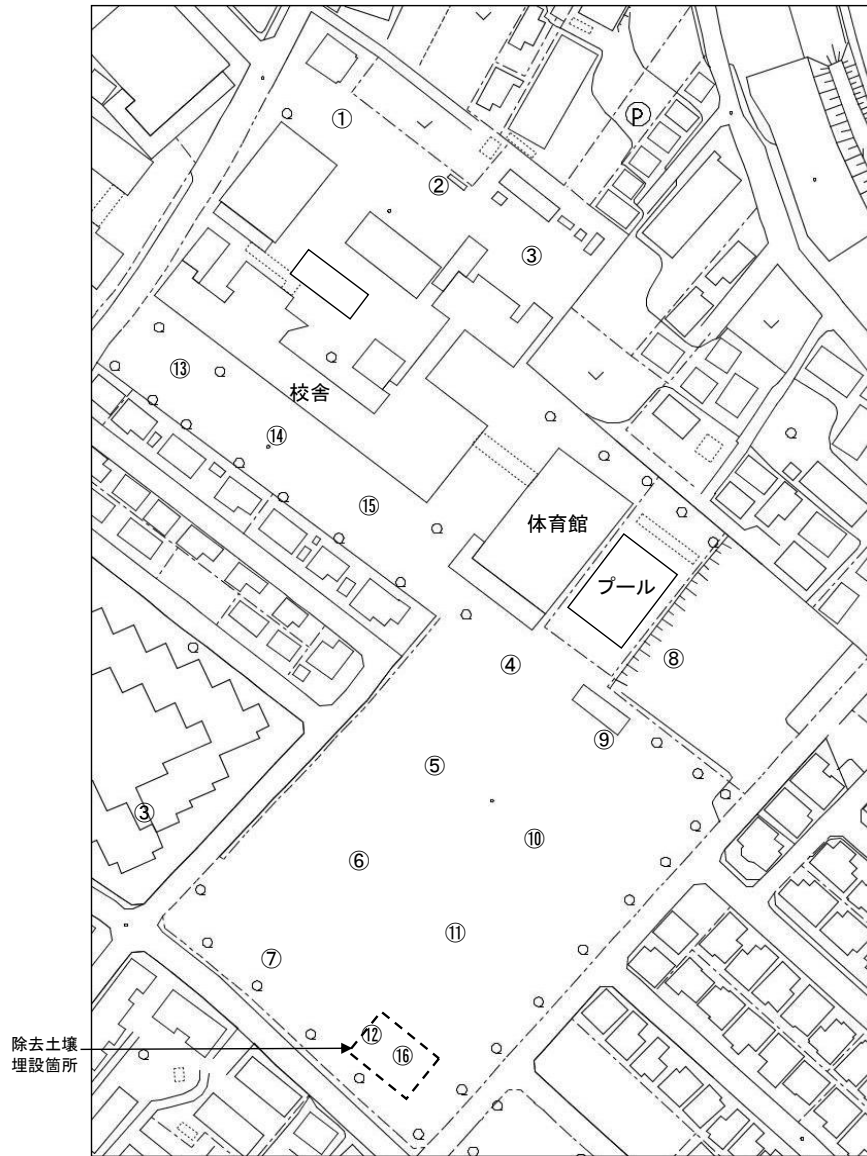

○除染完了日:平成25年1月15日

○測定日:平成30年5月11日(前回:平成29年12月6日) (単位:マイクロシーベルト/毎時)

測定箇所			※1環境省基準		※2柏市目標			
			100cm		50cm		5cm	
			今回	前回	今回	前回	今回	前回
①	通路	舗装	0.047	0.064	0.048	0.064	0.052	0.075
②	通路	舗装	0.050	0.046	0.045	0.050	0.050	0.047
③	通路	舗装	0.069	0.061	0.052	0.060	0.052	0.064
④	グラウンド	土	0.041	0.053	0.060	0.045	0.057	0.046
⑤	グラウンド	土	0.060	0.094	0.065	0.079	0.067	0.103
⑥	グラウンド	土	0.052	0.064	0.065	0.049	0.081	0.056
⑦	グラウンド	土	0.075	0.054	0.057	0.055	0.061	0.050
⑧	グラウンド	土	0.055	0.048	0.064	0.058	0.040	0.069
⑨	グラウンド	土	0.057	0.064	0.069	0.070	0.062	0.075
⑩	グラウンド	土	0.088	0.055	0.067	0.059	0.053	0.064
⑪	グラウンド	土	0.061	0.086	0.062	0.062	0.068	0.080
⑫	グラウンド	土	0.063	0.046	0.062	0.050	0.051	0.046
⑬	通路	舗装	0.064	0.076	0.064	0.092	0.075	0.083
⑭	通路	舗装	0.074	0.069	0.055	0.070	0.057	0.074
⑮	通路	舗装	0.051	0.069	0.063	0.050	0.044	0.050
⑯	グラウンド	土	0.067	0.094	0.068	0.106	0.074	0.135
平均			0.061	0.065	0.060	0.064	0.059	0.070

※1 環境省基準:地表高1mにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満

※2 柏市目標:地表高50cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満