


放射線量マップ【旭小学校】

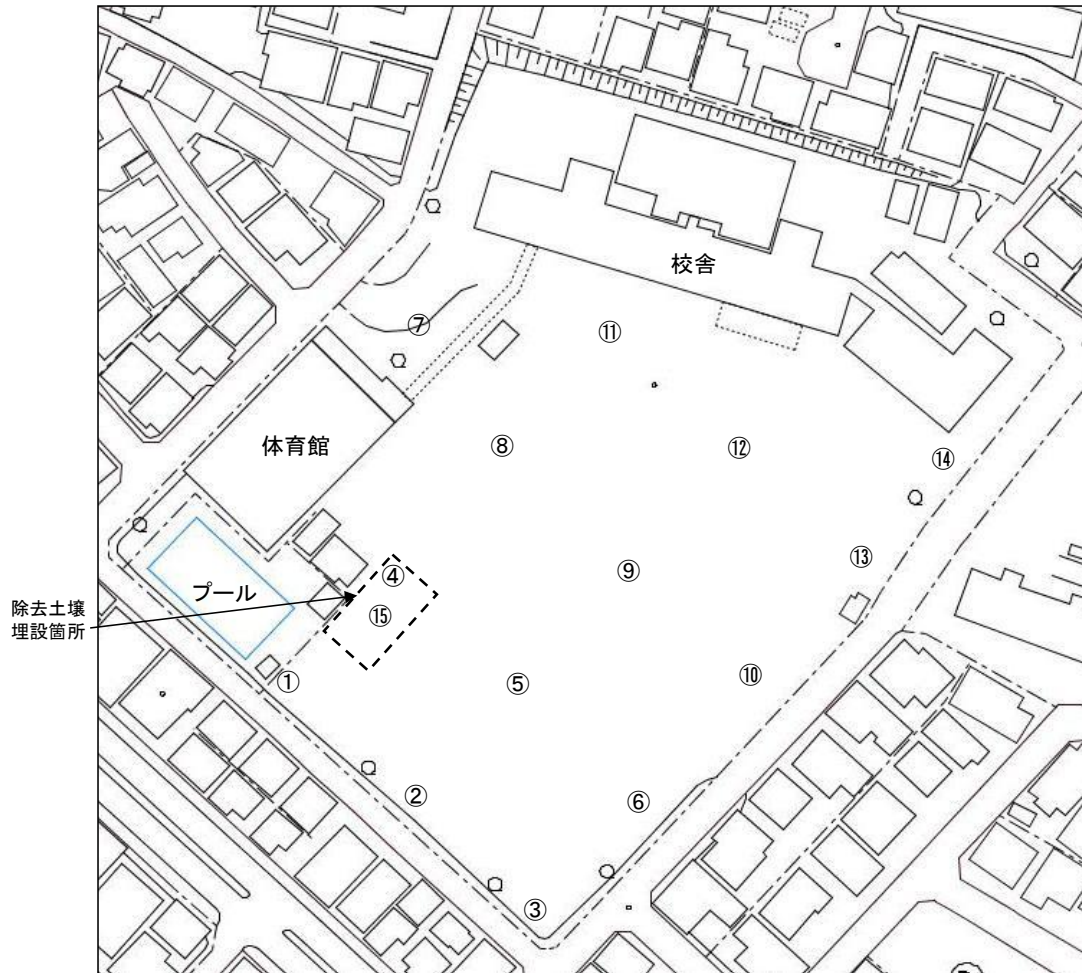

○除染完了日：平成24年5月9日

○測定日：平成30年 5月 17日（前回：平成29年12月1日）（単位：マイクロシーベルト/毎時）

測定箇所			※1環境省基準				※2柏市目標	
			100cm		50cm		5cm	
			今回	前回	今回	前回	今回	前回
①	プール横	樋	0.068	0.081	0.076	0.085	0.074	0.077
②	グラウンド	土	0.060	0.065	0.069	0.071	0.079	0.060
③	グラウンド	土	0.047	0.060	0.043	0.069	0.034	0.060
④	グラウンド	土	0.037	0.048	0.024	0.035	0.039	0.051
⑤	グラウンド	土	0.033	0.034	0.035	0.046	0.054	0.044
⑥	グラウンド	土	0.044	0.041	0.052	0.062	0.062	0.073
⑦	通路	アスファルト	0.048	0.062	0.045	0.070	0.048	0.063
⑧	グラウンド	土	0.044	0.031	0.031	0.038	0.032	0.035
⑨	グラウンド	土	0.044	0.025	0.036	0.030	0.030	0.046
⑩	グラウンド	土	0.059	0.044	0.046	0.031	0.049	0.045
⑪	グラウンド	土	0.056	0.035	0.052	0.031	0.042	0.027
⑫	グラウンド	土	0.025	0.021	0.052	0.042	0.033	0.040
⑬	グラウンド	土	0.045	0.044	0.056	0.047	0.052	0.044
⑭	校舎横	側溝	0.069	0.053	0.086	0.069	0.089	0.062
⑮	グラウンド	土	0.040	0.032	0.028	0.037	0.034	0.035
平均			0.048	0.045	0.049	0.051	0.050	0.051

※1 環境省基準：地表高1m及び50cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満

※2 柏市目標：地表高5cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満