


放射線量マップ【逆井小学校】

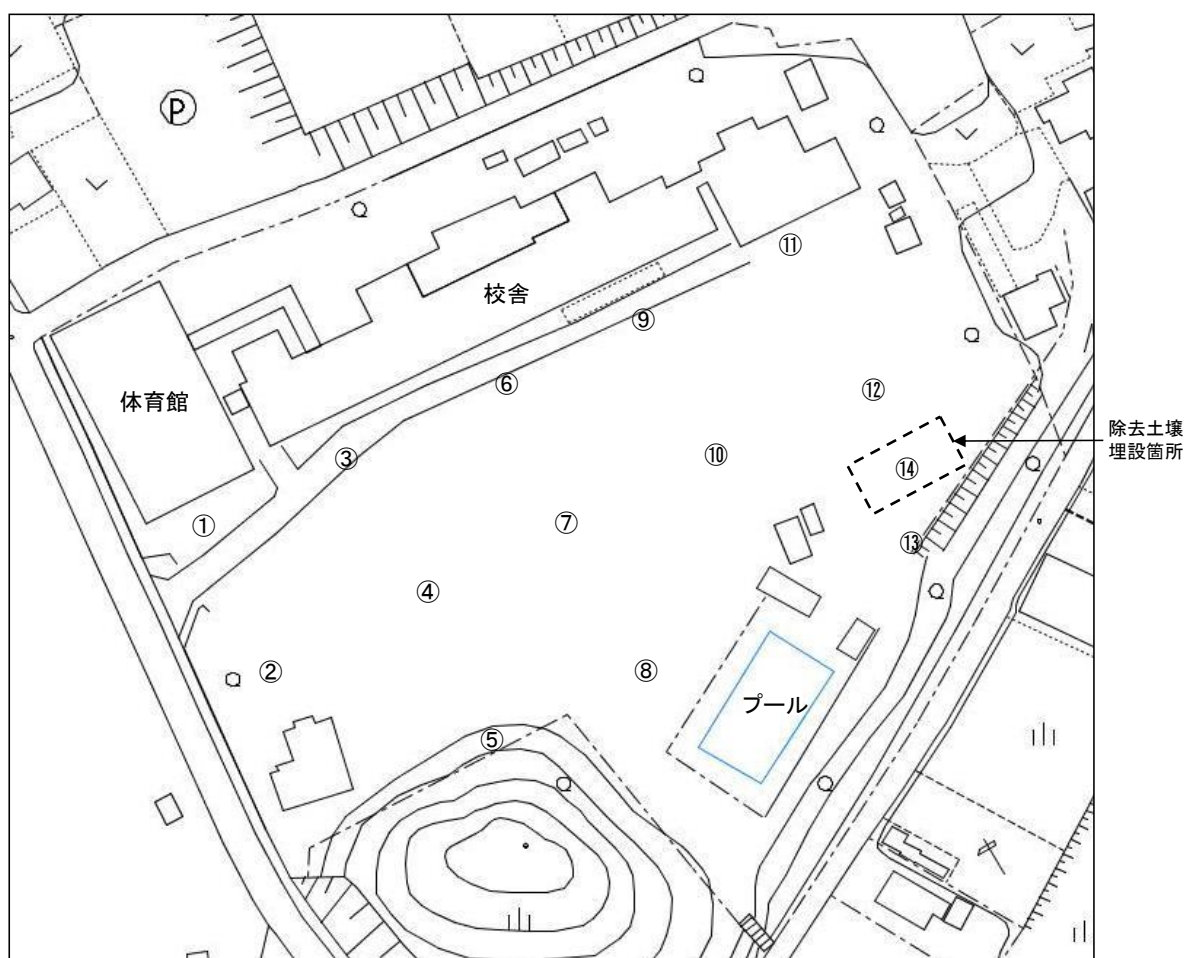

○除染完了日:平成24年8月30日

○測定日:平成30年5月16日(前回:平成29年12月7日) (単位:マイクロシーベルト/毎時)

測定箇所			※1環境省基準				※2柏市目標	
			100cm		50cm		5cm	
			今回	前回	今回	前回	今回	前回
①	グラウンド	土	0.051	0.080	0.067	0.080	0.064	0.070
②	グラウンド	土	0.049	0.070	0.056	0.070	0.082	0.060
③	グラウンド	舗装	0.060	0.050	0.049	0.050	0.082	0.050
④	グラウンド	土	0.045	0.040	0.041	0.050	0.033	0.050
⑤	グラウンド	土	0.065	0.080	0.052	0.070	0.063	0.060
⑥	グラウンド	舗装	0.043	0.050	0.048	0.060	0.056	0.050
⑦	グラウンド	土	0.039	0.050	0.034	0.050	0.037	0.060
⑧	グラウンド	土	0.066	0.060	0.067	0.070	0.052	0.060
⑨	グラウンド	舗装	0.050	0.050	0.051	0.060	0.045	0.050
⑩	グラウンド	土	0.053	0.050	0.058	0.040	0.062	0.050
⑪	グラウンド	舗装	0.065	0.050	0.051	0.070	0.080	0.060
⑫	グラウンド	土	0.071	0.040	0.053	0.050	0.058	0.050
⑬	グラウンド	土	0.089	0.070	0.091	0.070	0.099	0.060
⑭	グラウンド	土	0.053	0.050	0.044	0.050	0.052	0.040
平均			0.057	0.056	0.054	0.060	0.062	0.055

※1 環境省基準:地表高1m及び50cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満

※2 柏市目標:地表高5cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満