


# 放射線量マップ【富勢東小学校】

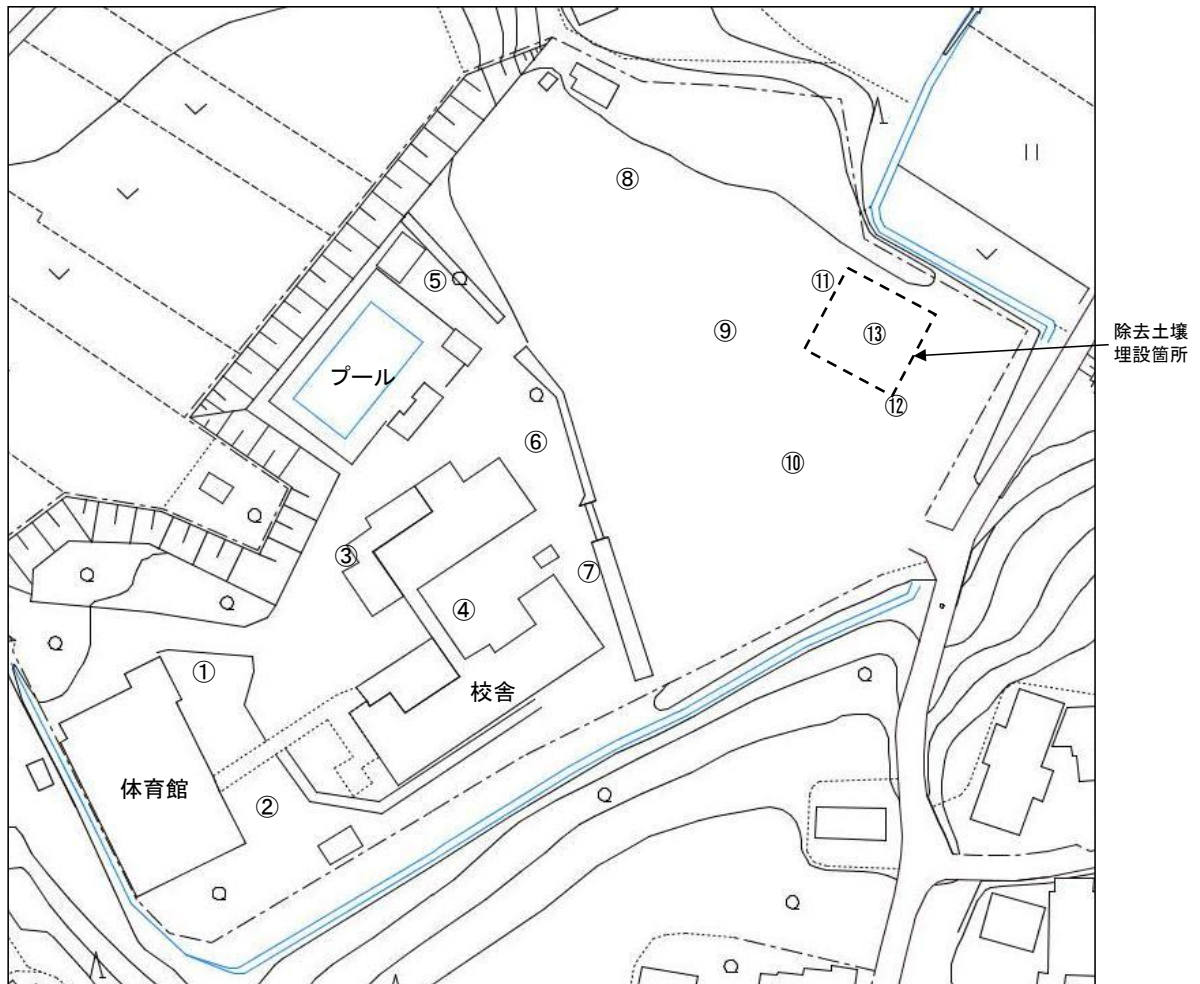

○除染完了日:平成24年4月9日

○測定日:平成30年 5月 23日(前回:平成29年11月29日)(単位:マイクロシーベルト/毎時)

| 測定箇所 |       |        | ※1環境省基準 |       |       |       | ※2柏市目標 |       |
|------|-------|--------|---------|-------|-------|-------|--------|-------|
|      |       |        | 100cm   |       | 50cm  |       | 5cm    |       |
|      |       |        | 今回      | 前回    | 今回    | 前回    | 今回     | 前回    |
| ①    | 体育館前  | アスファルト | 0.057   | 0.078 | 0.054 | 0.080 | 0.058  | 0.082 |
| ②    | 体育館前  | 土      | 0.069   | 0.075 | 0.077 | 0.063 | 0.089  | 0.064 |
| ③    | 校舎裏   | アスファルト | 0.060   | 0.074 | 0.059 | 0.083 | 0.067  | 0.081 |
| ④    | 校舎前   | アスファルト | 0.078   | 0.077 | 0.080 | 0.080 | 0.065  | 0.089 |
| ⑤    | プール前  | 土      | 0.066   | 0.062 | 0.072 | 0.068 | 0.072  | 0.060 |
| ⑥    | 校舎前   | アスファルト | 0.067   | 0.057 | 0.062 | 0.069 | 0.060  | 0.062 |
| ⑦    | 校舎前   | アスファルト | 0.081   | 0.077 | 0.000 | 0.060 | 0.083  | 0.065 |
| ⑧    | グラウンド | 土      | 0.041   | 0.055 | 0.057 | 0.059 | 0.059  | 0.049 |
| ⑨    | グラウンド | 土      | 0.056   | 0.052 | 0.060 | 0.046 | 0.046  | 0.042 |
| ⑩    | グラウンド | 土      | 0.049   | 0.057 | 0.058 | 0.043 | 0.060  | 0.061 |
| ⑪    | グラウンド | 土      | 0.052   | 0.047 | 0.049 | 0.057 | 0.067  | 0.046 |
| ⑫    | グラウンド | 土      | 0.078   | 0.038 | 0.080 | 0.040 | 0.095  | 0.052 |
| ⑬    | グラウンド | 土      | 0.069   | 0.069 | 0.056 | 0.052 | 0.063  | 0.062 |
| 平均   |       |        | 0.063   | 0.063 | 0.059 | 0.062 | 0.068  | 0.063 |

※1 環境省基準:地表高1m及び50cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満

※2 柏市目標:地表高5cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満