


放射線量マップ【松葉第二小学校】

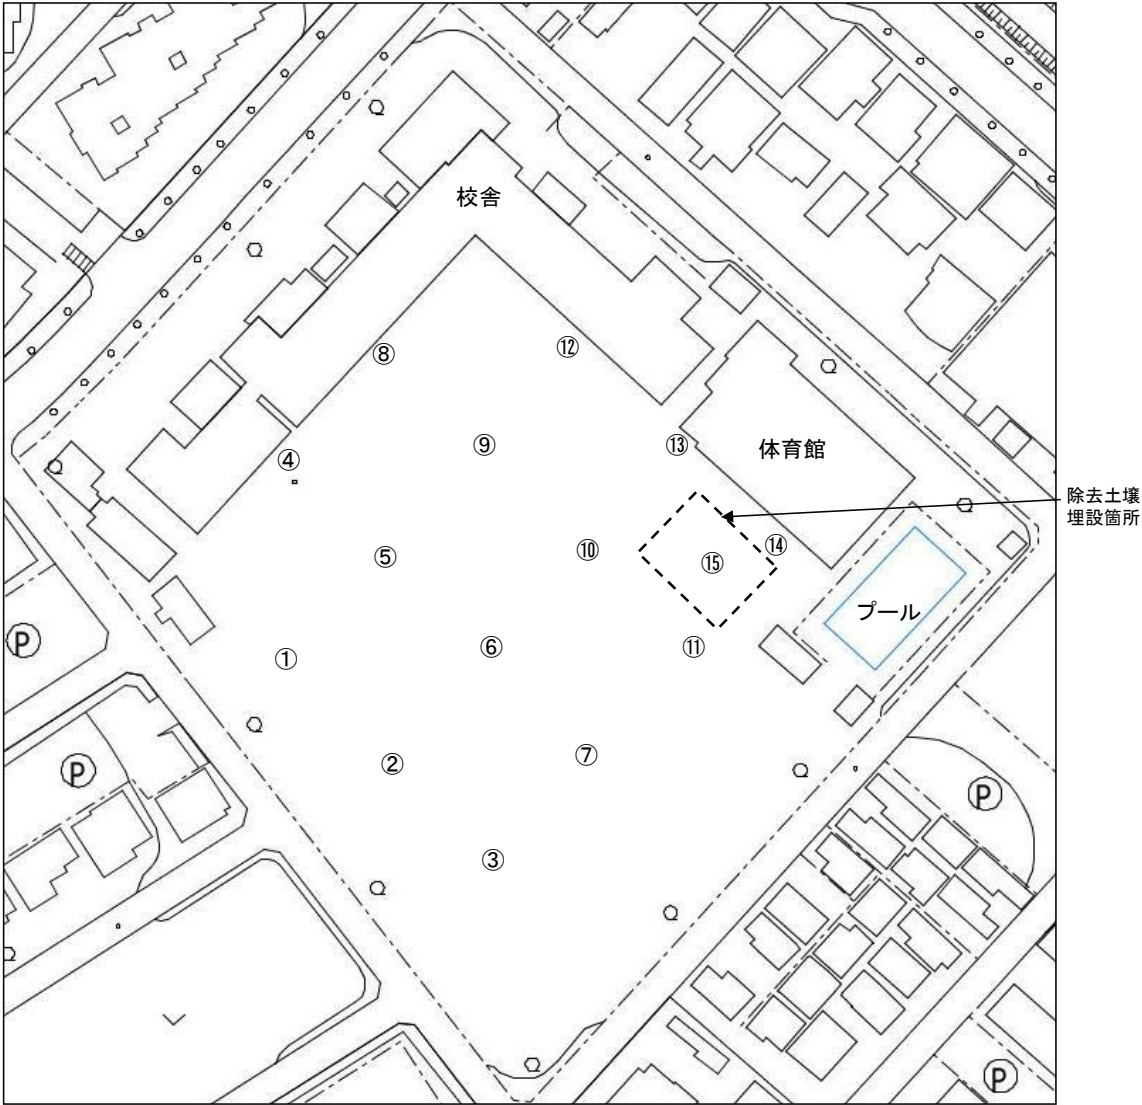

○除染完了日：平成24年8月30日
○測定日：平成30年 5月 24日(前回：平成29年11月22日)(単位：マイクロシーベルト/毎時)

測定箇所			※1環境省基準				※2柏市目標	
			100cm		50cm		5cm	
			今回	前回	今回	前回	今回	前回
①	グラウンド	舗装	0.044	0.058	0.039	0.058	0.046	0.047
②	グラウンド	土	0.043	0.075	0.053	0.055	0.054	0.074
③	グラウンド	土	0.052	0.058	0.034	0.057	0.047	0.047
④	グラウンド	土	0.060	0.078	0.084	0.090	0.077	0.054
⑤	グラウンド	土	0.042	0.054	0.053	0.057	0.047	0.050
⑥	グラウンド	土	0.056	0.046	0.044	0.046	0.046	0.036
⑦	グラウンド	土	0.046	0.057	0.045	0.049	0.056	0.065
⑧	グラウンド	土	0.050	0.075	0.071	0.080	0.071	0.083
⑨	グラウンド	土	0.052	0.049	0.055	0.059	0.060	0.054
⑩	グラウンド	土	0.053	0.048	0.073	0.044	0.071	0.044
⑪	グラウンド	土	0.068	0.069	0.081	0.060	0.086	0.080
⑫	グラウンド	土	0.068	0.065	0.083	0.059	0.087	0.055
⑬	グラウンド	土	0.074	0.064	0.050	0.055	0.060	0.077
⑭	グラウンド	土	0.056	0.055	0.053	0.082	0.058	0.065
⑮	グラウンド	土	0.069	0.048	0.058	0.045	0.061	0.045
平均			0.056	0.060	0.058	0.060	0.062	0.058

※1 環境省基準：地表高1m及び50cmにおいて毎時0. 23マイクロシーベルト未満

※2 柏市目標：地表高5cmにおいて毎時0. 23マイクロシーベルト未満