


放射線量マップ【風早北部小学校】

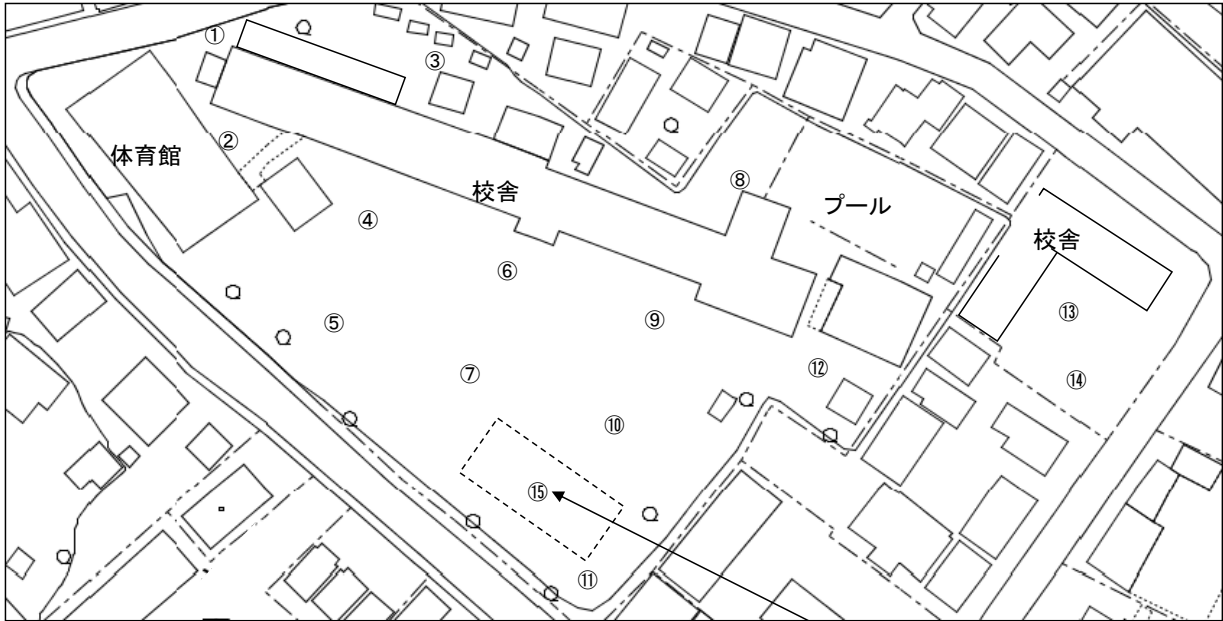

除去土壌
埋設箇所

○除染完了日:平成24年6月28日
○測定日:平成30年5月17日(前回:平成29年12月6日) (単位:マイクロシーベルト/毎時)

測定箇所			※1環境省基準				※2柏市目標	
			100cm		50cm		5cm	
			今回	前回	今回	前回	今回	前回
①	校舎裏	土	0.051	0.050	0.067	0.050	0.056	0.050
②	校舎前	土	0.085	0.080	0.096	0.070	0.089	0.090
③	校舎裏	舗装	0.065	0.050	0.081	0.060	0.058	0.060
④	校舎前	土	0.042	0.060	0.043	0.050	0.063	0.060
⑤	グラウンド	土	0.034	0.030	0.033	0.040	0.025	0.050
⑥	校舎前	土	0.051	0.050	0.057	0.040	0.062	0.050
⑦	グラウンド	土	0.046	0.040	0.050	0.030	0.025	0.050
⑧	校舎裏	舗装	0.064	0.060	0.082	0.080	0.062	0.080
⑨	校舎前	土	0.054	0.060	0.066	0.040	0.062	0.060
⑩	グラウンド	土	0.051	0.040	0.032	0.050	0.043	0.040
⑪	グラウンド	側溝	0.047	0.050	0.053	0.050	0.039	0.050
⑫	校舎前	土	0.039	0.060	0.052	0.050	0.046	0.050
⑬	グラウンド	人工芝	0.071	0.060	0.064	0.070	0.076	0.070
⑭	グラウンド	人工芝	0.080	0.060	0.066	0.080	0.075	0.070
⑮	グラウンド	土	0.040	0.050	0.039	0.050	0.051	0.060
平均			0.055	0.053	0.059	0.054	0.055	0.059

※1 環境省基準:地表高1m及び50cmにおいて毎時0. 23マイクロシーベルト未満
※2 柏市目標:地表高5cmにおいて毎時0. 23マイクロシーベルト未満