


放射線量マップ【大津ヶ丘第一小学校】

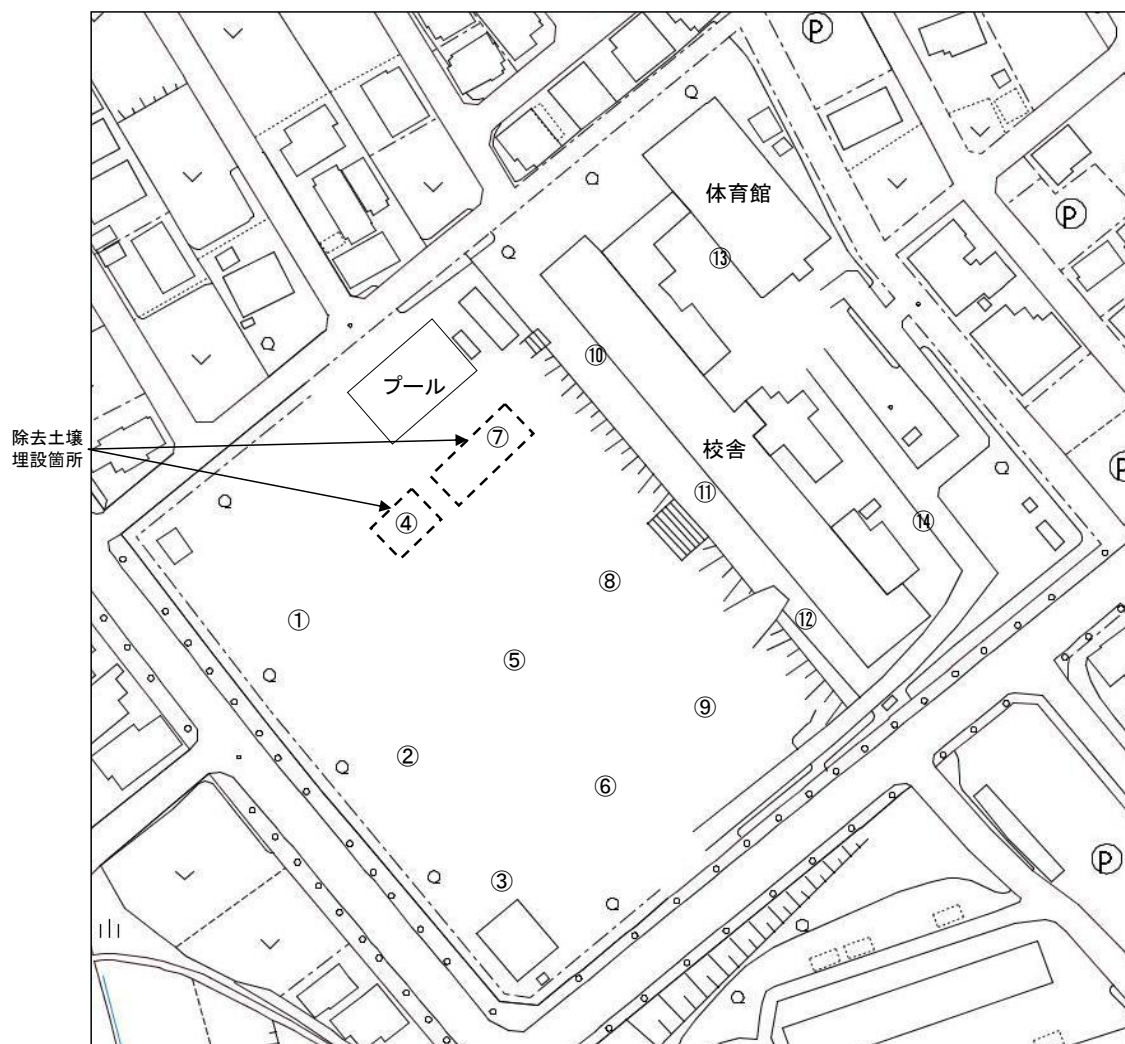

○除染完了日:平成24年4月9日

○測定日:平成30年 月 日(前回:平成29年12月11日)(単位:マイクロシーベルト/毎時)

測定箇所			※1環境省基準				※2柏市目標	
			100cm		50cm		5cm	
			今回	前回	今回	前回	今回	前回
①	グラウンド	土	0.058	0.060	0.072	0.060	0.073	0.060
②	グラウンド	土	0.050	0.060	0.035	0.060	0.036	0.060
③	グラウンド	土	0.093	0.050	0.042	0.050	0.048	0.050
④	グラウンド	土	0.044	0.060	0.034	0.060	0.040	0.070
⑤	グラウンド	土	0.041	0.060	0.049	0.060	0.040	0.050
⑥	グラウンド	土	0.041	0.060	0.029	0.060	0.047	0.050
⑦	グラウンド	土	0.052	0.070	0.049	0.070	0.049	0.070
⑧	グラウンド	土	0.056	0.060	0.052	0.060	0.044	0.070
⑨	グラウンド	土	0.059	0.050	0.050	0.050	0.050	0.050
⑩	校舎前	土	0.062	0.070	0.079	0.070	0.074	0.070
⑪	校舎前	土	0.075	0.070	0.085	0.080	0.097	0.080
⑫	校舎前	土	0.054	0.060	0.068	0.060	0.097	0.080
⑬	通路	舗装	0.081	0.090	0.094	0.090	0.091	0.080
⑭	通路	舗装	0.070	0.090	0.087	0.090	0.093	0.080
平均			0.060	0.065	0.059	0.066	0.063	0.066

※1 環境省基準:地表高1m及び50cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満

※2 柏市目標:地表高5cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満