


放射線量マップ【柏第七小学校】

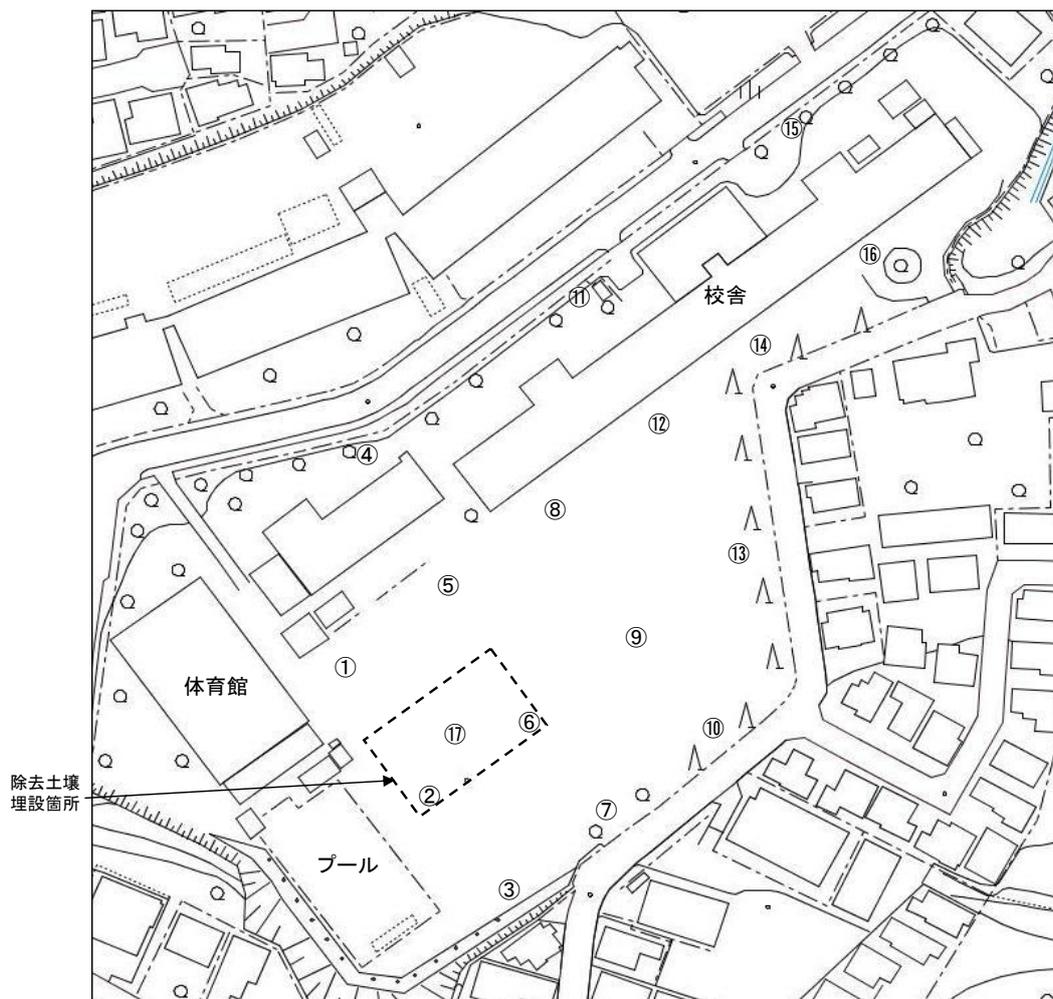

○除染完了日：平成24年5月9日
 ○測定日：平成30年12月7日(前回：平成30年5月17日) (単位：マイクロシーベルト/毎時)

測定箇所			※1環境省基準				※2柏市目標	
			100cm		50cm		5cm	
			今回	前回	今回	前回	今回	前回
①	グラウンド	土	0.037	0.045	0.056	0.057	0.047	0.044
②	グラウンド	土	0.029	0.050	0.038	0.033	0.038	0.049
③	グラウンド	土	0.050	0.049	0.067	0.088	0.043	0.040
④	校舎裏	土	0.073	0.062	0.055	0.082	0.055	0.083
⑤	グラウンド	土	0.056	0.059	0.054	0.054	0.047	0.045
⑥	グラウンド	土	0.041	0.056	0.037	0.054	0.047	0.063
⑦	グラウンド	側溝	0.043	0.039	0.050	0.056	0.053	0.065
⑧	校舎前	土	0.049	0.056	0.058	0.041	0.056	0.048
⑨	グラウンド	土	0.053	0.060	0.040	0.060	0.046	0.061
⑩	グラウンド	土	0.049	0.062	0.055	0.042	0.047	0.047
⑪	校舎裏	土	0.056	0.061	0.050	0.054	0.077	0.064
⑫	校舎前	土	0.060	0.062	0.063	0.045	0.052	0.055
⑬	グラウンド	土	0.047	0.056	0.051	0.055	0.048	0.044
⑭	校舎前	アスファルト	0.073	0.075	0.076	0.083	0.093	0.085
⑮	校舎裏	土	0.054	0.083	0.065	0.080	0.081	0.081
⑯	校舎前	アスファルト	0.063	0.066	0.047	0.068	0.055	0.059
⑰	グラウンド	土	0.047	0.043	0.066	0.043	0.053	0.035
平均			0.052	0.058	0.055	0.059	0.055	0.057

※1 環境省基準：地表高1m及び50cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満
 ※2 柏市目標：地表高5cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満