


### 放射線量マップ【逆井小学校】

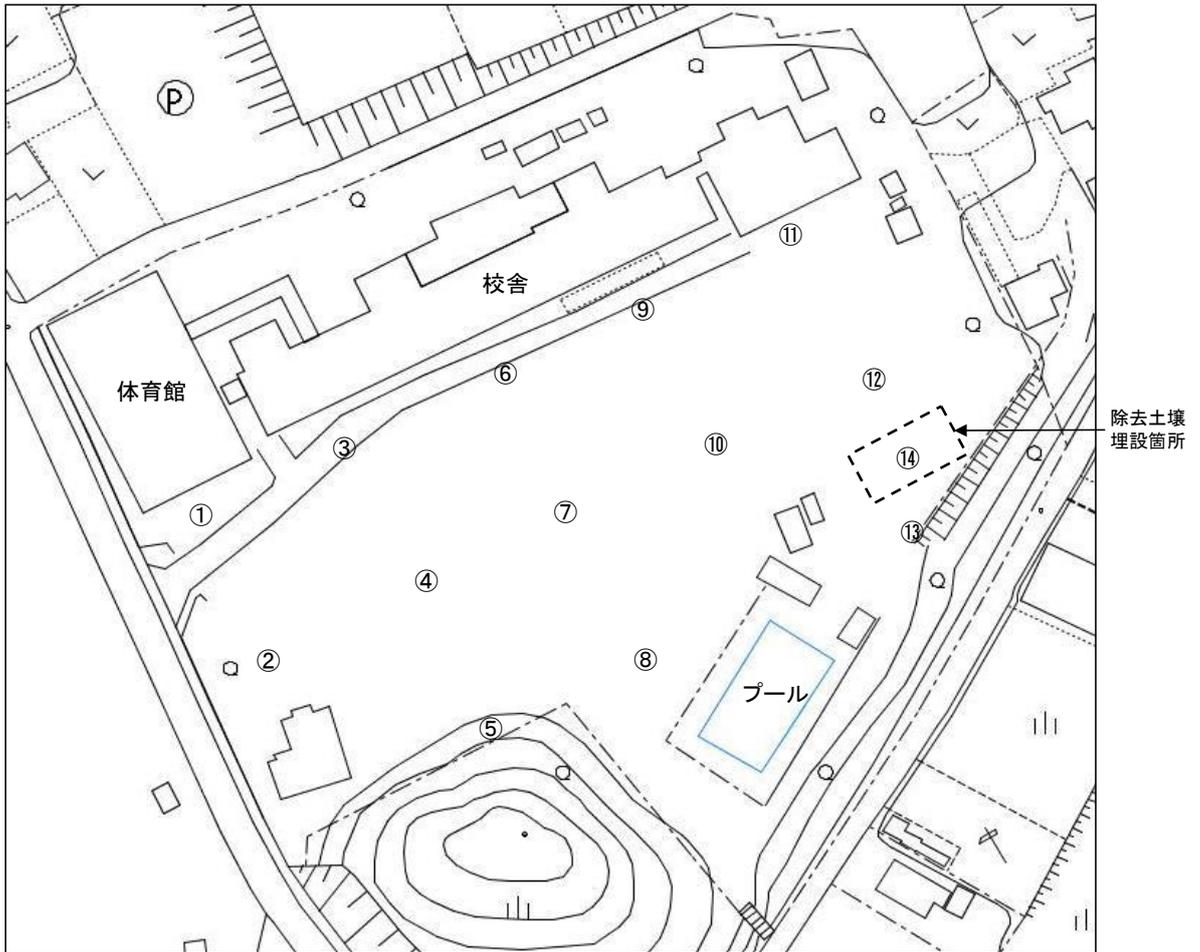

○除染完了日:平成24年8月30日

○測定日:平成30年11月9日(前回:平成30年5月16日) (単位:マイクロシーベルト/毎時)

測定箇所			※1環境省基準				※2柏市目標	
			100cm		50cm		5cm	
			今回	前回	今回	前回	今回	前回
①	グラウンド	土	0.077	0.051	0.082	0.067	0.075	0.064
②	グラウンド	土	0.042	0.049	0.051	0.056	0.052	0.082
③	グラウンド	舗装	0.054	0.060	0.052	0.049	0.044	0.082
④	グラウンド	土	0.036	0.045	0.032	0.041	0.040	0.033
⑤	グラウンド	土	0.062	0.065	0.045	0.052	0.069	0.063
⑥	グラウンド	舗装	0.053	0.043	0.052	0.048	0.047	0.056
⑦	グラウンド	土	0.040	0.039	0.050	0.034	0.043	0.037
⑧	グラウンド	土	0.070	0.066	0.051	0.067	0.035	0.052
⑨	グラウンド	舗装	0.061	0.062	0.060	0.058	0.070	0.058
⑩	グラウンド	土	0.084	0.057	0.062	0.073	0.069	0.056
⑪	グラウンド	舗装	0.059	0.065	0.046	0.051	0.032	0.080
⑫	グラウンド	土	0.047	0.071	0.051	0.053	0.039	0.058
⑬	グラウンド	土	0.075	0.089	0.064	0.091	0.059	0.099
⑭	グラウンド	土	0.043	0.053	0.053	0.044	0.056	0.052
平均			0.057	0.058	0.054	0.056	0.052	0.062

※1 環境省基準:地表高1m及び50cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満

※2 柏市目標:地表高5cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満