


放射線量マップ【花野井小学校】

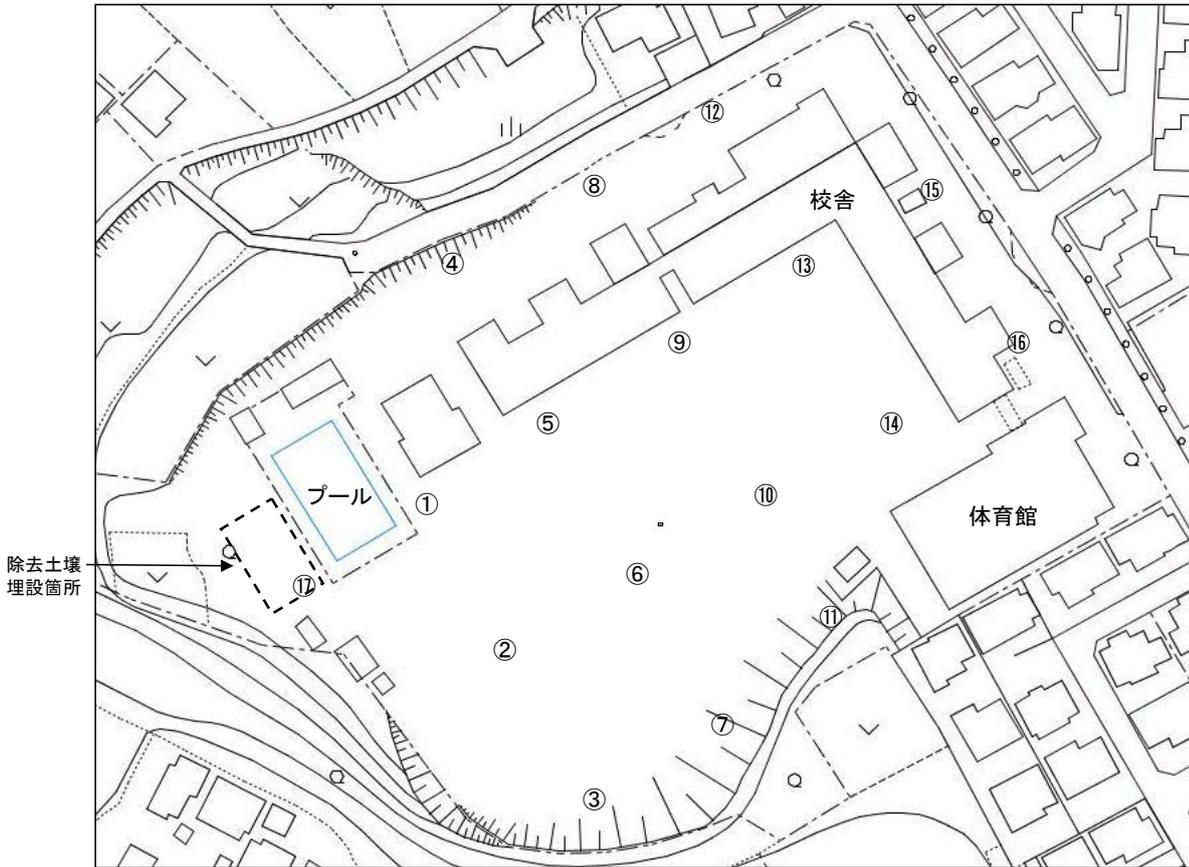

○除染完了日:平成24年5月9日

○測定日:平成30年11月29日(前回:平成30年5月24日)(単位:マイクロシーベルト/毎時)

| | | | ※1環境省基準 | | | | ※2柏市目標 | |
|----|-------|--------|---------|-------|-------|-------|--------|-------|
| | | | 100cm | | 50cm | | 5cm | |
| | | | 今回 | 前回 | 今回 | 前回 | 今回 | 前回 |
| ① | プール前 | 土 | 0.065 | 0.057 | 0.058 | 0.062 | 0.063 | 0.083 |
| ② | グラウンド | 土 | 0.053 | 0.037 | 0.052 | 0.050 | 0.056 | 0.046 |
| ③ | グラウンド | 土 | 0.056 | 0.048 | 0.055 | 0.061 | 0.058 | 0.049 |
| ④ | 校舎裏 | 土 | 0.049 | 0.060 | 0.053 | 0.060 | 0.052 | 0.058 |
| ⑤ | 校舎前 | 土 | 0.061 | 0.074 | 0.054 | 0.071 | 0.053 | 0.066 |
| ⑥ | グラウンド | 土 | 0.046 | 0.047 | 0.044 | 0.037 | 0.055 | 0.042 |
| ⑦ | グラウンド | 土 | 0.079 | 0.075 | 0.068 | 0.074 | 0.092 | 0.073 |
| ⑧ | 校舎裏 | アスファルト | 0.060 | 0.068 | 0.060 | 0.072 | 0.052 | 0.066 |
| ⑨ | 校舎前 | 土 | 0.064 | 0.064 | 0.060 | 0.071 | 0.051 | 0.081 |
| ⑩ | グラウンド | 土 | 0.046 | 0.052 | 0.044 | 0.058 | 0.047 | 0.044 |
| ⑪ | グラウンド | 土 | 0.061 | 0.061 | 0.081 | 0.055 | 0.055 | 0.037 |
| ⑫ | 校舎裏 | アスファルト | 0.061 | 0.062 | 0.060 | 0.058 | 0.070 | 0.058 |
| ⑬ | 校舎前 | 土 | 0.084 | 0.057 | 0.062 | 0.073 | 0.069 | 0.056 |
| ⑭ | グラウンド | 土 | 0.052 | 0.059 | 0.042 | 0.072 | 0.040 | 0.077 |
| ⑮ | 校舎裏 | アスファルト | 0.054 | 0.058 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.046 |
| ⑯ | 校舎裏 | アスファルト | 0.052 | 0.078 | 0.056 | 0.073 | 0.060 | 0.066 |
| ⑰ | プール裏 | 土 | 0.100 | 0.069 | 0.091 | 0.065 | 0.097 | 0.068 |
| 平均 | | | 0.061 | 0.060 | 0.058 | 0.063 | 0.060 | 0.060 |

※1 環境省基準:地表高1m及び50cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満

※2 柏市目標:地表高5cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満