


放射線量マップ【柏第六小学校】

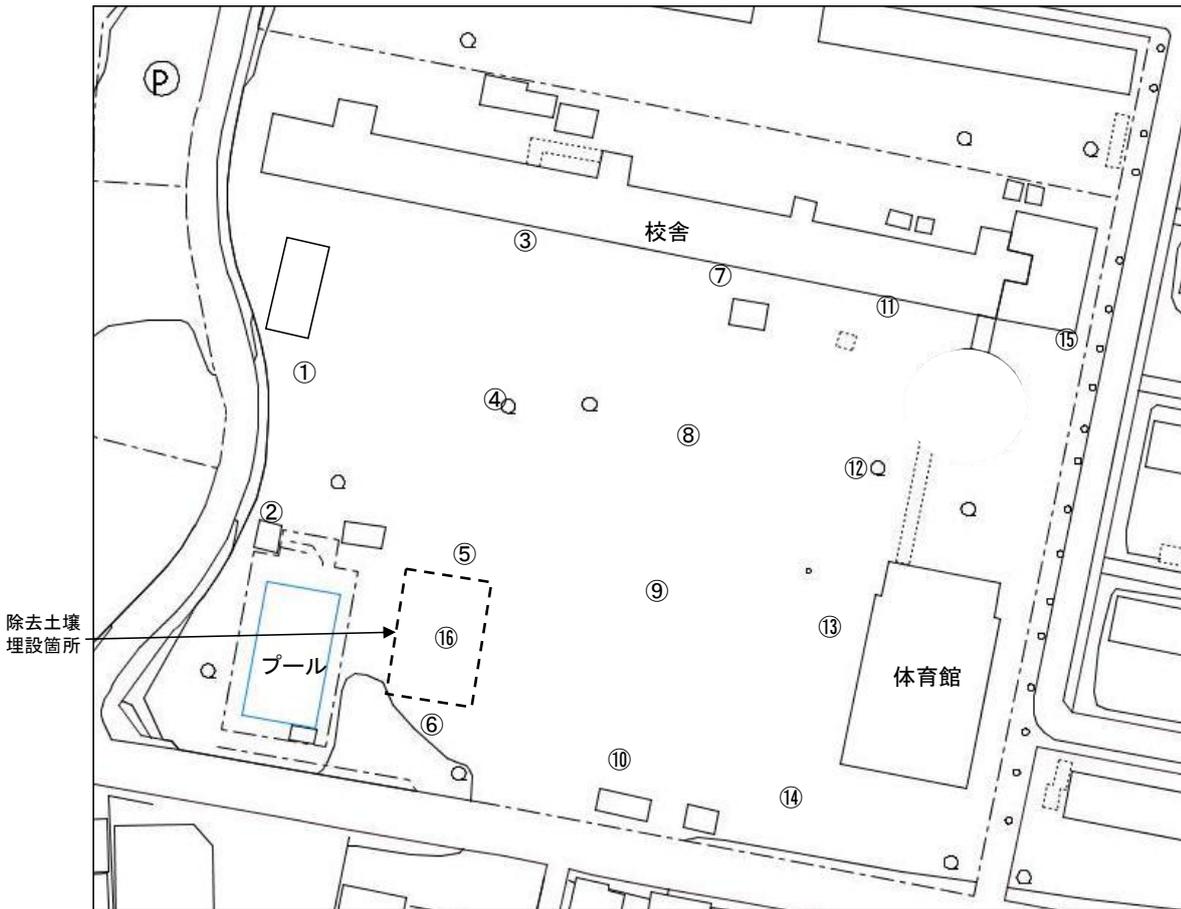

○除染完了日:平成24年5月9日

○測定日:令和元年5月30日(前回:平成30年12月7日) (単位:マイクロシーベルト/毎時)

測定箇所			※1環境省基準				※2柏市目標	
			100cm		50cm		5cm	
			今回	前回	今回	前回	今回	前回
①	こどもルーム前	土	0.052	0.047	0.087	0.043	0.112	0.061
②	プール横	土	0.084	0.078	0.084	0.080	0.066	0.081
③	校舎前	土	0.054	0.070	0.065	0.069	0.038	0.066
④	グラウンド	土	0.053	0.063	0.059	0.080	0.080	0.091
⑤	グラウンド	土	0.029	0.034	0.028	0.046	0.033	0.034
⑥	グラウンド	土	0.052	0.045	0.050	0.063	0.052	0.062
⑦	校舎前	土	0.059	0.081	0.061	0.064	0.076	0.073
⑧	グラウンド	土	0.054	0.082	0.071	0.069	0.050	0.085
⑨	グラウンド	土	0.030	0.038	0.035	0.043	0.049	0.051
⑩	グラウンド	土	0.054	0.051	0.054	0.051	0.056	0.046
⑪	校舎前	アスファルト	0.058	0.059	0.060	0.052	0.054	0.064
⑫	グラウンド	土	0.050	0.054	0.052	0.048	0.035	0.057
⑬	グラウンド	土	0.054	0.059	0.056	0.043	0.043	0.048
⑭	グラウンド	土	0.049	0.044	0.042	0.034	0.055	0.043
⑮	校舎前	アスファルト	0.073	0.064	0.082	0.072	0.075	0.076
⑯	グラウンド	土	0.032	0.026	0.039	0.027	0.030	0.033
平均			0.052	0.056	0.058	0.055	0.057	0.061

※1 環境省基準:地表高1m及び50cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満

※2 柏市目標:地表高5cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満