


放射線量マップ【光ヶ丘小学校】

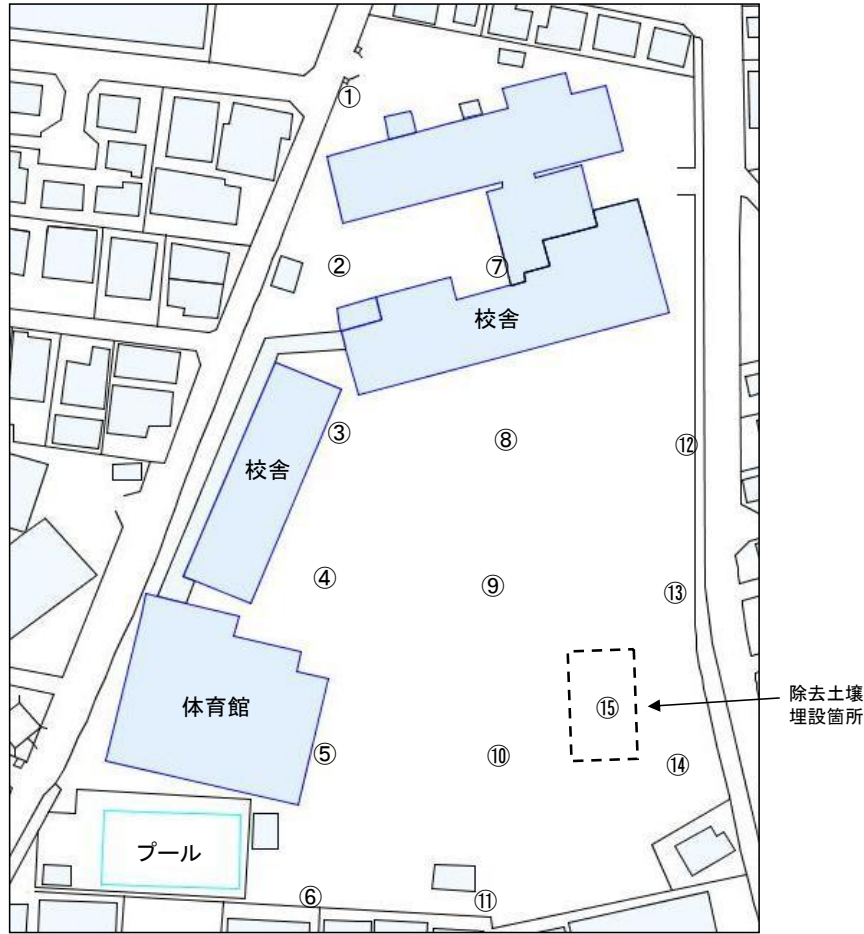

○除染完了日:平成24年7月12日

○測定日:令和元年5月27日(前回:平成30年11月19日)(単位:マイクロシーベルト/毎時)

測定箇所			※1環境省基準				※2柏市目標	
			100cm		50cm		5cm	
			今回	前回	今回	前回	今回	前回
①	校舎裏	舗装	0.063	0.046	0.055	0.062	0.056	0.062
②	グラウンド	土	0.049	0.044	0.057	0.055	0.055	0.059
③	グラウンド	土	0.063	0.059	0.085	0.080	0.069	0.079
④	グラウンド	土	0.074	0.077	0.074	0.073	0.085	0.070
⑤	グラウンド	土	0.055	工事中	0.058	工事中	0.082	工事中
⑥	グラウンド	土	0.041	工事中	0.056	工事中	0.063	工事中
⑦	校舎裏	土	0.077	0.063	0.073	0.067	0.092	0.073
⑧	グラウンド	土	0.049	0.048	0.041	0.054	0.041	0.049
⑨	グラウンド	土	0.041	0.031	0.035	0.044	0.023	0.035
⑩	グラウンド	土	0.043	0.040	0.032	0.032	0.040	0.036
⑪	グラウンド	土	0.049	工事中	0.043	工事中	0.050	工事中
⑫	グラウンド	土	0.059	0.055	0.045	0.051	0.054	0.067
⑬	グラウンド	土	0.038	工事中	0.051	工事中	0.046	工事中
⑭	グラウンド	土	0.045	工事中	0.044	工事中	0.054	工事中
⑮	グラウンド	土	0.040	0.025	0.036	0.034	0.036	0.023
平均			0.052	0.049	0.052	0.055	0.056	0.055

※1 環境省基準:地表高1m及び50cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満

※2 柏市目標:地表高5cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満