


放射線量マップ【松葉第二小学校】

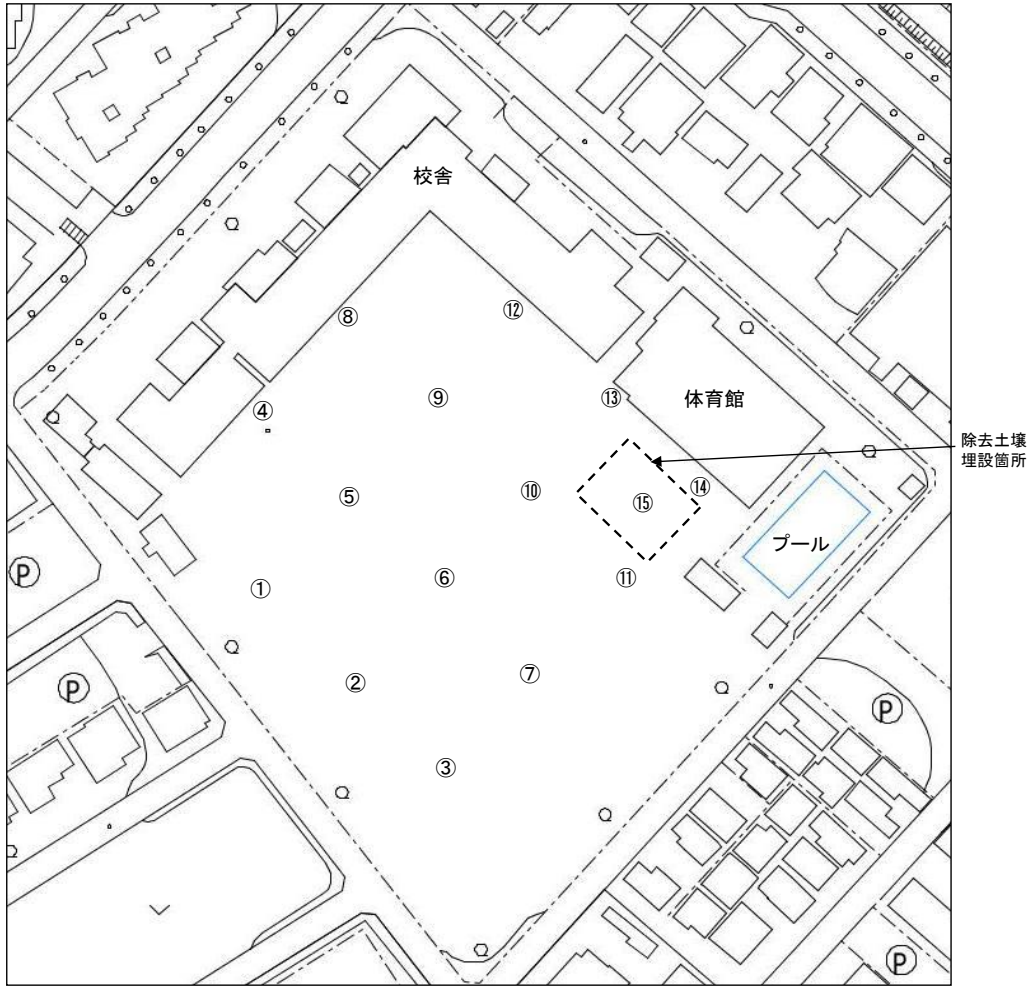

○除染完了日:平成24年8月30日

○測定日:令和元年5月24日(前回:平成30年11月29日) (単位:マイクロシーベルト/毎時)

測定箇所			※1環境省基準				※2柏市目標	
			100cm		50cm		5cm	
			今回	前回	今回	前回	今回	前回
①	グラウンド	舗装	0.058	0.049	0.039	0.032	0.043	0.040
②	グラウンド	土	0.048	0.057	0.033	0.055	0.049	0.053
③	グラウンド	土	0.048	0.052	0.051	0.064	0.044	0.052
④	グラウンド	土	0.078	0.066	0.061	0.078	0.058	0.048
⑤	グラウンド	土	0.058	0.053	0.050	0.047	0.056	0.054
⑥	グラウンド	土	0.041	0.039	0.058	0.044	0.057	0.059
⑦	グラウンド	土	0.048	0.037	0.049	0.039	0.049	0.042
⑧	グラウンド	土	0.065	0.069	0.069	0.057	0.070	0.072
⑨	グラウンド	土	0.041	0.055	0.061	0.061	0.052	0.047
⑩	グラウンド	土	0.060	0.038	0.050	0.066	0.053	0.045
⑪	グラウンド	土	0.086	0.063	0.118	0.065	0.138	0.055
⑫	グラウンド	土	0.068	0.074	0.068	0.076	0.075	0.061
⑬	グラウンド	土	0.055	0.054	0.044	0.053	0.045	0.059
⑭	グラウンド	土	0.062	0.057	0.066	0.077	0.048	0.059
⑮	グラウンド	土	0.057	0.057	0.040	0.057	0.034	0.068
平均			0.058	0.055	0.057	0.058	0.058	0.054

※1 環境省基準:地表高1m及び50cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満

※2 柏市目標:地表高5cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満