


放射線量マップ【風早南部小学校】

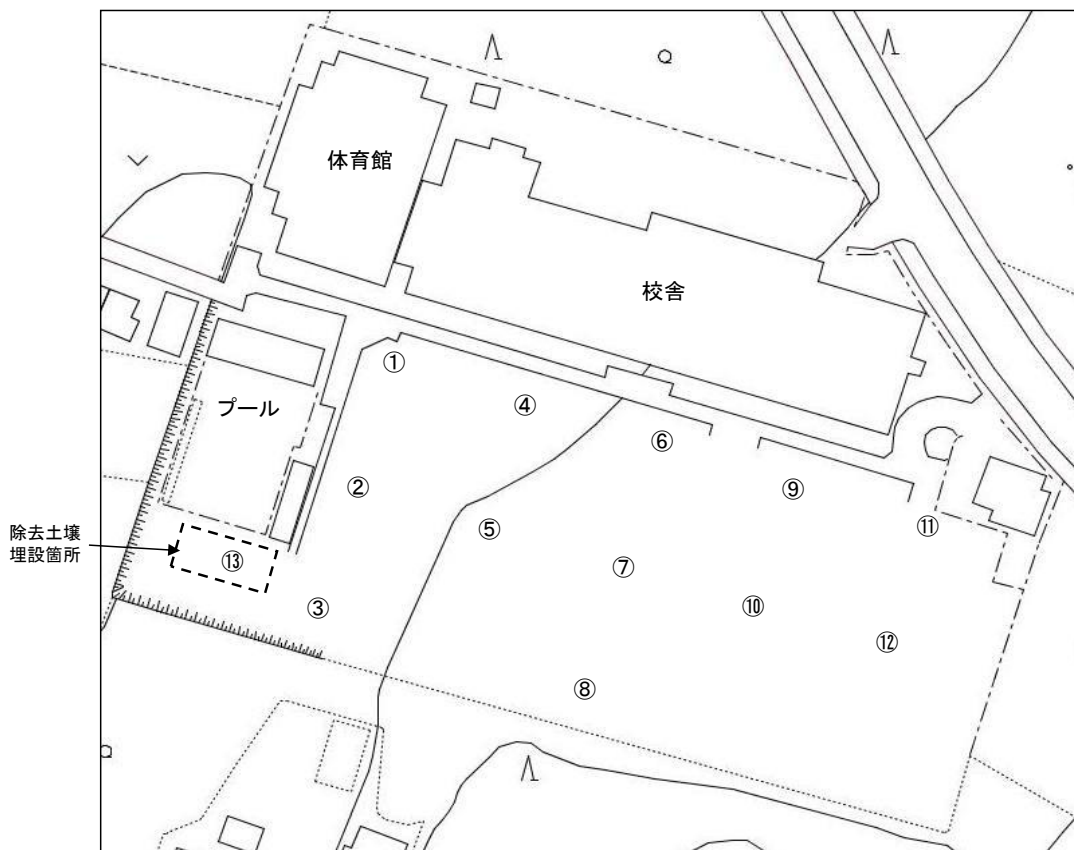

○除染完了日:平成24年7月12日

○測定日:令和元年5月24日(前回:平成30年11月5日) (単位:マイクロシーベルト/毎時)

測定箇所			※1環境省基準				※2柏市目標	
			100cm		50cm		5cm	
			今回	前回	今回	前回	今回	前回
①	グラウンド	側溝	0.097	0.080	0.097	0.082	0.108	0.084
②	グラウンド	側溝	0.091	0.063	0.094	0.060	0.098	0.064
③	グラウンド	側溝	0.071	0.047	0.067	0.070	0.074	0.065
④	グラウンド	土	0.056	0.064	0.057	0.042	0.060	0.043
⑤	グラウンド	土	0.046	0.053	0.041	0.047	0.047	0.052
⑥	グラウンド	土	0.058	0.040	0.057	0.045	0.046	0.029
⑦	グラウンド	土	0.048	0.053	0.045	0.054	0.036	0.046
⑧	グラウンド	側溝	0.050	0.041	0.051	0.056	0.051	0.064
⑨	グラウンド	土	0.055	0.043	0.059	0.040	0.060	0.038
⑩	グラウンド	土	0.047	0.039	0.051	0.046	0.061	0.064
⑪	グラウンド	土	0.053	0.048	0.040	0.043	0.052	0.032
⑫	グラウンド	土	0.040	0.049	0.050	0.050	0.052	0.046
⑬	バスケット	土	0.061	0.057	0.049	0.036	0.053	0.041
平均			0.059	0.052	0.058	0.052	0.061	0.051

※1 環境省基準:地表高1m及び50cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満

※2 柏市目標:地表高5cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満