


放射線量マップ【柏第一小学校】

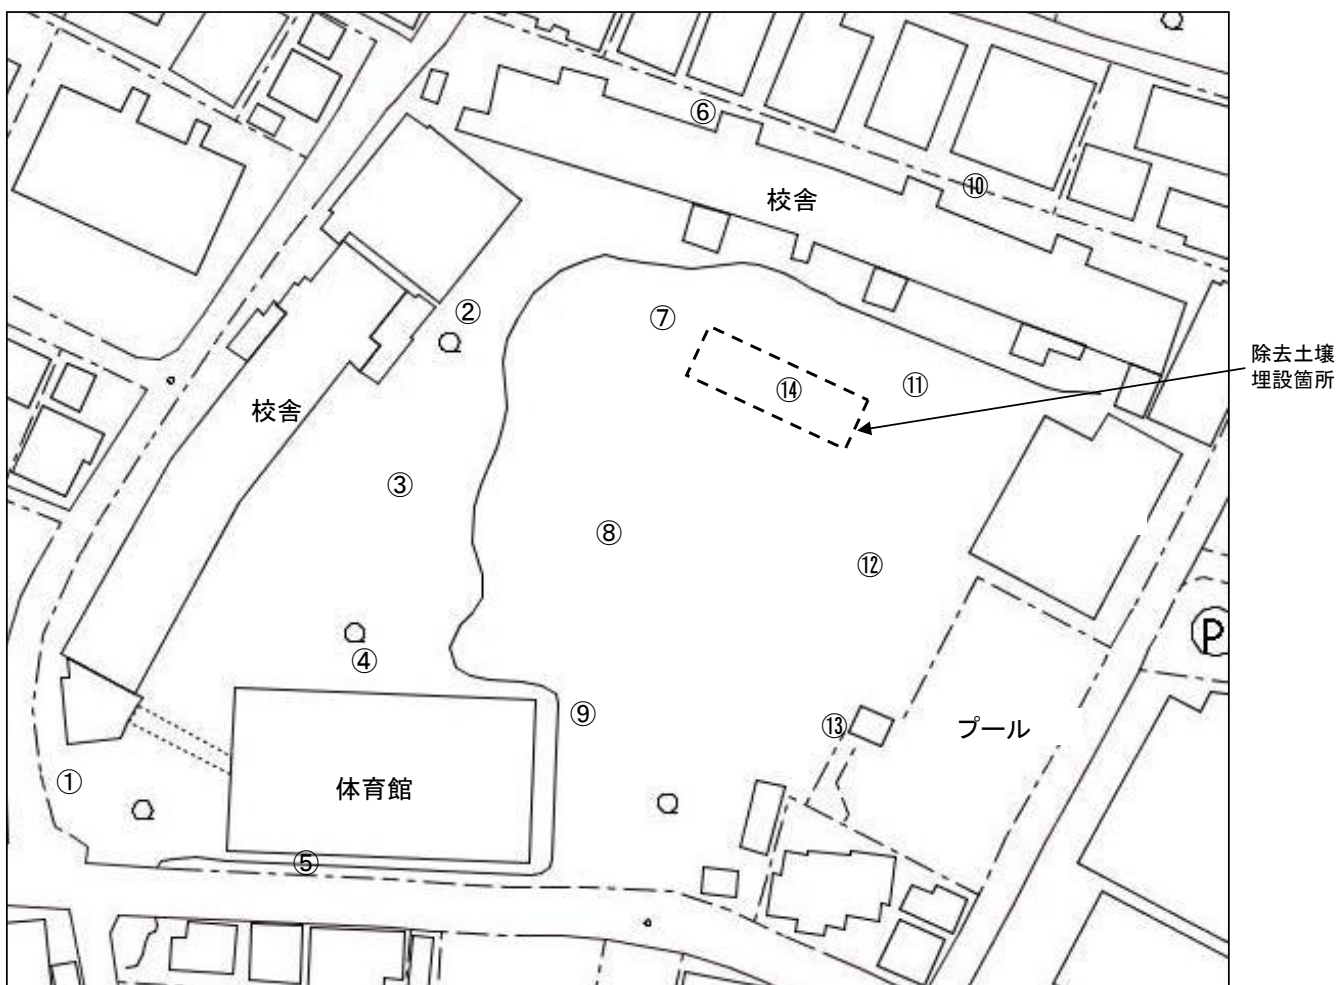

○除染完了日:平成24年6月28日

○測定日:令和元年11月 5日(前回:令和元年5月31日) (単位:マイクロシーベルト/毎時)

測定箇所			※1環境省基準				※2柏市目標	
			100cm		50cm		5cm	
			今回	前回	今回	前回	今回	前回
①	校舎横	土	0.067	0.060	0.050	0.070	0.071	0.058
②	グラウンド	土	0.067	0.059	0.061	0.052	0.064	0.049
③	グラウンド	土	0.052	0.041	0.051	0.032	0.051	0.050
④	グラウンド	土	0.048	0.056	0.049	0.051	0.039	0.048
⑤	体育館裏	土	0.067	0.055	0.092	0.089	0.075	0.081
⑥	校舎裏	土	0.071	0.077	0.074	0.053	0.078	0.064
⑦	グラウンド	土	0.051	0.035	0.046	0.053	0.041	0.057
⑧	グラウンド	土	0.047	0.045	0.044	0.050	0.052	0.037
⑨	グラウンド	土	0.064	0.045	0.062	0.039	0.060	0.054
⑩	校舎裏	土	0.063	0.075	0.063	0.071	0.072	0.080
⑪	グラウンド	土	0.056	0.042	0.051	0.070	0.054	0.051
⑫	グラウンド	土	0.053	0.060	0.045	0.050	0.053	0.046
⑬	グラウンド	土	0.054	0.059	0.051	0.058	0.056	0.054
⑭	グラウンド	土	0.040	0.051	0.039	0.046	0.051	0.047
平均			0.057	0.054	0.056	0.056	0.058	0.055

※1 環境省基準: 地表高1m及び50cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満

※2 柏市目標: 地表高5cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満