


放射線量マップ【光ヶ丘小学校】

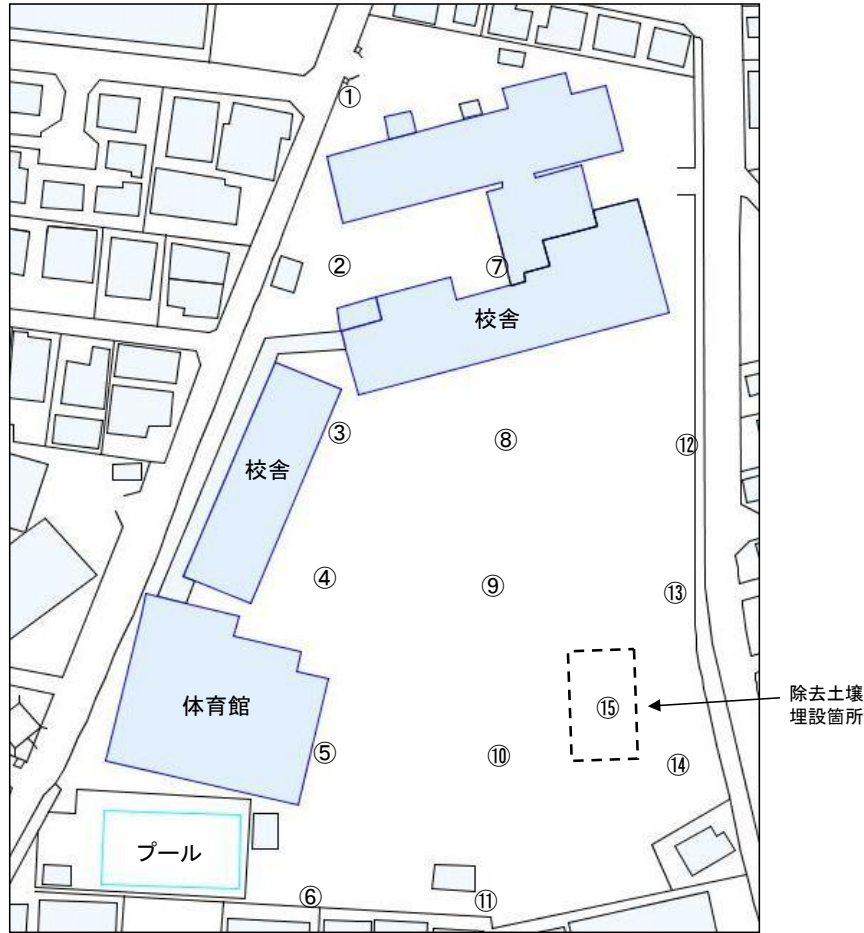

○除染完了日:平成24年7月12日

○測定日:令和元年11月25日(前回:令和元年5月27日) (単位:マイクロシーベルト/毎時)

測定箇所			※1環境省基準				※2柏市目標	
			100cm		50cm		5cm	
			今回	前回	今回	前回	今回	前回
①	校舎裏	舗装	0.044	0.063	0.059	0.055	0.043	0.056
②	グラウンド	土	0.060	0.049	0.064	0.057	0.072	0.055
③	グラウンド	土	0.075	0.063	0.088	0.085	0.081	0.069
④	グラウンド	土	0.066	0.074	0.073	0.074	0.077	0.085
⑤	グラウンド	土	0.042	0.055	0.055	0.058	0.061	0.082
⑥	グラウンド	土	0.073	0.041	0.078	0.056	0.076	0.063
⑦	校舎裏	土	0.069	0.077	0.089	0.073	0.086	0.092
⑧	グラウンド	土	0.032	0.049	0.024	0.041	0.033	0.041
⑨	グラウンド	土	0.022	0.041	0.029	0.035	0.040	0.023
⑩	グラウンド	土	0.045	0.043	0.037	0.032	0.039	0.040
⑪	グラウンド	土	0.051	0.049	0.066	0.043	0.051	0.050
⑫	グラウンド	土	0.041	0.059	0.041	0.045	0.051	0.054
⑬	グラウンド	土	0.032	0.038	0.059	0.051	0.056	0.046
⑭	グラウンド	土	0.041	0.045	0.042	0.044	0.035	0.054
⑮	グラウンド	土	0.030	0.040	0.025	0.036	0.027	0.036
平均			0.048	0.052	0.055	0.052	0.055	0.056

※1 環境省基準:地表高1m及び50cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満

※2 柏市目標:地表高5cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満