


### 放射線量マップ【風早南部小学校】

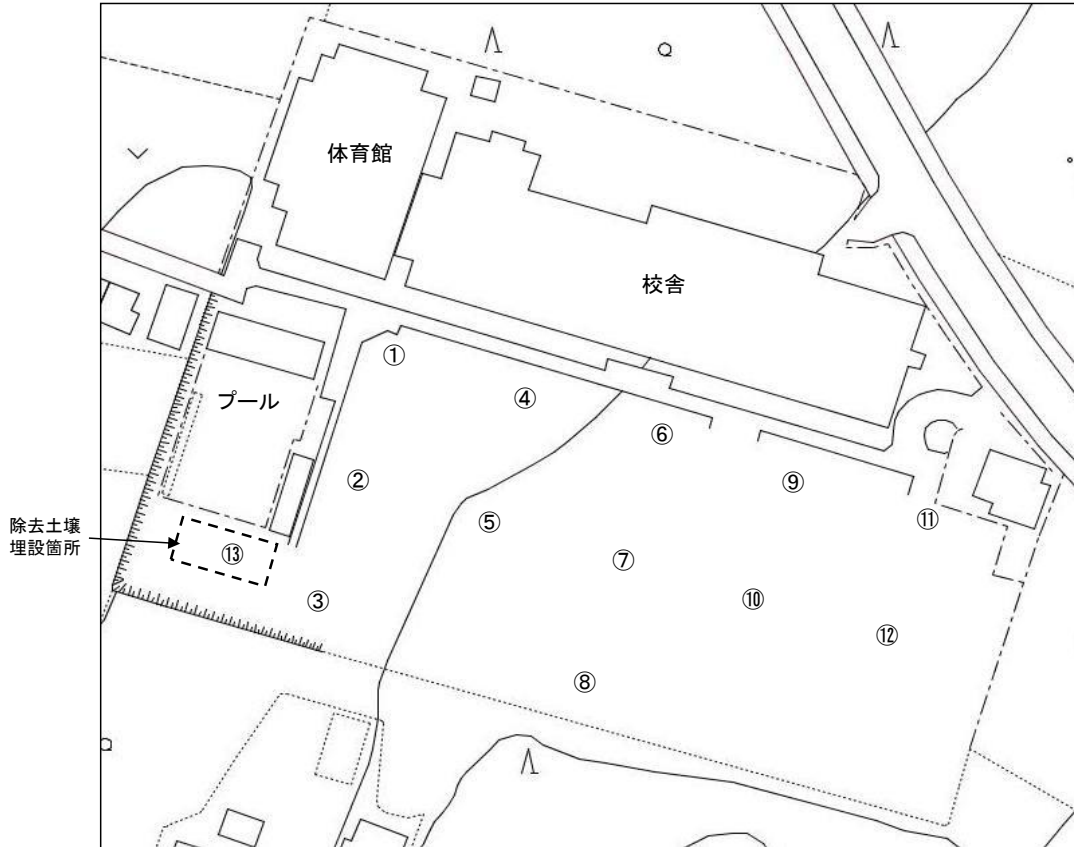

○除染完了日:平成24年7月12日

○測定日:令和元年11月13日(前回:令和元年5月24日) (単位:マイクロシーベルト/毎時)

測定箇所			※1環境省基準				※2柏市目標	
			100cm		50cm		5cm	
			今回	前回	今回	前回	今回	前回
①	グラウンド	側溝	0.089	0.097	0.070	0.097	0.082	0.108
②	グラウンド	側溝	0.055	0.091	0.047	0.094	0.052	0.098
③	グラウンド	側溝	0.058	0.071	0.062	0.067	0.072	0.074
④	グラウンド	土	0.065	0.056	0.056	0.057	0.062	0.060
⑤	グラウンド	土	0.047	0.046	0.039	0.041	0.028	0.047
⑥	グラウンド	土	0.036	0.058	0.061	0.057	0.054	0.046
⑦	グラウンド	土	0.045	0.048	0.049	0.045	0.030	0.036
⑧	グラウンド	側溝	0.060	0.050	0.059	0.051	0.058	0.051
⑨	グラウンド	土	0.069	0.055	0.037	0.059	0.041	0.060
⑩	グラウンド	土	0.045	0.047	0.046	0.051	0.055	0.061
⑪	グラウンド	土	0.045	0.053	0.039	0.040	0.049	0.052
⑫	グラウンド	土	0.043	0.040	0.036	0.050	0.046	0.052
⑬	バスケット	土	0.060	0.061	0.047	0.049	0.048	0.053
平均			0.055	0.059	0.050	0.058	0.052	0.061

※1 環境省基準:地表高1m及び50cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満

※2 柏市目標:地表高5cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満