


放射線量マップ【柏第六小学校】

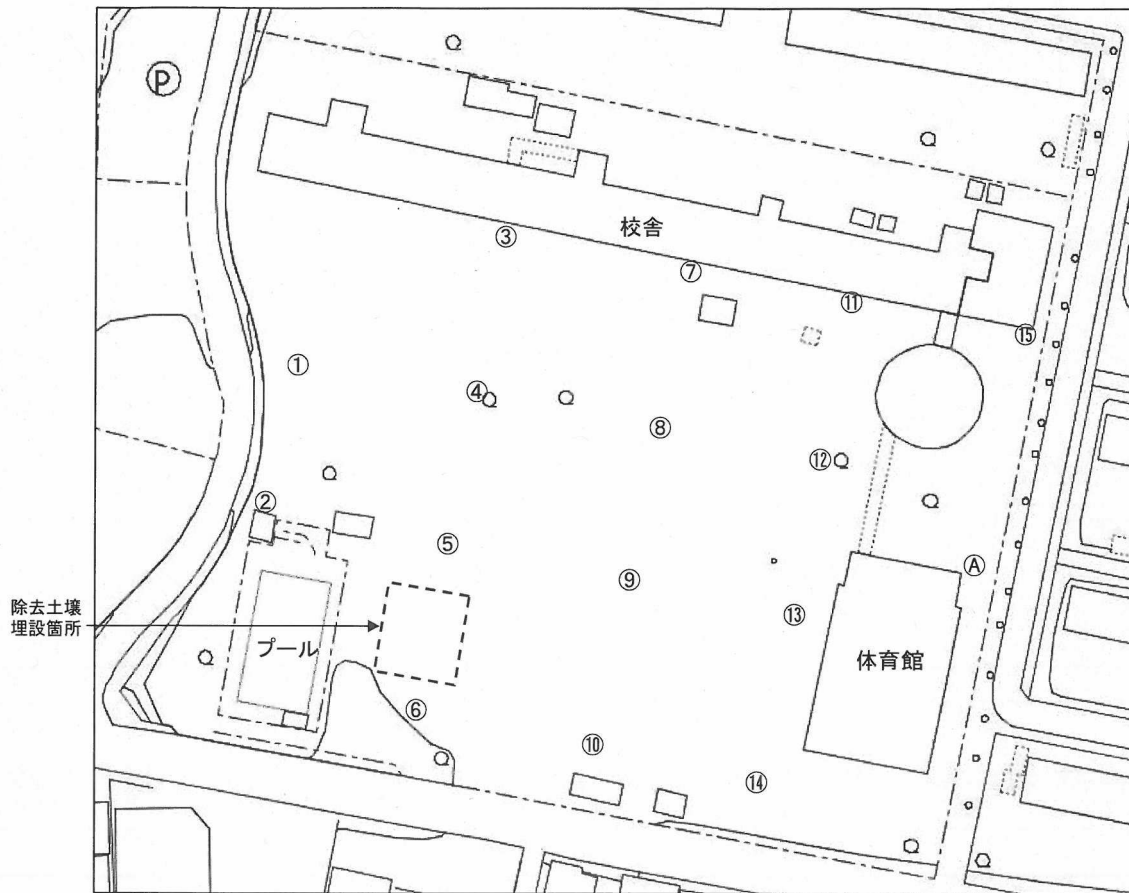

○除染完了日:平成24年5月9日

○測定日:平成25年5月7日

(単位:マイクロシーベルト/毎時)

測定箇所			※1環境省基準		※2柏市目標	
			100cm	50cm	5cm	
			今回	今回	今回	
①	校舎前	土	0.069	0.078	0.070	
②	グラウンド	土	0.090	0.074	0.048	
③	校舎前	土	0.089	0.096	0.102	
④	グラウンド	土	0.056	0.051	0.062	
⑤	グラウンド	土	0.066	0.062	0.054	
⑥	グラウンド	土	0.059	0.052	0.077	
⑦	校舎前	土	0.103	0.121	0.155	
⑧	グラウンド	土	0.055	0.050	0.059	
⑨	グラウンド	土	0.041	0.033	0.052	
⑩	グラウンド	土	0.154	0.177	0.199	
⑪	校舎前	アスファルト	0.091	0.116	0.086	
⑫	グラウンド	土	0.122	0.116	0.101	
⑬	グラウンド	土	0.066	0.074	0.063	
⑭	グラウンド	土	0.107	0.118	0.110	
⑮	校舎前	アスファルト	0.137	0.142	0.135	
平均			0.087	0.091	0.092	

局所的な柏市の目標値超過箇所

測定箇所			※1環境省基準		※2柏市目標	
			100cm	50cm	5cm	
			今回	今回	今回	
(A)	体育館裏	側溝	0.147	0.176	0.231	

※1 環境省基準:地表高1m及び50cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満

※2 柏市目標:地表高5cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満