


放射線量マップ【光ヶ丘小学校】

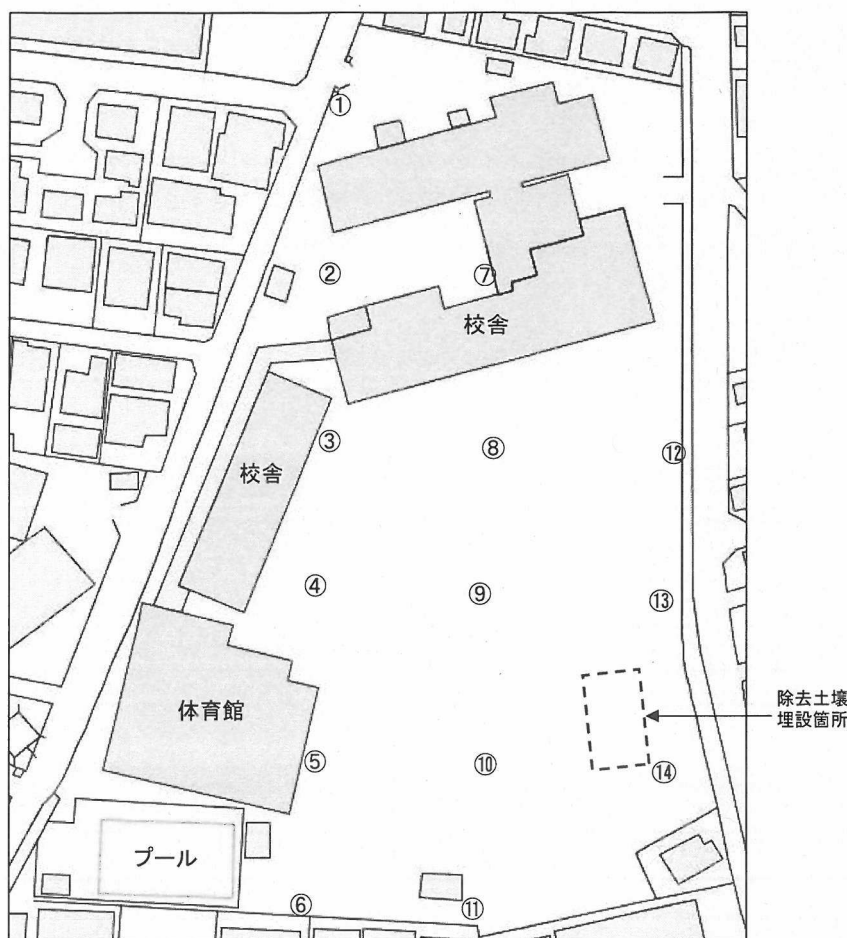

○除染完了日:平成24年7月12日

○測定日:平成25年5月7日

(単位:マイクロシーベルト/毎時)

測定箇所			※1環境省基準		※2柏市目標	
			100cm		50cm	
			今回		今回	
①	校舎裏	舗装	0.077		0.052	
②	グラウンド	土	0.104		0.098	
③	グラウンド	土	0.084		0.075	
④	グラウンド	土	0.079		0.055	
⑤	グラウンド	土	0.093		0.098	
⑥	グラウンド	土	0.110		0.114	
⑦	校舎裏	土	0.093		0.066	
⑧	グラウンド	土	0.055		0.051	
⑨	グラウンド	土	0.041		0.042	
⑩	グラウンド	土	0.050		0.027	
⑪	グラウンド	土	0.098		0.089	
⑫	グラウンド	土	0.071		0.046	
⑬	グラウンド	土	0.073		0.060	
⑭	グラウンド	土	0.075		0.072	
平均			0.079		0.068	

※1 環境省基準:地表高1m及び50cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満

※2 柏市目標:地表高5cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満