


放射線量マップ【旭小学校】

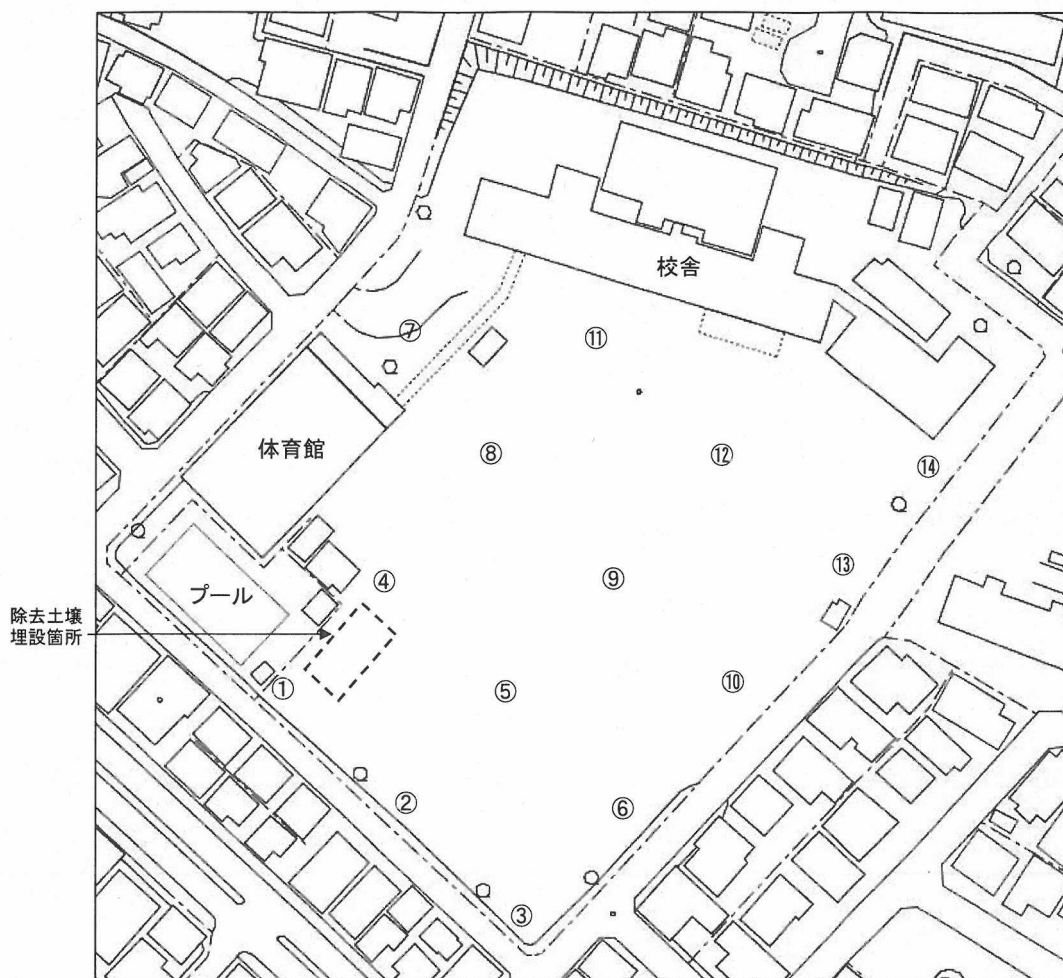

○除染完了日：平成24年5月9日

○測定日：平成25年5月1日

(単位：マイクロシーベルト/毎時)

測定箇所			※1環境省基準		※2柏市目標	
			100cm		50cm	
			今回		今回	
①	プール横	樋	0.092		0.114	0.091
②	グラウンド	土	0.049		0.050	0.044
③	グラウンド	土	0.060		0.064	0.086
④	グラウンド	土	0.048		0.051	0.055
⑤	グラウンド	土	0.046		0.048	0.044
⑥	グラウンド	土	0.059		0.047	0.064
⑦	グラウンド	アスファルト	0.068		0.067	0.061
⑧	グラウンド	土	0.043		0.046	0.047
⑨	グラウンド	土	0.047		0.051	0.051
⑩	グラウンド	土	0.059		0.052	0.059
⑪	グラウンド	土	0.052		0.040	0.050
⑫	グラウンド	土	0.042		0.036	0.048
⑬	グラウンド	土	0.053		0.032	0.056
⑭	校舎横	側溝	0.075		0.071	0.081
平均			0.057		0.055	0.060

※1 環境省基準：地表高1m及び50cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満

※2 柏市目標：地表高5cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満