


放射線量マップ【風早南部小学校】

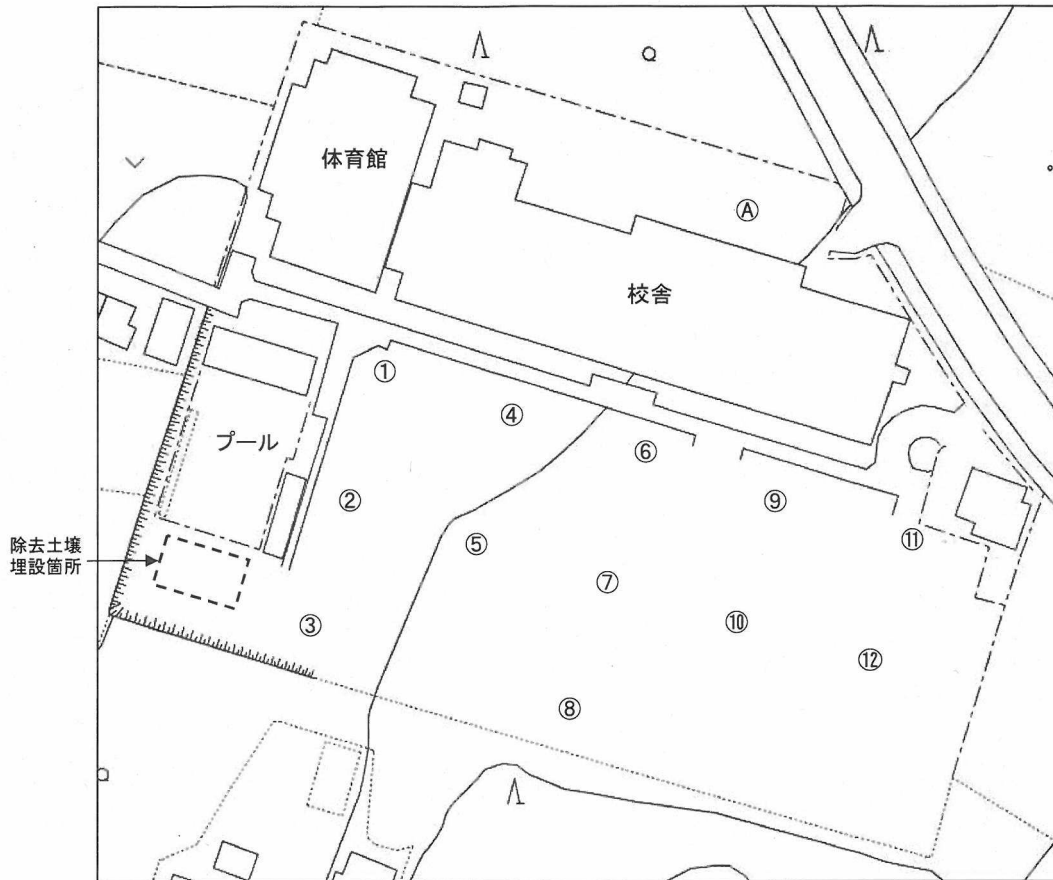

○除染完了日:平成24年7月12日

○測定日:平成25年5月7日

(単位:マイクロシーベルト/毎時)

測定箇所			※1環境省基準		※2柏市目標	
			100cm	50cm	5cm	
			今回	今回	今回	
①	グラウンド	舗装	0.149	0.182	0.184	
②	グラウンド	舗装	0.091	0.110	0.147	
③	グラウンド	側溝	0.070	0.075	0.070	
④	グラウンド	土	0.068	0.059	0.052	
⑤	グラウンド	土	0.078	0.088	0.088	
⑥	グラウンド	土	0.071	0.058	0.050	
⑦	グラウンド	土	0.093	0.094	0.103	
⑧	グラウンド	側溝	0.070	0.084	0.074	
⑨	グラウンド	土	0.067	0.062	0.048	
⑩	グラウンド	土	0.066	0.073	0.069	
⑪	グラウンド	土	0.049	0.061	0.053	
⑫	グラウンド	土	0.056	0.060	0.055	
平均			0.077	0.084	0.083	

局所的な柏市の目標値超過箇所

測定箇所			※1環境省基準		※2柏市目標	
			100cm	50cm	5cm	
			今回	今回	今回	
①	校舎裏	マンホール	0.174	0.230	0.251	

※1 環境省基準:地表高1m及び50cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満

※2 柏市目標:地表高5cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満