


放射線量マップ【高柳中学校】

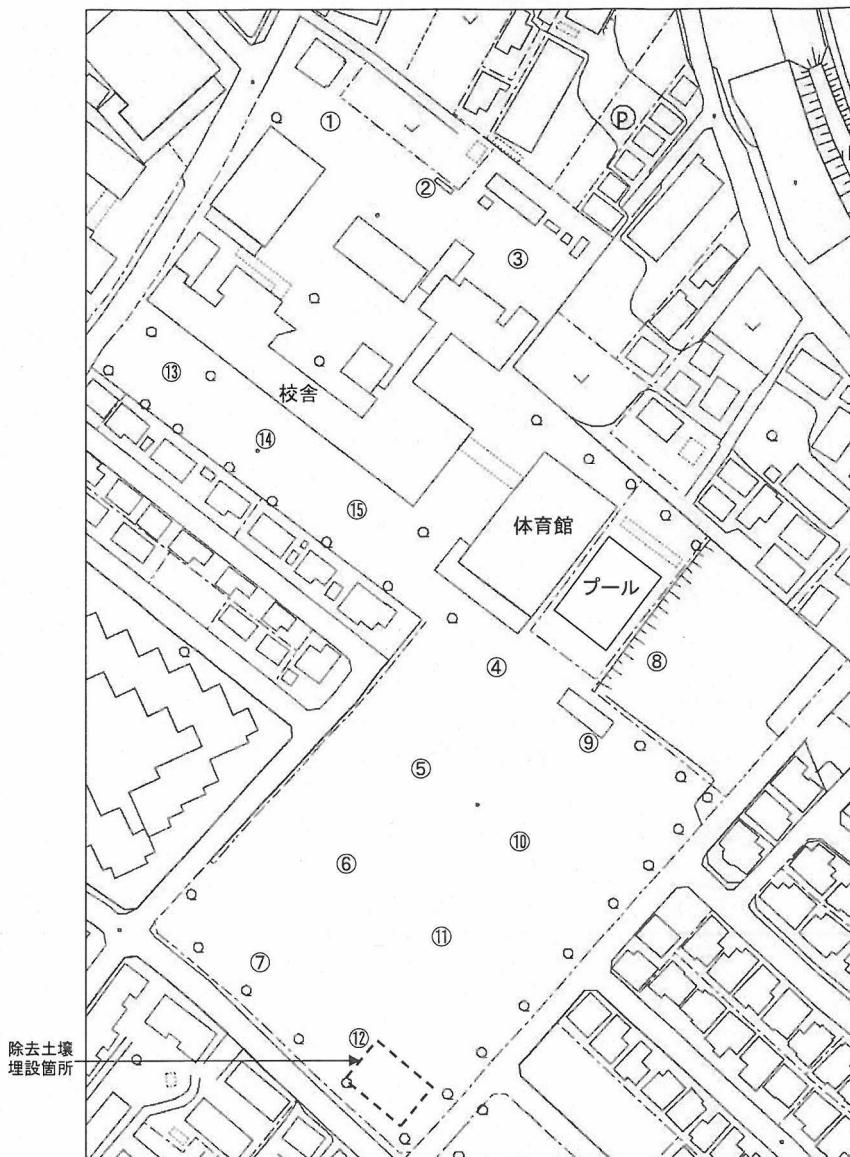

○除染完了日:平成25年1月15日

○測定日:平成25年5月2日

(単位:マイクロシーベルト/毎時)

測定箇所			※1環境省基準		※2柏市目標	
			100cm		50cm	
			今回	△△△△△	今回	△△△△△
①	通路	舗装	0.077	△△△△△	0.080	0.078
②	通路	舗装	0.083	△△△△△	0.088	0.078
③	通路	舗装	0.093	△△△△△	0.081	0.078
④	グラウンド	土	0.070	△△△△△	0.050	0.058
⑤	グラウンド	土	0.070	△△△△△	0.060	0.055
⑥	グラウンド	土	0.068	△△△△△	0.080	0.064
⑦	グラウンド	土	0.102	△△△△△	0.118	0.082
⑧	グラウンド	土	0.086	△△△△△	0.084	0.065
⑨	グラウンド	土	0.075	△△△△△	0.083	0.067
⑩	グラウンド	土	0.099	△△△△△	0.108	0.130
⑪	グラウンド	土	0.077	△△△△△	0.062	0.062
⑫	グラウンド	土	0.065	△△△△△	0.056	0.080
⑬	通路	舗装	0.089	△△△△△	0.100	0.091
⑭	通路	舗装	0.085	△△△△△	0.088	0.079
⑮	通路	舗装	0.075	△△△△△	0.077	0.072
平均			0.081	△△△△△	0.081	0.076

※1 環境省基準:地表高1mにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満

※2 柏市目標:地表高50cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満