


放射線量マップ【光ヶ丘小学校】

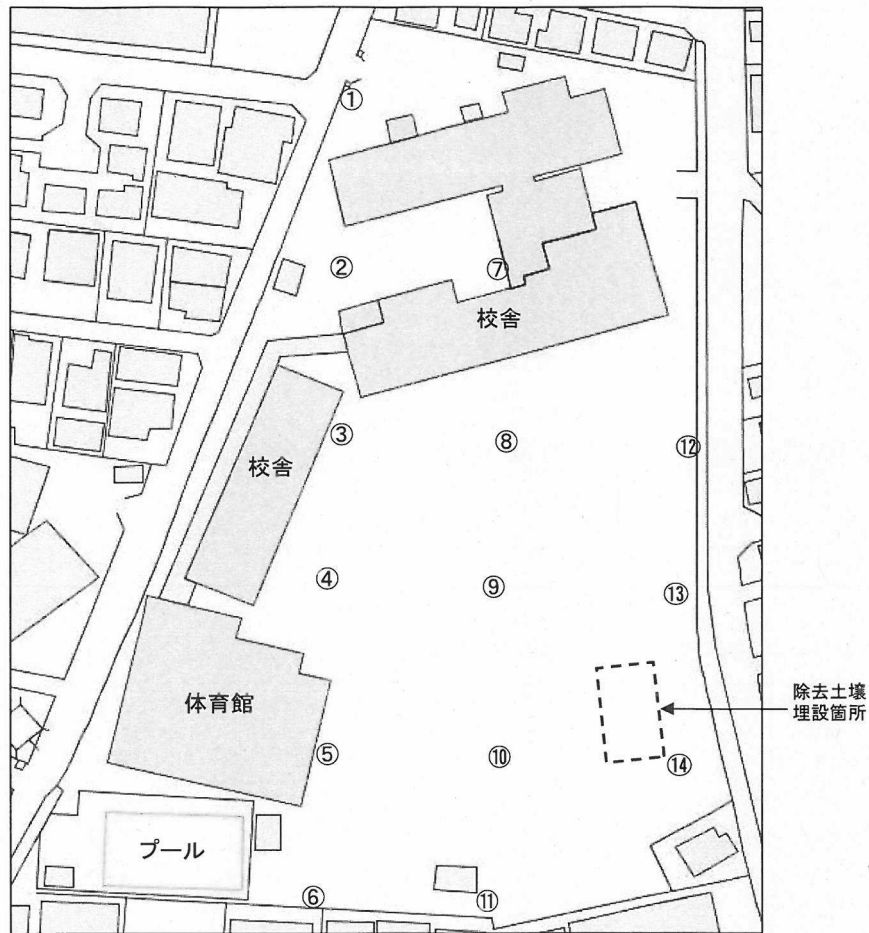

○除染完了日:平成24年7月12日

○測定日:平成25年8月5日(前回:平成25年5月7日) (単位:マイクロシーベルト/毎時)

測定箇所			※1環境省基準				※2柏市目標	
			100cm		50cm		5cm	
			今回	前回	今回	前回	今回	前回
①	校舎裏	舗装	0.074	0.077	0.091	0.052	0.100	0.077
②	グラウンド	土	0.088	0.104	0.096	0.098	0.076	0.113
③	グラウンド	土	0.072	0.084	0.080	0.075	0.079	0.108
④	グラウンド	土	0.065	0.079	0.065	0.055	0.054	0.071
⑤	グラウンド	土	0.081	0.093	0.085	0.098	0.067	0.169
⑥	グラウンド	土	0.084	0.110	0.086	0.114	0.076	0.066
⑦	校舎裏	土	0.093	0.093	0.094	0.066	0.109	0.081
⑧	グラウンド	土	0.046	0.055	0.050	0.051	0.039	0.043
⑨	グラウンド	土	0.048	0.041	0.048	0.042	0.041	0.052
⑩	グラウンド	土	0.050	0.050	0.045	0.027	0.046	0.035
⑪	グラウンド	土	0.080	0.098	0.079	0.089	0.071	0.114
⑫	グラウンド	土	0.061	0.071	0.075	0.046	0.060	0.083
⑬	グラウンド	土	0.058	0.073	0.071	0.060	0.048	0.075
⑭	グラウンド	土	0.061	0.075	0.065	0.072	0.058	0.108
平均			0.069	0.079	0.074	0.068	0.066	0.085

※1 環境省基準:地表高1m及び50cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満

※2 柏市目標:地表高5cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満