


# 放射線量マップ【柏第八小学校】

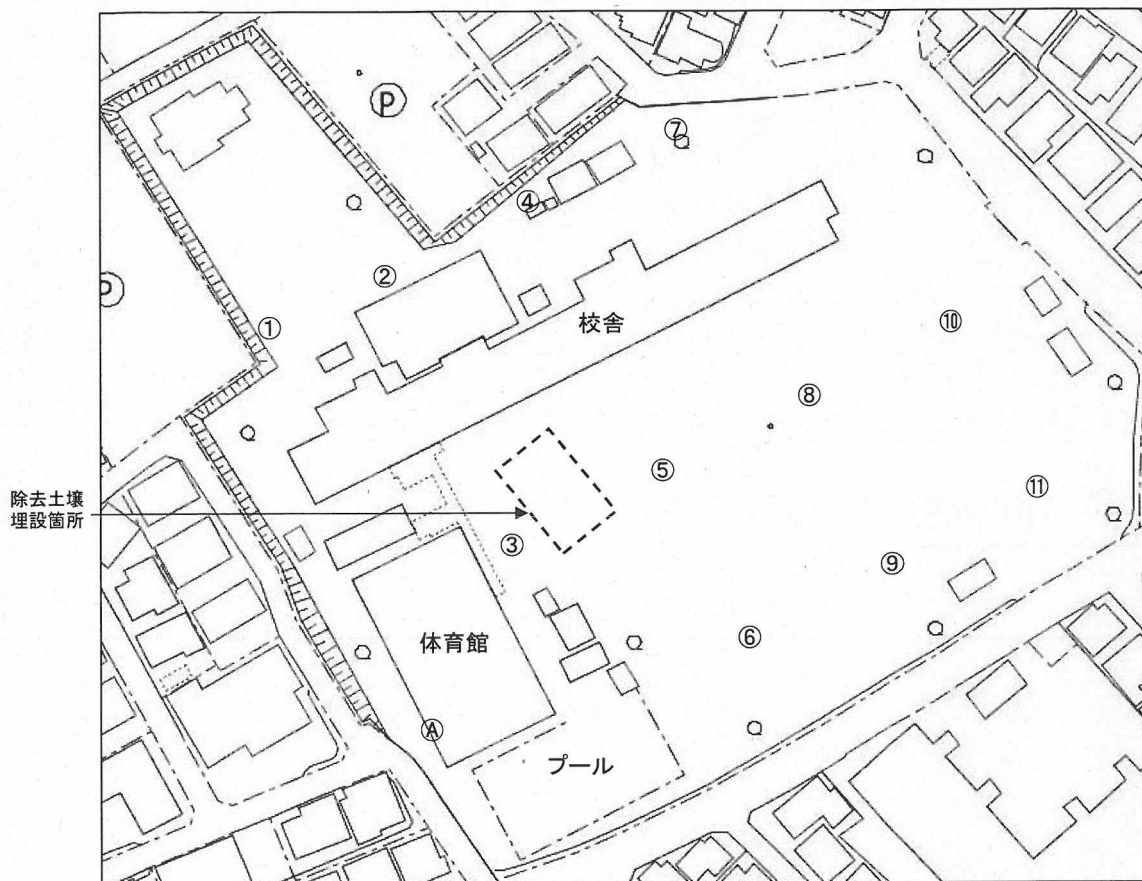

○除染完了日:平成24年8月30日

○測定日:平成25年8月2日(前回:平成25年5月2日) (単位:マイクロシーベルト/毎時)

| 測定箇所 |       |   | ※1環境省基準 |       |       |       | ※2柏市目標 |       |
|------|-------|---|---------|-------|-------|-------|--------|-------|
|      |       |   | 100cm   |       | 50cm  |       | 5cm    |       |
|      |       |   | 今回      | 前回    | 今回    | 前回    | 今回     | 前回    |
| ①    | 校舎裏   | 土 | 0.090   | 0.066 | 0.082 | 0.079 | 0.069  | 0.046 |
| ②    | 校舎裏   | 土 | 0.068   | 0.061 | 0.084 | 0.071 | 0.082  | 0.060 |
| ③    | グラウンド | 土 | 0.045   | 0.075 | 0.052 | 0.061 | 0.086  | 0.068 |
| ④    | 校舎裏   | 土 | 0.084   | 0.100 | 0.110 | 0.101 | 0.129  | 0.096 |
| ⑤    | グラウンド | 土 | 0.044   | 0.046 | 0.044 | 0.039 | 0.045  | 0.052 |
| ⑥    | グラウンド | 土 | 0.031   | 0.057 | 0.030 | 0.052 | 0.031  | 0.045 |
| ⑦    | 校舎裏   | 土 | 0.100   | 0.090 | 0.086 | 0.076 | 0.073  | 0.085 |
| ⑧    | グラウンド | 土 | 0.030   | 0.047 | 0.035 | 0.046 | 0.047  | 0.045 |
| ⑨    | グラウンド | 土 | -       | 0.041 | -     | 0.035 | -      | 0.040 |
| ⑩    | グラウンド | 土 | 0.055   | 0.042 | 0.035 | 0.038 | 0.035  | 0.063 |
| ⑪    | グラウンド | 土 | -       | 0.042 | -     | 0.037 | -      | 0.052 |
| 平均   |       |   | 0.061   | 0.061 | 0.062 | 0.058 | 0.066  | 0.059 |

※工事のため測定不可

※工事のため測定不可

局所的な柏市の目標値超過箇所

| 測定箇所 |     |     | ※1環境省基準 |       |       |       | ※2柏市目標 |       |
|------|-----|-----|---------|-------|-------|-------|--------|-------|
|      |     |     | 100cm   |       | 50cm  |       | 5cm    |       |
|      |     |     | 今回      | 前回    | 今回    | 前回    | 今回     | 前回    |
| ①    | 体育館 | 集水桝 | 0.104   | 0.115 | 0.133 | 0.146 | 0.355  | 0.283 |

※1 環境省基準:地表高1m及び50cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満

※2 柏市目標:地表高5cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満