


放射線量マップ【旭小学校】

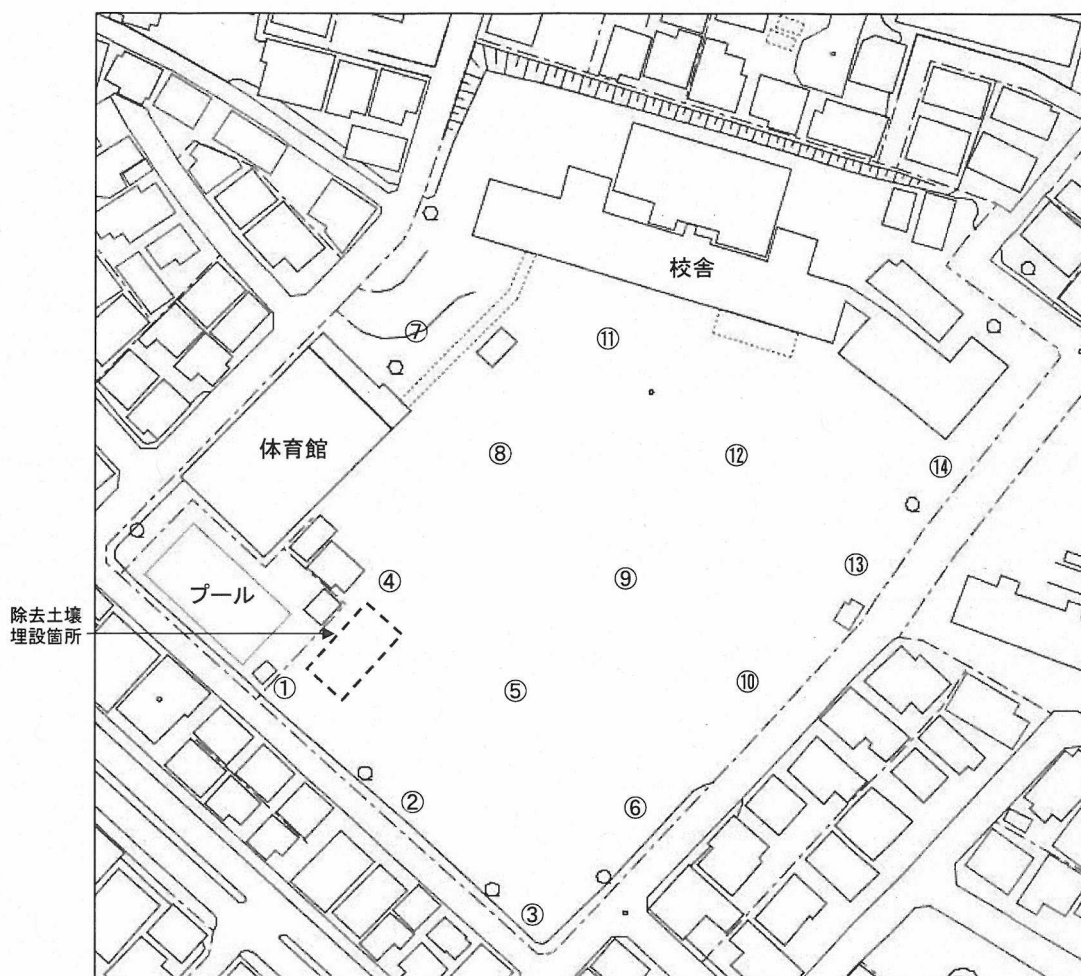

○除染完了日:平成24年5月9日

○測定日:平成25年8月1日(前回:平成25年5月1日) (単位:マイクロシーベルト/毎時)

測定箇所			※1環境省基準				※2柏市目標	
			100cm		50cm		5cm	
			今回	前回	今回	前回	今回	前回
①	プール横	樋	0.095	0.092	0.117	0.114	0.166	0.091
②	グラウンド	土	0.107	0.049	0.094	0.050	0.107	0.044
③	グラウンド	土	0.076	0.060	0.085	0.064	0.060	0.086
④	グラウンド	土	0.048	0.048	0.037	0.051	0.039	0.055
⑤	グラウンド	土	0.053	0.046	0.051	0.048	0.047	0.044
⑥	グラウンド	土	0.061	0.059	0.069	0.047	0.053	0.064
⑦	グラウンド	アスファルト	0.088	0.068	0.098	0.067	0.083	0.061
⑧	グラウンド	土	0.031	0.043	0.036	0.046	0.037	0.047
⑨	グラウンド	土	0.039	0.047	0.044	0.051	0.053	0.051
⑩	グラウンド	土	0.053	0.059	0.061	0.052	0.046	0.059
⑪	グラウンド	土	0.046	0.052	0.057	0.040	0.053	0.050
⑫	グラウンド	土	0.062	0.042	0.057	0.036	0.071	0.048
⑬	グラウンド	土	0.061	0.053	0.041	0.032	0.049	0.056
⑭	校舎横	側溝	0.074	0.075	0.091	0.071	0.126	0.081
平均			0.064	0.057	0.067	0.055	0.071	0.060

※1 環境省基準:地表高1m及び50cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満

※2 柏市目標:地表高5cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満