


放射線量マップ【逆井小学校】

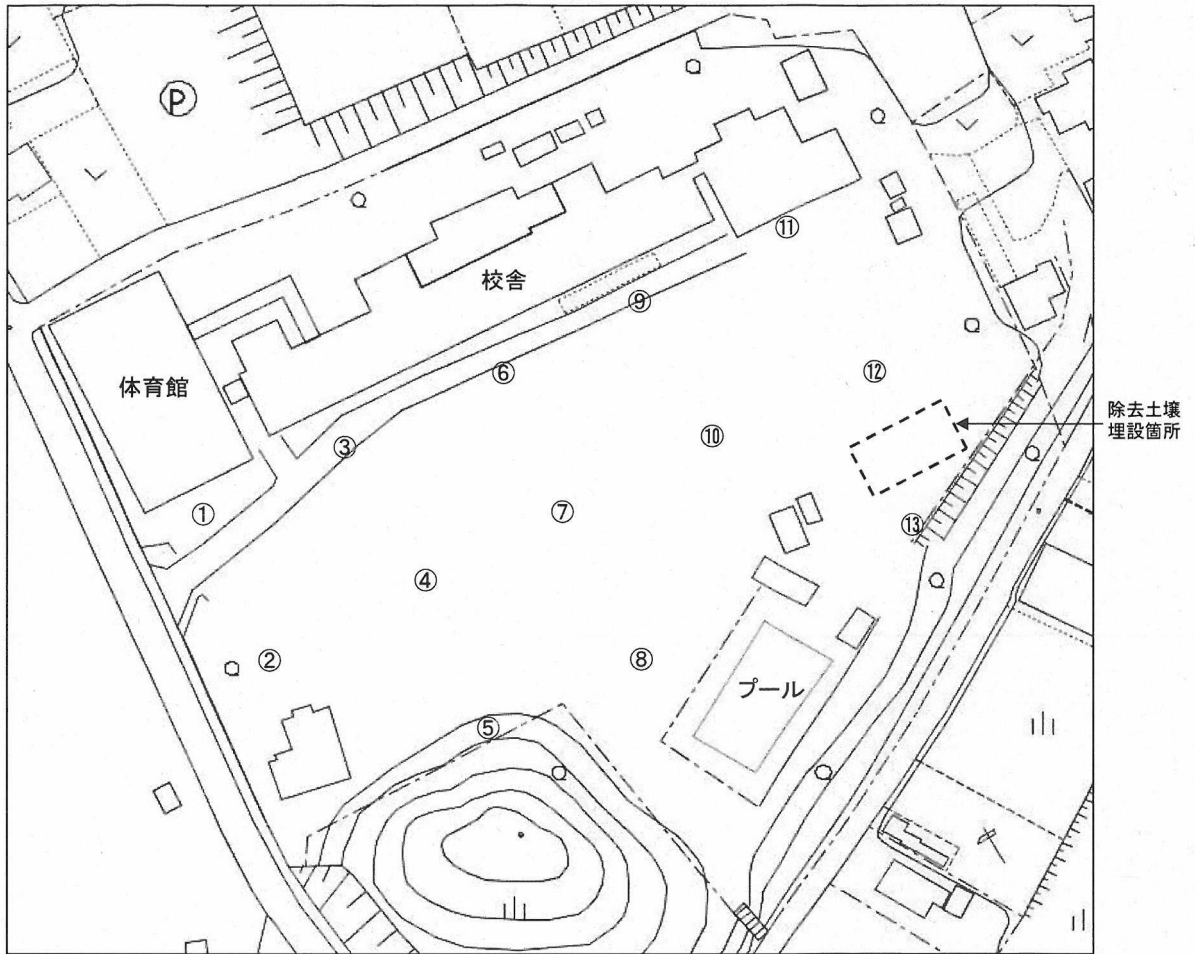

○除染完了日:平成24年8月30日

○測定日:平成25年8月12日(前回:平成25年5月2日) (単位:マイクロシーベルト/毎時)

測定箇所			※1環境省基準				※2柏市目標	
			100cm		50cm		5cm	
			今回	前回	今回	前回	今回	前回
①	グラウンド	土	0.076	0.118	0.096	0.111	0.097	0.126
②	グラウンド	土	0.052	0.070	0.051	0.065	0.043	0.040
③	グラウンド	舗装	0.065	0.073	0.059	0.072	0.056	0.058
④	グラウンド	土	0.046	0.040	0.039	0.046	0.047	0.043
⑤	グラウンド	土	0.062	0.084	0.043	0.085	0.043	0.066
⑥	グラウンド	舗装	0.065	0.053	0.056	0.067	0.054	0.058
⑦	グラウンド	土	0.051	0.074	0.079	0.087	0.060	0.065
⑧	グラウンド	土	0.090	0.111	0.095	0.108	0.103	0.083
⑨	グラウンド	舗装	0.047	0.070	0.061	0.058	0.046	0.045
⑩	グラウンド	土	0.073	0.085	0.079	0.061	0.073	0.057
⑪	グラウンド	舗装	0.069	0.073	0.072	0.074	0.078	0.073
⑫	グラウンド	土	0.052	0.071	0.055	0.066	0.060	0.065
⑬	グラウンド	土	0.104	0.109	0.096	0.106	0.091	0.110
平均			0.066	0.079	0.068	0.077	0.065	0.068

※1 環境省基準:地表高1m及び50cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満

※2 柏市目標:地表高5cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満