


放射線量マップ【風早南部小学校】

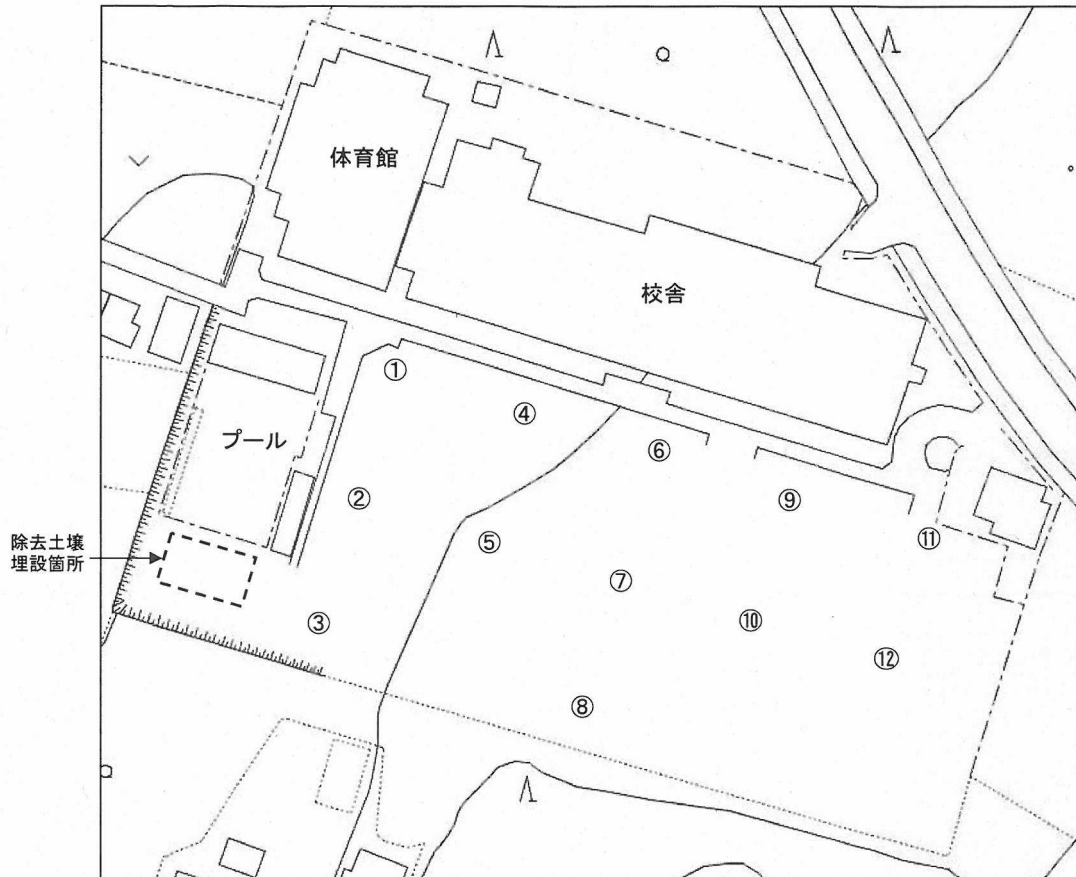

○除染完了日:平成24年7月12日

○測定日:平成25年8月8日(前回:平成25年5月7日) (単位:マイクロシーベルト/毎時)

測定箇所			※1環境省基準				※2柏市目標	
			100cm		50cm		5cm	
			今回	前回	今回	前回	今回	前回
①	グラウンド	舗装	0.061	0.149	0.062	0.182	0.056	0.184
②	グラウンド	舗装	0.092	0.091	0.090	0.110	0.088	0.147
③	グラウンド	側溝	0.052	0.070	0.076	0.075	0.053	0.070
④	グラウンド	土	0.092	0.068	0.109	0.059	0.101	0.052
⑤	グラウンド	土	0.070	0.078	0.075	0.088	0.063	0.088
⑥	グラウンド	土	0.065	0.071	0.084	0.058	0.046	0.050
⑦	グラウンド	土	0.071	0.093	0.079	0.094	0.075	0.103
⑧	グラウンド	側溝	0.066	0.070	0.071	0.084	0.102	0.074
⑨	グラウンド	土	0.062	0.067	0.057	0.062	0.048	0.048
⑩	グラウンド	土	0.050	0.066	0.062	0.073	0.057	0.069
⑪	グラウンド	土	0.064	0.049	0.057	0.061	0.060	0.053
⑫	グラウンド	土	0.039	0.056	0.047	0.060	0.046	0.055
平均			0.065	0.077	0.072	0.084	0.066	0.083

※1 環境省基準:地表高1m及び50cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満

※2 柏市目標:地表高5cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満