


# 放射線量マップ【大津ヶ丘第一小学校】

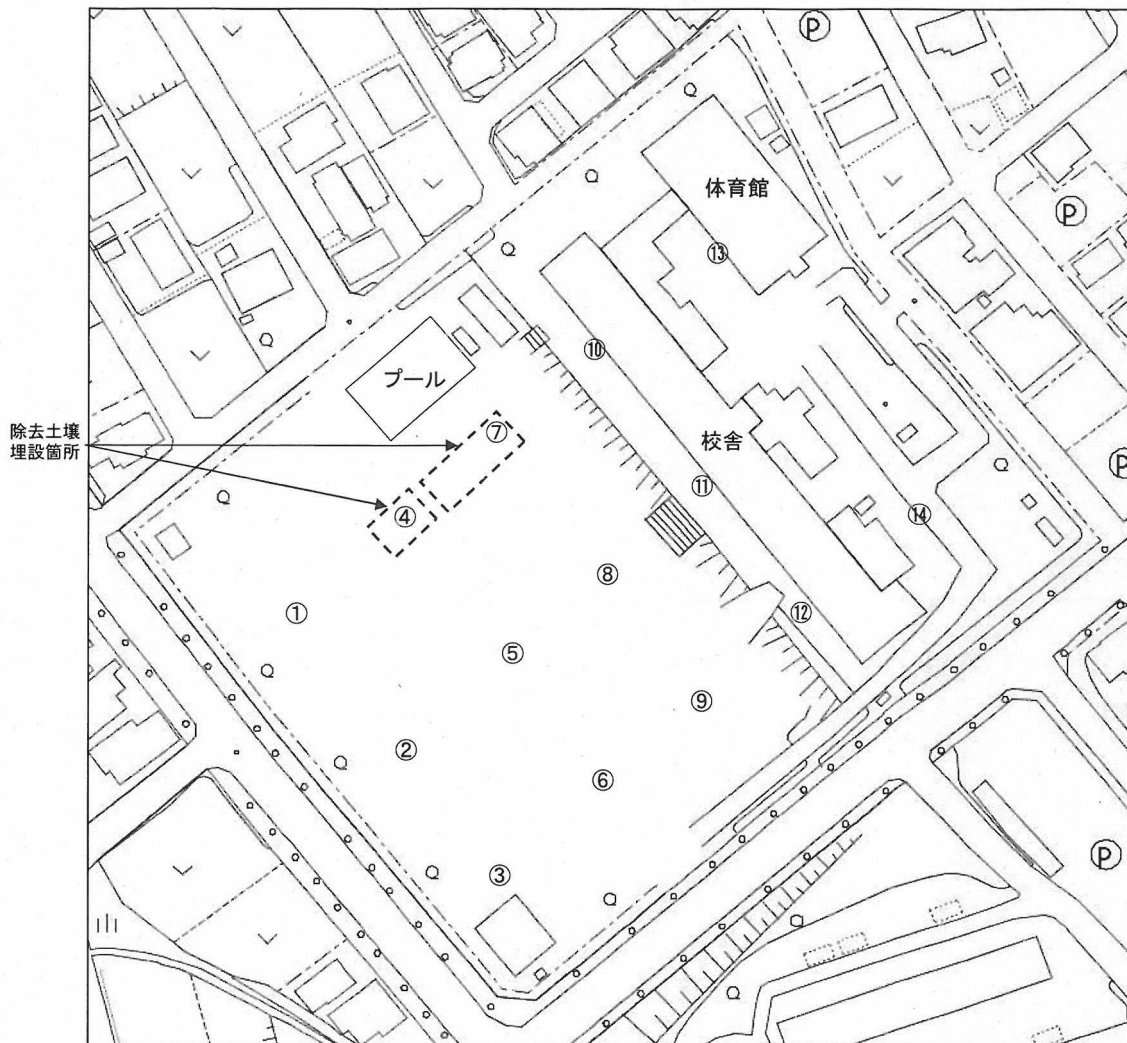

○除染完了日:平成24年4月9日

○測定日:平成25年8月1日(前回:平成25年5月1日) (単位:マイクロシーベルト/毎時)

| 測定箇所 |       |   | ※1環境省基準 |       |       |       | ※2柏市目標 |       |
|------|-------|---|---------|-------|-------|-------|--------|-------|
|      |       |   | 100cm   |       | 50cm  |       | 5cm    |       |
|      |       |   | 今回      | 前回    | 今回    | 前回    | 今回     | 前回    |
| ①    | グラウンド | 土 | 0.060   | 0.047 | 0.053 | 0.059 | 0.061  | 0.057 |
| ②    | グラウンド | 土 | 0.055   | 0.057 | 0.037 | 0.051 | 0.044  | 0.047 |
| ③    | グラウンド | 土 | 0.053   | 0.064 | 0.063 | 0.045 | 0.063  | 0.051 |
| ④    | グラウンド | 土 | 0.060   | 0.045 | 0.057 | 0.043 | 0.058  | 0.036 |
| ⑤    | グラウンド | 土 | 0.049   | 0.060 | 0.052 | 0.048 | 0.044  | 0.053 |
| ⑥    | グラウンド | 土 | 0.051   | 0.052 | 0.045 | 0.052 | 0.056  | 0.045 |
| ⑦    | グラウンド | 土 | 0.086   | 0.062 | 0.070 | 0.060 | 0.082  | 0.056 |
| ⑧    | グラウンド | 土 | 0.050   | 0.044 | 0.037 | 0.046 | 0.044  | 0.044 |
| ⑨    | グラウンド | 土 | 0.071   | 0.080 | 0.062 | 0.059 | 0.081  | 0.058 |
| ⑩    | 校舎前   | 土 | 0.086   | 0.072 | 0.067 | 0.070 | 0.079  | 0.071 |
| ⑪    | 校舎前   | 土 | 0.078   | 0.064 | 0.092 | 0.076 | 0.103  | 0.067 |
| ⑫    | 校舎前   | 土 | 0.081   | 0.066 | 0.051 | 0.057 | 0.063  | 0.059 |
| ⑬    | 通路    | 土 | 0.118   | 0.115 | 0.118 | 0.093 | 0.157  | 0.100 |
| ⑭    | 通路    | 土 | 0.113   | 0.095 | 0.082 | 0.085 | 0.101  | 0.070 |
| 平均   |       |   | 0.072   | 0.066 | 0.063 | 0.060 | 0.074  | 0.058 |

※1 環境省基準:地表高1m及び50cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満

※2 柏市目標:地表高5cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満