


放射線量マップ【大津ヶ丘第二小学校】

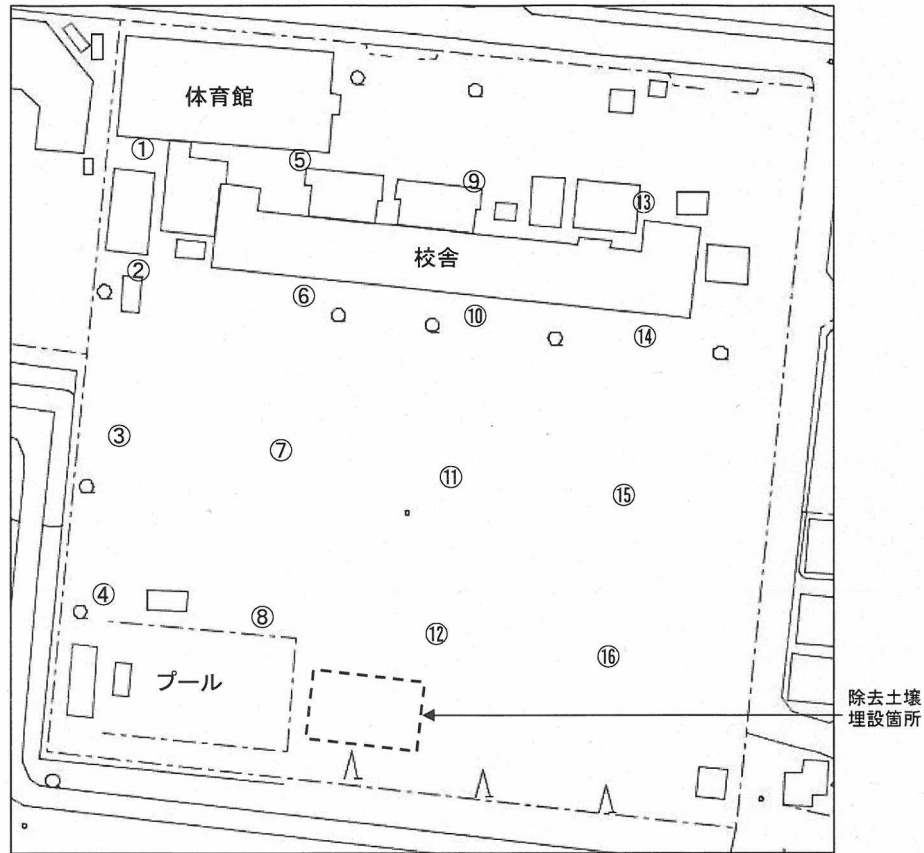

○除染完了日:平成24年7月12日

○測定日:平成25年8月1日(前回:平成25年5月1日) (単位:マイクロシーベルト/毎時)

測定箇所			※1環境省基準				※2柏市目標	
			100cm		50cm		5cm	
			今回	前回	今回	前回	今回	前回
①	校舎裏	土	0.091	0.104	0.100	0.081	0.102	0.105
②	グラウンド	土	0.047	0.050	0.043	0.048	0.066	0.059
③	グラウンド	土	0.076	0.055	0.057	0.072	0.085	0.080
④	グラウンド	土	0.074	0.088	0.055	0.066	0.065	0.066
⑤	校舎裏	舗装	0.096	0.090	0.089	0.086	0.094	0.082
⑥	グラウンド	土	0.067	0.052	0.059	0.045	0.056	0.052
⑦	グラウンド	土	0.052	0.037	0.040	0.032	0.049	0.040
⑧	グラウンド	土	0.054	0.044	0.051	0.039	0.055	0.057
⑨	校舎裏	舗装	0.146	0.112	0.126	0.118	0.180	0.158
⑩	グラウンド	土	0.056	0.053	0.056	0.051	0.067	0.047
⑪	グラウンド	土	0.056	0.051	0.041	0.045	0.063	0.053
⑫	グラウンド	土	0.057	0.050	0.048	0.057	0.054	0.057
⑬	校舎裏	土	0.134	0.096	0.136	0.106	0.191	0.088
⑭	グラウンド	土	0.062	0.068	0.056	0.069	0.085	0.071
⑮	グラウンド	土	0.066	0.065	0.067	0.071	0.065	0.068
⑯	グラウンド	土	0.070	0.050	0.063	0.048	0.055	0.049
平均			0.075	0.067	0.068	0.065	0.083	0.071

※1 環境省基準:地表高1m及び50cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満

※2 柏市目標:地表高5cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満