


## 放射線量マップ【柏中学校】

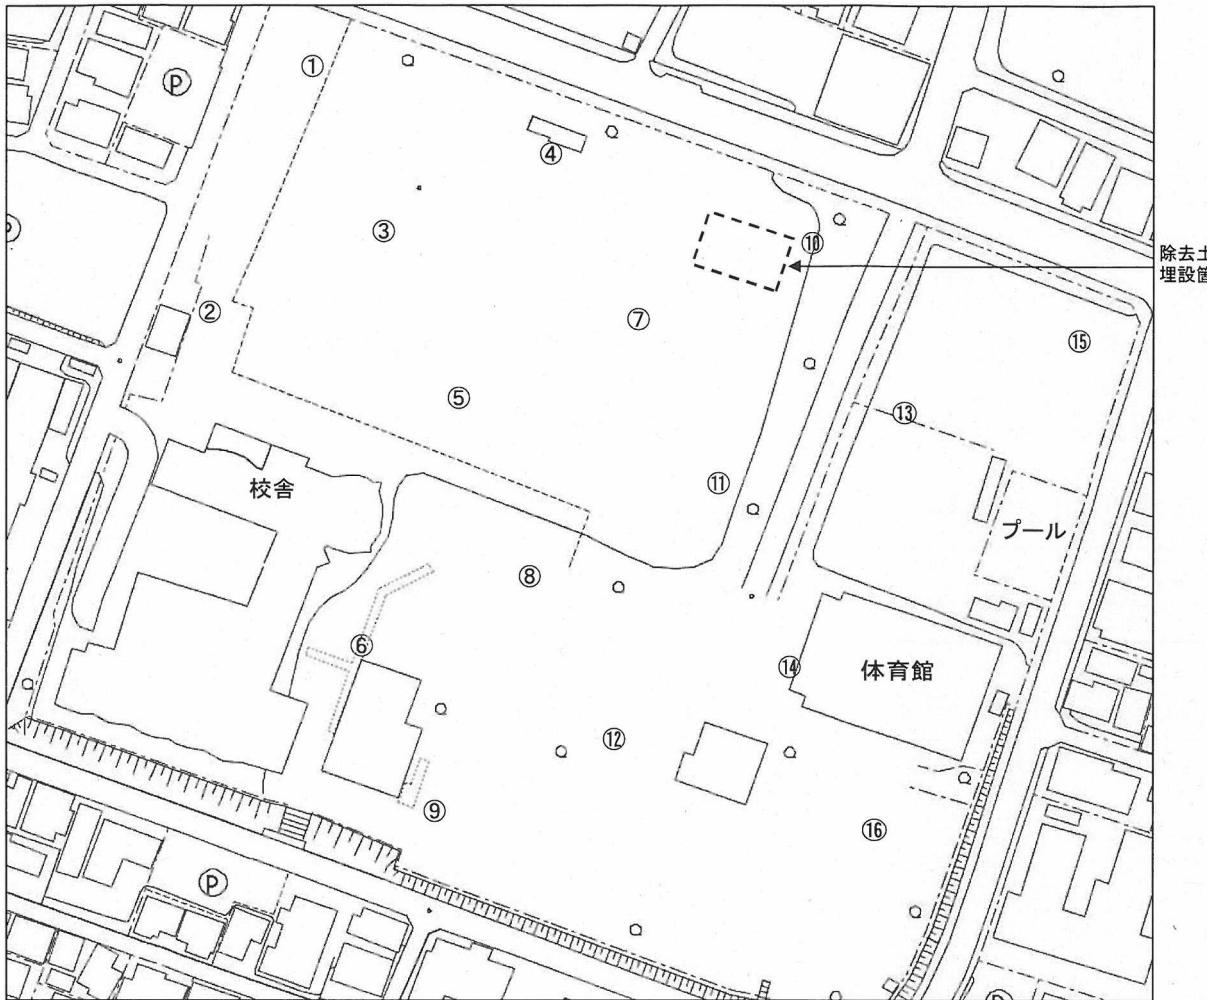

○除染完了日:平成24年11月29日

○測定日:平成25年8月1日(前回:平成25年5月1日)

(単位:マイクロシーベルト/毎時)

| 測定箇所 |        |    | ※1環境省基準 |       | ※2柏市目標 |       |
|------|--------|----|---------|-------|--------|-------|
|      |        |    | 100cm   |       | 50cm   |       |
|      |        |    | 今回      | 前回    | 今回     | 前回    |
| ①    | グラウンド  | 土  | 0.128   | 0.098 | 0.106  | 0.129 |
| ②    | グラウンド  | 土  | 0.099   | 0.072 | 0.079  | 0.088 |
| ③    | グラウンド  | 土  | 0.097   | 0.083 | 0.079  | 0.087 |
| ④    | グラウンド  | 土  | 0.080   | 0.086 | 0.082  | 0.096 |
| ⑤    | グラウンド  | 土  | 0.099   | 0.069 | 0.095  | 0.098 |
| ⑥    | 校舎前    | 土  | 0.094   | 0.141 | 0.110  | 0.156 |
| ⑦    | グラウンド  | 土  | 0.070   | 0.083 | 0.064  | 0.106 |
| ⑧    | 通路     | 舗装 | 0.095   | 0.091 | 0.111  | 0.126 |
| ⑨    | グラウンド  | 土  | 0.107   | 0.110 | 0.133  | 0.120 |
| ⑩    | グラウンド  | 土  | 0.112   | 0.072 | 0.109  | 0.082 |
| ⑪    | グラウンド  | 土  | 0.122   | 0.134 | 0.137  | 0.147 |
| ⑫    | グラウンド  | 土  | 0.100   | 0.061 | 0.116  | 0.069 |
| ⑬    | パレーコート | 土  | 0.066   | 0.044 | 0.069  | 0.060 |
| ⑭    | 体育館前   | 土  | 0.148   | 0.157 | 0.147  | 0.156 |
| ⑮    | テニスコート | 土  | 0.048   | 0.053 | 0.045  | 0.050 |
| ⑯    | グラウンド  | 土  | 0.057   | 0.051 | 0.061  | 0.054 |
| 平均   |        |    | 0.095   | 0.088 | 0.096  | 0.102 |
|      |        |    | 0.095   | 0.088 | 0.102  | 0.101 |

※1 環境省基準:地表高1mにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満

※2 柏市目標:地表高50cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満