


放射線量マップ【柏第一小学校】

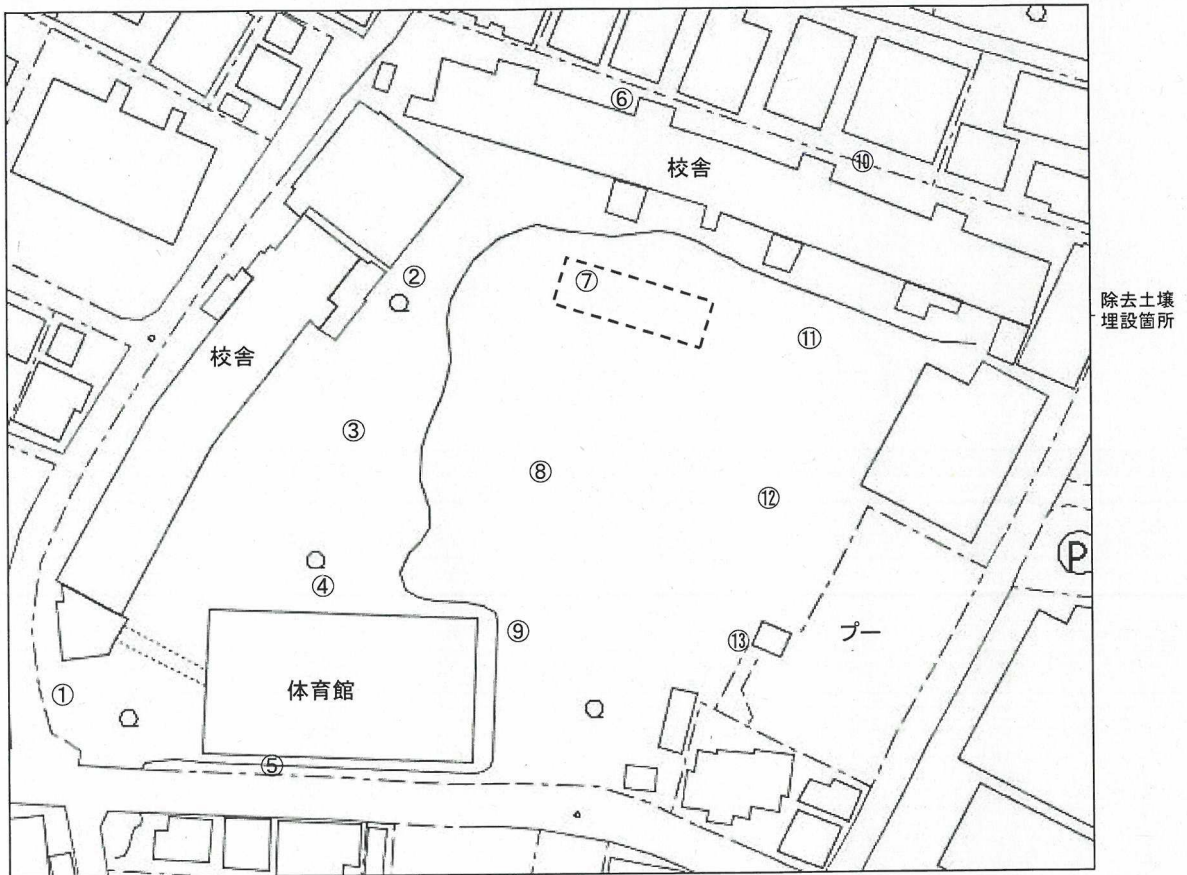

○除染完了日:平成24年6月28日

○測定日:平成25年11月6日(前回:平成25年8月1日) (単位:マイクロシーベルト/毎時)

測定箇所			※1環境省基準				※2柏市目標	
			100cm		50cm		5cm	
			今回	前回	今回	前回	今回	前回
①	校舎横	土	0.091	0.079	0.084	0.108	0.075	0.076
②	グラウンド	土	0.085	0.058	0.096	0.054	0.092	0.067
③	グラウンド	土	0.050	0.047	0.050	0.049	0.042	0.045
④	グラウンド	土	0.061	0.079	0.082	0.067	0.061	0.069
⑤	体育館裏	土	0.096	0.107	0.132	0.104	0.141	0.177
⑥	校舎裏	土	0.063	0.093	0.094	0.092	0.071	0.089
⑦	グラウンド	土	0.052	0.059	0.071	0.047	0.060	0.046
⑧	グラウンド	土	0.043	0.061	0.049	0.044	0.053	0.055
⑨	グラウンド	土	0.068	0.071	0.070	0.070	0.063	0.093
⑩	校舎裏	土	0.087	0.098	0.094	0.087	0.073	0.086
⑪	グラウンド	土	0.044	0.064	0.056	0.058	0.043	0.076
⑫	グラウンド	土	0.067	0.061	0.055	0.064	0.063	0.054
⑬	グラウンド	土	0.081	0.091	0.091	0.102	0.087	0.086
平均			0.068	0.074	0.079	0.073	0.071	0.078

※1 環境省基準:地表高1m及び50cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満

※2 柏市目標:地表高5cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満