


# 放射線量マップ【柏第六小学校】

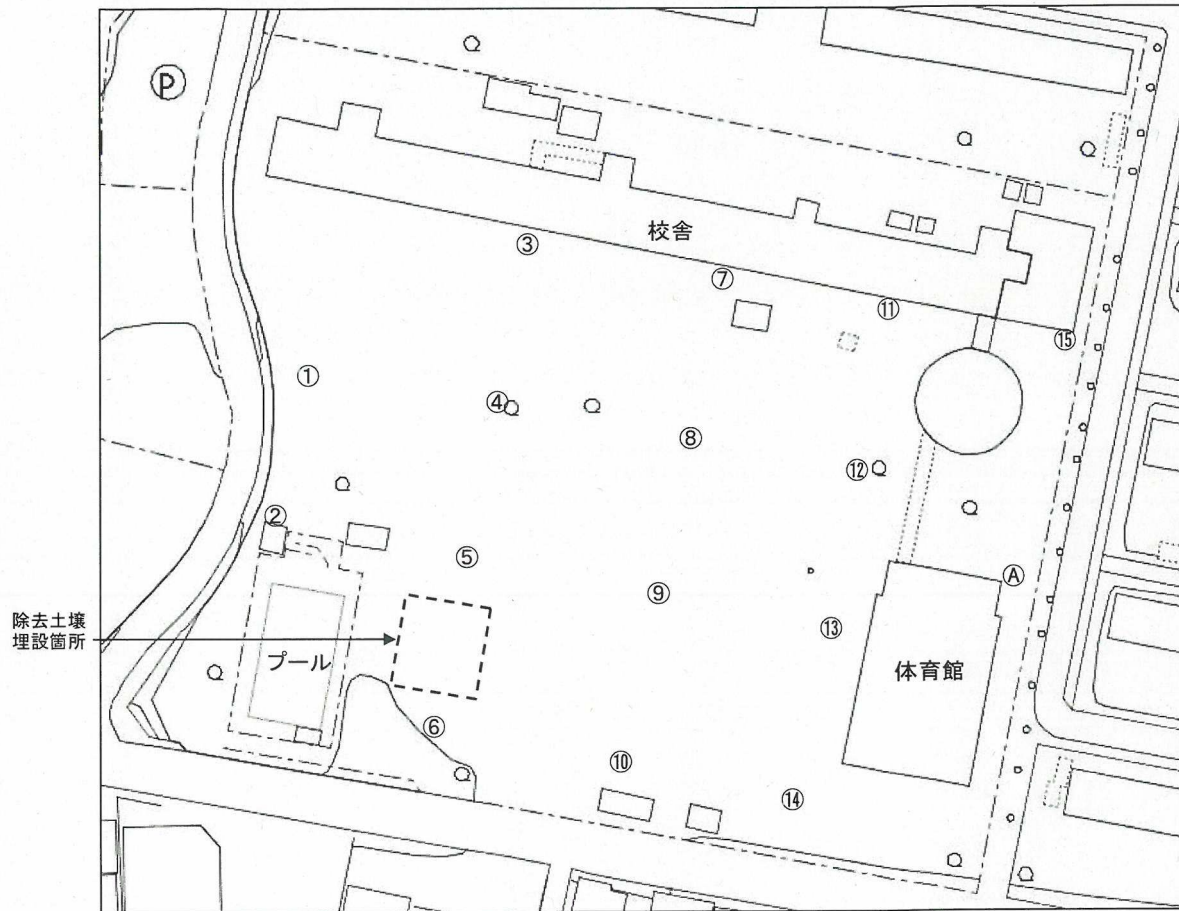

○除染完了日：平成24年5月9日

○測定日：平成25年11月5日（前回：平成25年8月5日）（単位：マイクロシーベルト/毎時）

| 測定箇所 |         |        | ※1環境省基準 |       |       |       | ※2柏市目標 |       |
|------|---------|--------|---------|-------|-------|-------|--------|-------|
|      |         |        | 100cm   |       | 50cm  |       | 5cm    |       |
|      |         |        | 今回      | 前回    | 今回    | 前回    | 今回     | 前回    |
| ①    | こどもルーム前 | 土      | 0.080   | 0.085 | 0.082 | 0.102 | 0.072  | 0.077 |
| ②    | プール横    | 土      | 0.105   | 0.090 | 0.082 | 0.072 | 0.067  | 0.070 |
| ③    | 校舎前     | 土      | 0.071   | 0.079 | 0.087 | 0.086 | 0.082  | 0.114 |
| ④    | グラウンド   | 土      | 0.075   | 0.064 | 0.084 | 0.061 | 0.090  | 0.068 |
| ⑤    | グラウンド   | 土      | 0.042   | 0.050 | 0.028 | 0.039 | 0.036  | 0.048 |
| ⑥    | グラウンド   | 土      | 0.069   | 0.096 | 0.053 | 0.116 | 0.042  | 0.129 |
| ⑦    | 校舎前     | 土      | 0.106   | 0.112 | 0.098 | 0.119 | 0.066  | 0.139 |
| ⑧    | グラウンド   | 土      | 0.061   | 0.050 | 0.073 | 0.048 | 0.083  | 0.065 |
| ⑨    | グラウンド   | 土      | 0.033   | 0.068 | 0.039 | 0.059 | 0.038  | 0.065 |
| ⑩    | グラウンド   | 土      | 0.086   | 0.057 | 0.078 | 0.070 | 0.060  | 0.066 |
| ⑪    | 校舎前     | アスファルト | 0.062   | 0.084 | 0.081 | 0.077 | 0.077  | 0.102 |
| ⑫    | グラウンド   | 土      | 0.073   | 0.092 | 0.064 | 0.078 | 0.053  | 0.130 |
| ⑬    | グラウンド   | 土      | 0.062   | 0.088 | 0.057 | 0.108 | 0.052  | 0.097 |
| ⑭    | グラウンド   | 土      | 0.080   | 0.082 | 0.076 | 0.080 | 0.066  | 0.102 |
| ⑮    | 校舎前     | アスファルト | 0.116   | 0.139 | 0.135 | 0.158 | 0.126  | 0.219 |
| 平均   |         |        | 0.075   | 0.082 | 0.074 | 0.085 | 0.067  | 0.099 |

※1 環境省基準：地表高1m及び50cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満

※2 柏市目標：地表高5cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満