


放射線量マップ【光ヶ丘小学校】

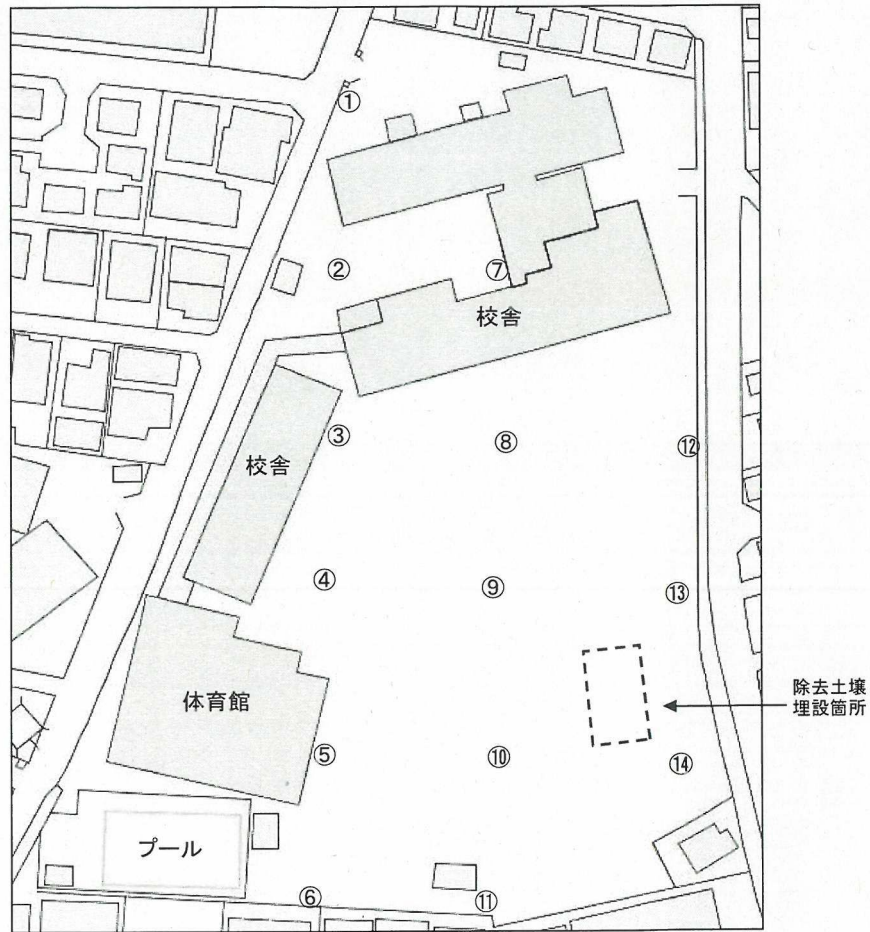

○除染完了日：平成24年7月12日

○測定日：平成25年11月8日（前回：平成25年8月5日）（単位：マイクロシーベルト/毎時）

測定箇所			※1環境省基準				※2柏市目標	
			100cm		50cm		5cm	
			今回	前回	今回	前回	今回	前回
①	校舎裏	舗装	0.077	0.074	0.072	0.091	0.079	0.100
②	グラウンド	土	0.061	0.088	0.076	0.096	0.073	0.076
③	グラウンド	土	0.069	0.072	0.068	0.080	0.067	0.079
④	グラウンド	土	0.080	0.065	0.075	0.065	0.060	0.054
⑤	グラウンド	土	0.066	0.081	0.079	0.085	0.100	0.067
⑥	グラウンド	土	0.079	0.084	0.075	0.086	0.074	0.076
⑦	校舎裏	土	0.076	0.093	0.086	0.094	0.084	0.109
⑧	グラウンド	土	0.043	0.046	0.044	0.050	0.038	0.039
⑨	グラウンド	土	0.037	0.048	0.039	0.048	0.033	0.041
⑩	グラウンド	土	0.045	0.050	0.044	0.045	0.043	0.046
⑪	グラウンド	土	0.083	0.080	0.087	0.079	0.100	0.071
⑫	グラウンド	土	0.068	0.061	0.072	0.075	0.069	0.060
⑬	グラウンド	土	0.061	0.058	0.057	0.071	0.062	0.048
⑭	グラウンド	土	0.042	0.061	0.051	0.065	0.043	0.058
平均			0.063	0.069	0.066	0.074	0.066	0.066

※1 環境省基準：地表高1m及び50cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満

※2 柏市目標：地表高5cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満