


放射線量マップ【旭小学校】

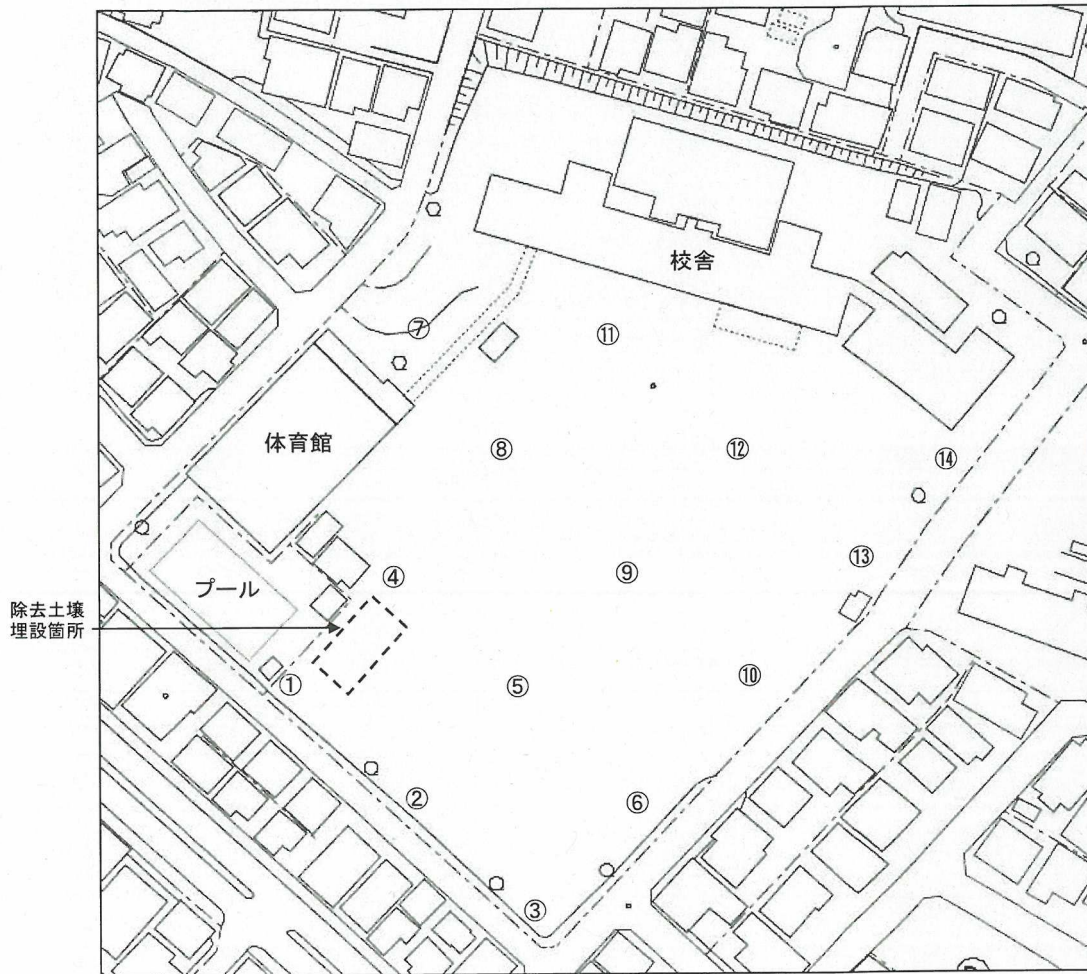

○除染完了日:平成24年5月9日

○測定日:平成25年11月1日(前回:平成25年8月1日) (単位:マイクロシーベルト/毎時)

測定箇所			※1環境省基準				※2柏市目標	
			100cm		50cm		5cm	
			今回	前回	今回	前回	今回	前回
①	プール横	樋	0.084	0.095	0.110	0.117	0.141	0.166
②	グラウンド	土	0.085	0.107	0.101	0.094	0.117	0.107
③	グラウンド	土	0.071	0.076	0.101	0.085	0.101	0.060
④	グラウンド	土	0.039	0.048	0.040	0.037	0.041	0.039
⑤	グラウンド	土	0.032	0.053	0.032	0.051	0.042	0.047
⑥	グラウンド	土	0.048	0.061	0.063	0.069	0.050	0.053
⑦	グラウンド	アスファルト	0.065	0.088	0.060	0.098	0.057	0.083
⑧	グラウンド	土	0.030	0.031	0.046	0.036	0.050	0.037
⑨	グラウンド	土	0.041	0.039	0.044	0.044	0.060	0.053
⑩	グラウンド	土	0.040	0.053	0.046	0.061	0.045	0.046
⑪	グラウンド	土	0.046	0.046	0.055	0.057	0.040	0.053
⑫	グラウンド	土	0.049	0.062	0.027	0.057	0.029	0.071
⑬	グラウンド	土	0.040	0.061	0.053	0.041	0.056	0.049
⑭	校舎横	側溝	0.061	0.074	0.085	0.091	0.093	0.126
平均			0.052	0.064	0.062	0.067	0.066	0.071

※1 環境省基準:地表高1m及び50cmにおいて毎時0. 23マイクロシーベルト未満

※2 柏市目標:地表高5cmにおいて毎時0. 23マイクロシーベルト未満