


放射線量マップ【逆井小学校】

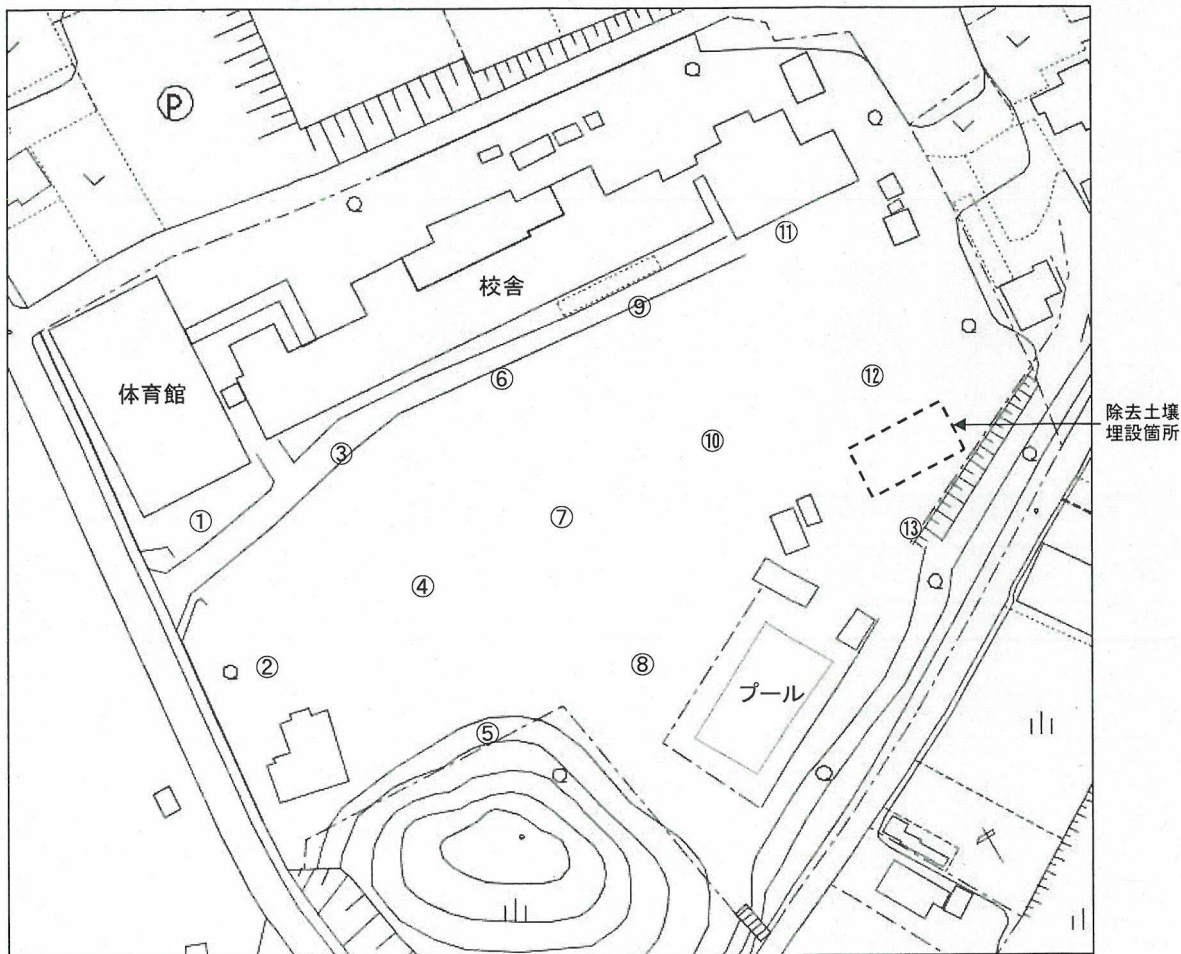

○除染完了日：平成24年8月30日

○測定日：平成25年11月11日(前回：平成25年8月12日) (単位：マイクロシーベルト/毎時)

測定箇所			※1環境省基準				※2柏市目標	
			100cm		50cm		5cm	
			今回	前回	今回	前回	今回	前回
①	グラウンド	土	0.109	0.076	0.101	0.096	0.103	0.097
②	グラウンド	土	0.072	0.052	0.054	0.051	0.063	0.043
③	グラウンド	舗装	0.059	0.065	0.062	0.059	0.055	0.056
④	グラウンド	土	0.057	0.046	0.034	0.039	0.042	0.047
⑤	グラウンド	土	0.068	0.062	0.059	0.043	0.057	0.043
⑥	グラウンド	舗装	0.063	0.065	0.048	0.056	0.049	0.054
⑦	グラウンド	土	0.063	0.051	0.069	0.079	0.069	0.060
⑧	グラウンド	土	0.105	0.090	0.131	0.095	0.159	0.103
⑨	グラウンド	舗装	0.045	0.047	0.059	0.061	0.034	0.046
⑩	グラウンド	土	0.059	0.073	0.076	0.079	0.045	0.073
⑪	グラウンド	舗装	0.072	0.069	0.074	0.072	0.058	0.078
⑫	グラウンド	土	0.052	0.052	0.050	0.055	0.042	0.060
⑬	グラウンド	土	0.073	0.104	0.072	0.096	0.093	0.091
平均			0.069	0.066	0.068	0.068	0.067	0.065

※1 環境省基準：地表高1m及び50cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満

※2 柏市目標：地表高5cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満