


放射線量マップ【風早南部小学校】

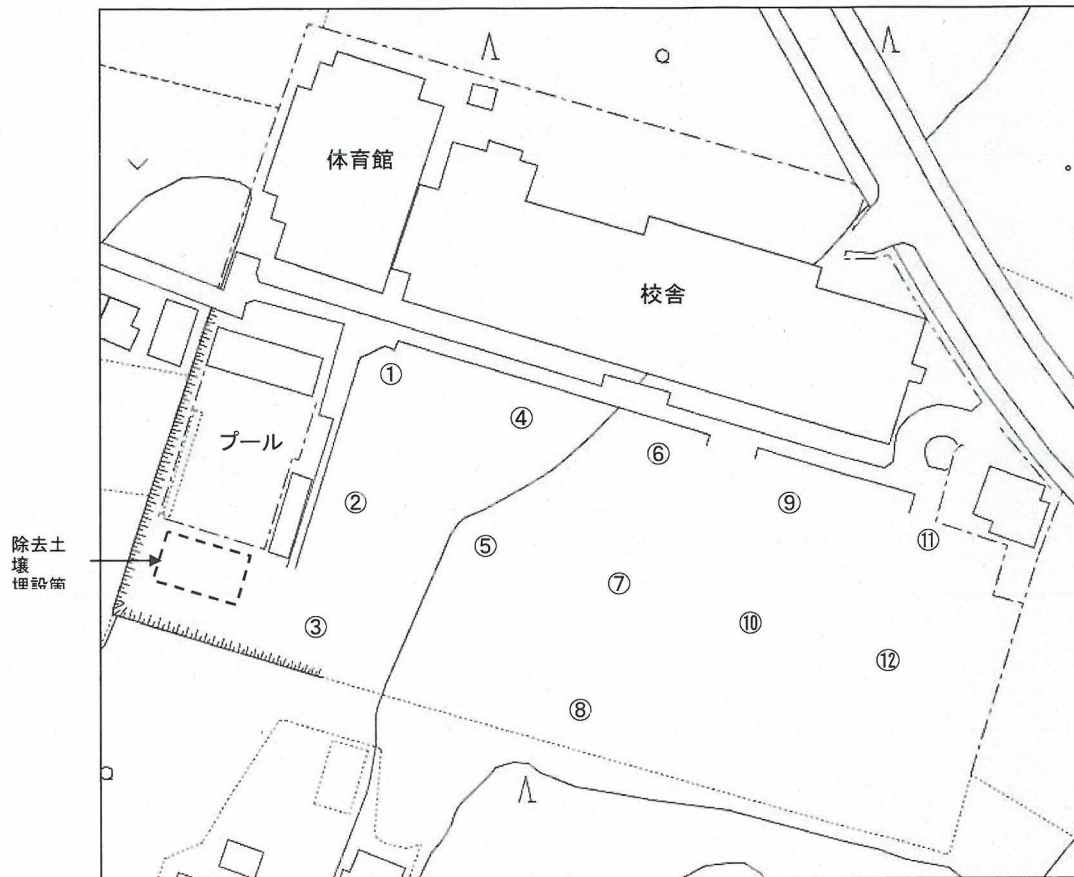

○除染完了日:平成24年7月12日

○測定日:平成25年11月11日(前回:平成25年8月8日) (単位:マイクロシーベルト/毎時)

測定箇所			※1環境省基準				※2柏市目標	
			100cm		50cm		5cm	
			今回	前回	今回	前回	今回	前回
①	グラウンド	舗装	0.137	0.061	0.145	0.062	0.116	0.056
②	グラウンド	舗装	0.079	0.092	0.088	0.090	0.118	0.088
③	グラウンド	側溝	0.061	0.052	0.057	0.076	0.065	0.053
④	グラウンド	土	0.074	0.092	0.048	0.109	0.062	0.101
⑤	グラウンド	土	0.066	0.070	0.055	0.075	0.066	0.063
⑥	グラウンド	土	0.041	0.065	0.056	0.084	0.041	0.046
⑦	グラウンド	土	0.057	0.071	0.051	0.079	0.042	0.075
⑧	グラウンド	側溝	0.088	0.066	0.085	0.071	0.064	0.102
⑨	グラウンド	土	0.062	0.062	0.055	0.057	0.037	0.048
⑩	グラウンド	土	0.061	0.050	0.076	0.062	0.060	0.057
⑪	グラウンド	土	0.062	0.064	0.056	0.057	0.046	0.060
⑫	グラウンド	土	0.052	0.039	0.037	0.047	0.042	0.046
平均			0.070	0.065	0.067	0.072	0.063	0.066

※1 環境省基準:地表高1m及び50cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満

※2 柏市目標:地表高5cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満