


放射線量マップ【風早北部小学校】

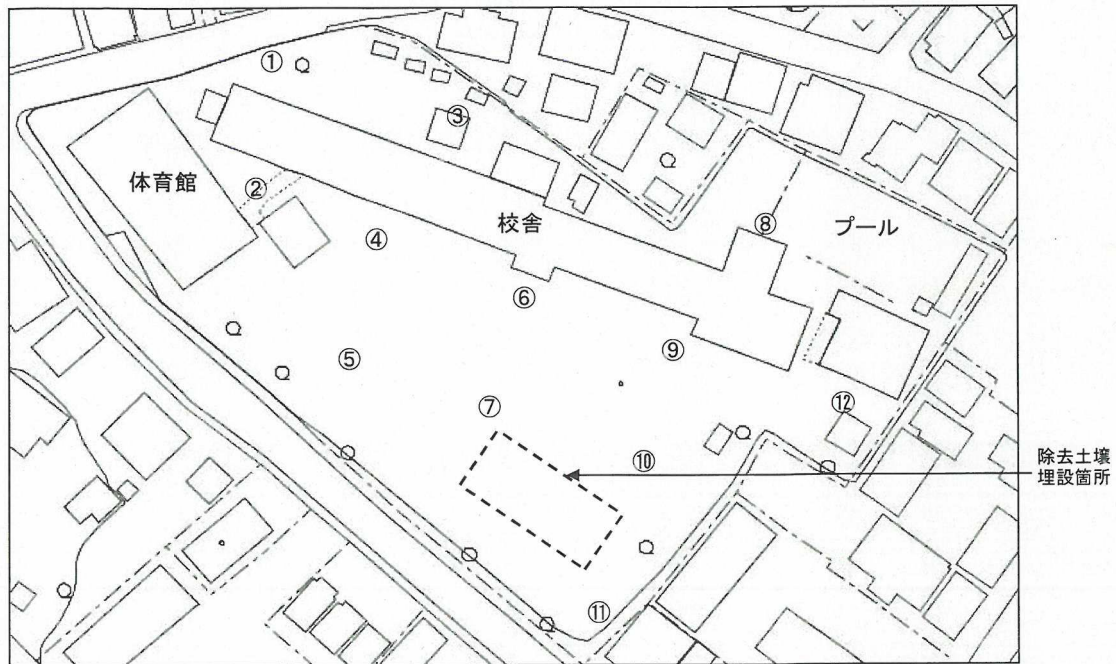

○除染完了日：平成24年6月28日

○測定日：平成25年11月8日（前回：平成25年8月8日）（単位：マイクロシーベルト/毎時）

測定箇所			※1環境省基準				※2柏市目標	
			100cm		50cm		5cm	
			今回	前回	今回	前回	今回	前回
①	校舎裏	土	0.064	0.067	0.063	0.077	0.058	0.066
②	校舎前	土	0.076	0.098	0.075	0.126	0.069	0.112
③	校舎裏	舗装	0.106	0.106	0.090	0.107	0.075	0.093
④	校舎前	土	0.074	0.040	0.076	0.046	0.089	0.054
⑤	グラウンド	土	0.050	0.035	0.041	0.041	0.035	0.032
⑥	校舎前	土	0.046	0.051	0.047	0.044	0.040	0.047
⑦	グラウンド	土	0.049	0.052	0.033	0.049	0.039	0.044
⑧	校舎裏	舗装	0.097	0.097	0.112	0.118	0.115	0.129
⑨	校舎前	土	0.051	0.083	0.059	0.085	0.048	0.062
⑩	グラウンド	土	0.055	0.063	0.037	0.059	0.037	0.049
⑪	グラウンド	側溝	0.047	0.056	0.050	0.054	0.068	0.054
⑫	校舎前	土	0.058	0.087	0.040	0.070	0.054	0.058
平均			0.064	0.070	0.060	0.073	0.061	0.067

※1 環境省基準：地表高1m及び50cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満

※2 柏市目標：地表高5cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満