


放射線量マップ【大津ヶ丘第一小学校】

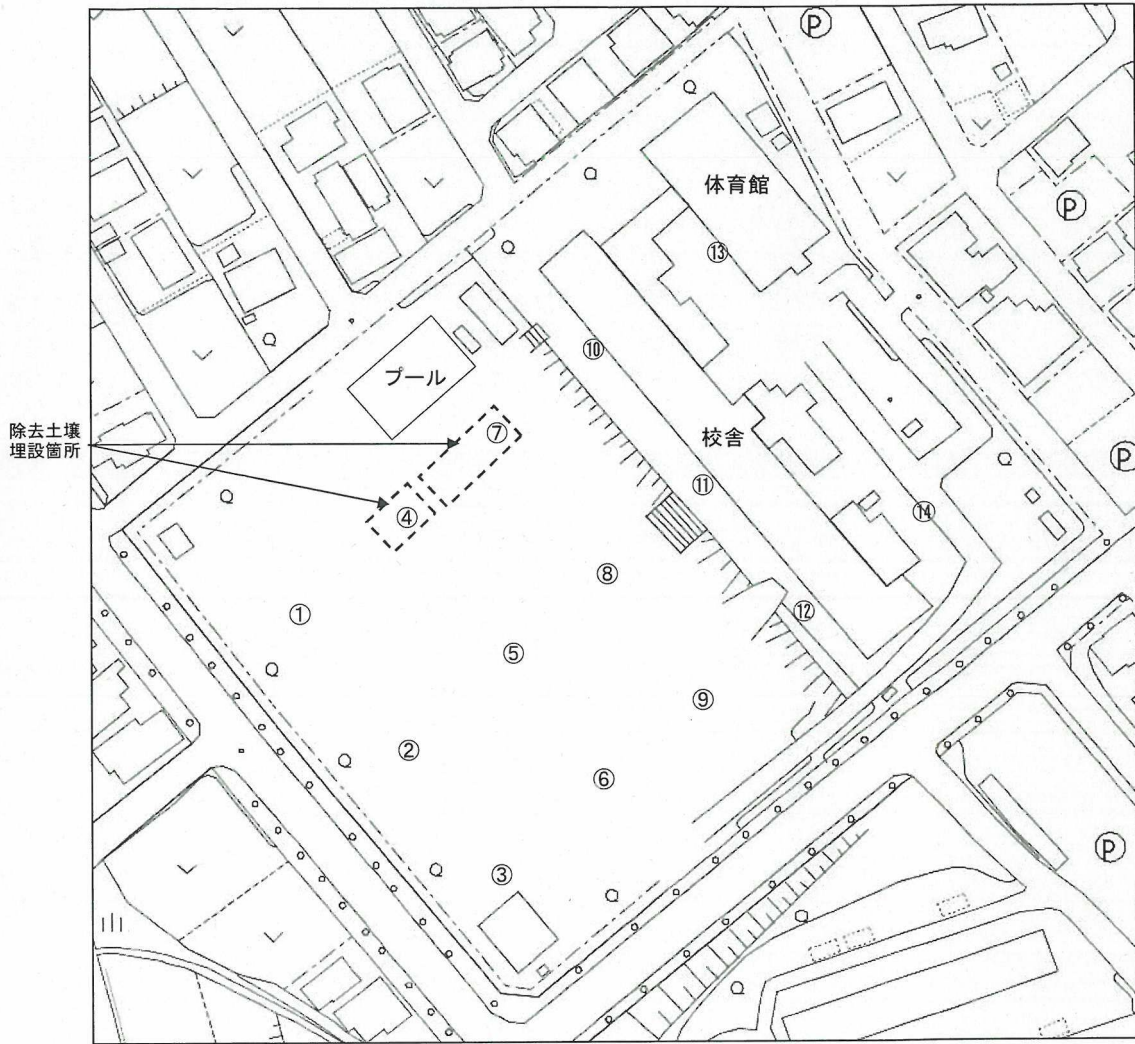

○除染完了日:平成24年4月9日

○測定日:平成25年11月8日(前回:平成25年8月1日) (単位:マイクロシーベルト/毎時)

測定箇所			※1環境省基準				※2柏市目標	
			100cm		50cm		5cm	
			今回	前回	今回	前回	今回	前回
①	グラウンド	土	0.062	0.060	0.071	0.053	0.048	0.061
②	グラウンド	土	0.042	0.055	0.049	0.037	0.042	0.044
③	グラウンド	土	0.081	0.053	0.045	0.063	0.068	0.063
④	グラウンド	土	0.064	0.060	0.070	0.057	0.067	0.058
⑤	グラウンド	土	0.036	0.049	0.057	0.052	0.058	0.044
⑥	グラウンド	土	0.046	0.051	0.051	0.045	0.062	0.056
⑦	グラウンド	土	0.075	0.086	0.078	0.070	0.075	0.082
⑧	グラウンド	土	0.062	0.050	0.070	0.037	0.079	0.044
⑨	グラウンド	土	0.050	0.071	0.057	0.062	0.042	0.081
⑩	校舎前	土	0.069	0.086	0.066	0.067	0.066	0.079
⑪	校舎前	土	0.093	0.078	0.099	0.092	0.094	0.103
⑫	校舎前	土	0.056	0.081	0.060	0.051	0.059	0.063
⑬	通路	土	0.105	0.118	0.112	0.118	0.116	0.157
⑭	通路	土	0.109	0.113	0.138	0.082	0.152	0.101
平均			0.068	0.072	0.073	0.063	0.073	0.074

※1 環境省基準:地表高1m及び50cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満

※2 柏市目標:地表高5cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満