


放射線量マップ【大津ヶ丘第二小学校】

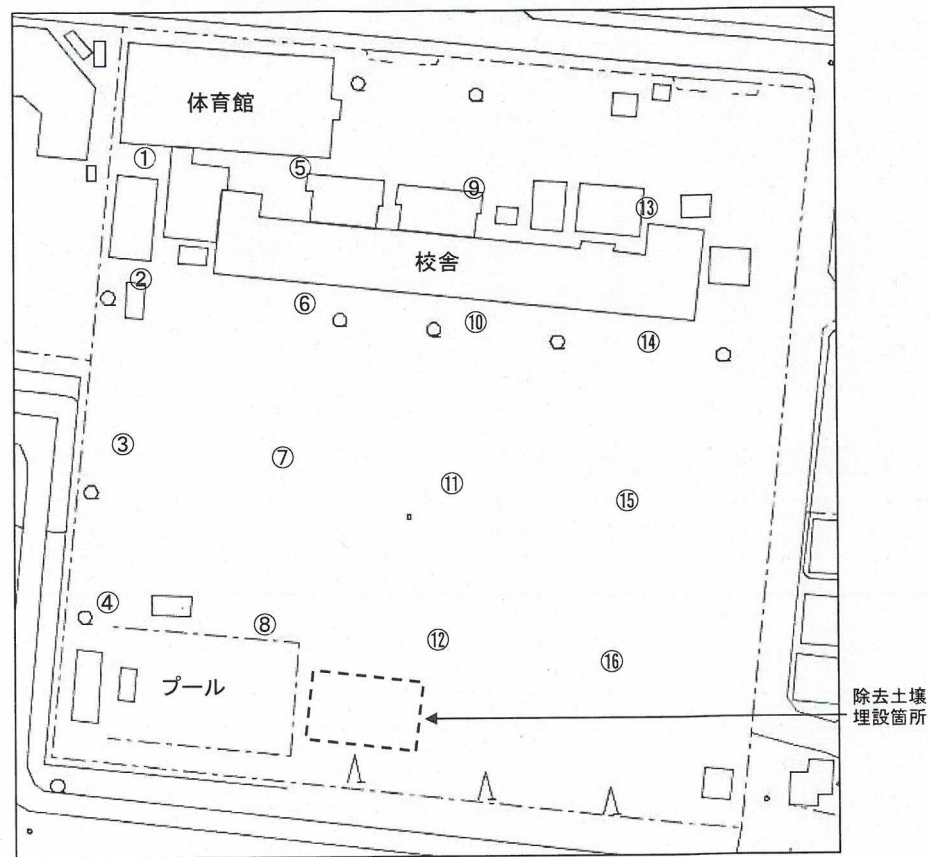

○除染完了日：平成24年7月12日

○測定日：平成25年11月8日(前回：平成25年8月1日) (単位：マイクロシーベルト/毎時)

測定箇所			※1環境省基準				※2柏市目標	
			100cm		50cm		5cm	
			今回	前回	今回	前回	今回	前回
①	校舎裏	土	0.093	0.091	0.109	0.100	0.081	0.102
②	グラウンド	土	0.049	0.047	0.044	0.043	0.055	0.066
③	グラウンド	土	0.046	0.076	0.057	0.057	0.052	0.085
④	グラウンド	土	0.068	0.074	0.087	0.055	0.080	0.065
⑤	校舎裏	舗装	0.084	0.096	0.087	0.089	0.076	0.094
⑥	グラウンド	土	0.063	0.067	0.050	0.059	0.043	0.056
⑦	グラウンド	土	0.037	0.052	0.044	0.040	0.047	0.049
⑧	グラウンド	土	0.059	0.054	0.070	0.051	0.067	0.055
⑨	校舎裏	舗装	0.116	0.146	0.127	0.126	0.125	0.180
⑩	グラウンド	土	0.045	0.056	0.053	0.056	0.041	0.067
⑪	グラウンド	土	0.044	0.056	0.043	0.041	0.047	0.063
⑫	グラウンド	土	0.066	0.057	0.062	0.048	0.053	0.054
⑬	校舎裏	土	0.088	0.134	0.067	0.136	0.081	0.191
⑭	グラウンド	土	0.055	0.062	0.052	0.056	0.047	0.085
⑮	グラウンド	土	0.059	0.066	0.052	0.067	0.060	0.065
⑯	グラウンド	土	0.041	0.070	0.046	0.063	0.049	0.055
平均			0.063	0.075	0.066	0.068	0.063	0.083

※1 環境省基準：地表高1m及び50cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満

※2 柏市目標：地表高5cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満