


放射線量マップ【逆井中学校】

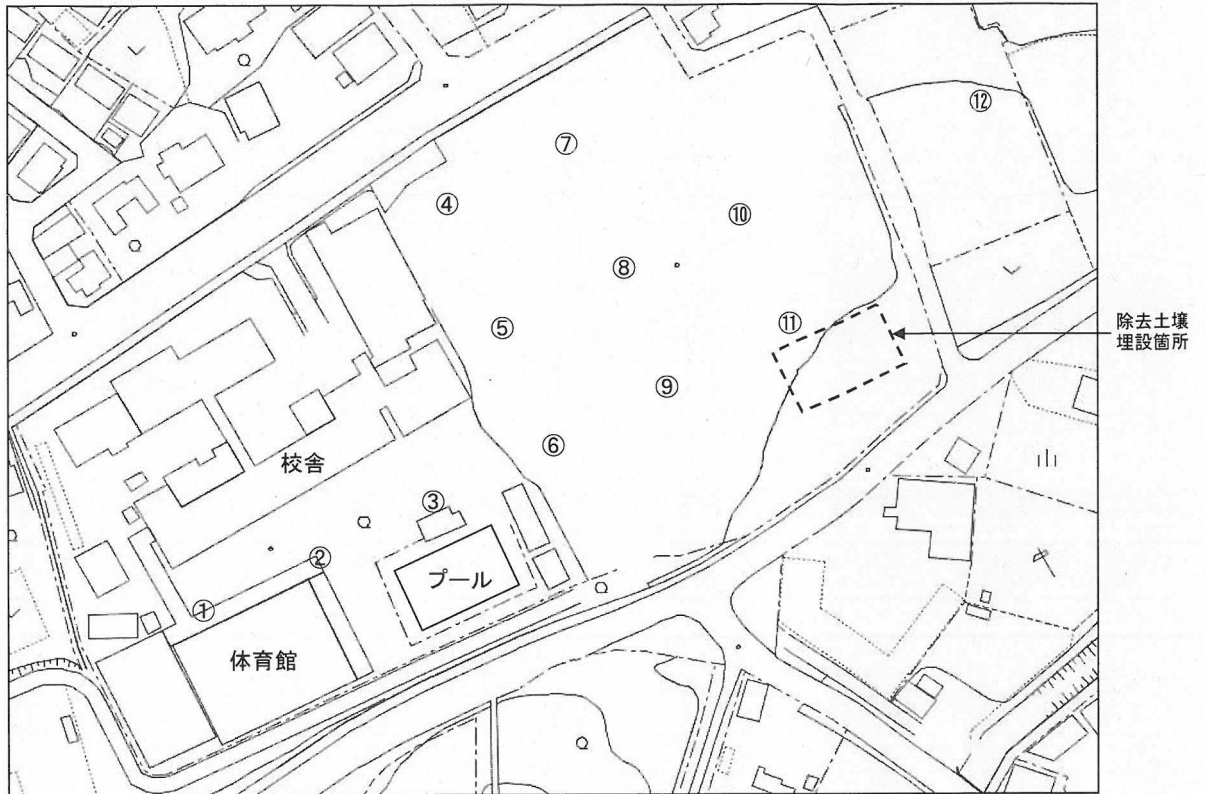

○除染完了日:平成25年1月15日

○測定日:平成25年11月11日(前回:平成25年8月12日)(単位:マイクロシーベルト/毎時)

測定箇所			※1環境省基準		※2柏市目標			
			100cm		50cm		5cm	
			今回	前回	今回	前回	今回	前回
①	体育館前	土	0.076	0.080	0.104	0.111	0.101	0.122
②	体育館前	舗装	0.060	0.095	0.052	0.075	0.048	0.078
③	プール前	土	0.087	0.134	0.069	0.167	0.080	0.187
④	グラウンド	土	0.099	0.090	0.092	0.094	0.091	0.087
⑤	グラウンド	土	0.091	0.091	0.109	0.089	0.082	0.118
⑥	グラウンド	土	0.091	0.075	0.095	0.085	0.080	0.090
⑦	グラウンド	土	0.086	0.075	0.097	0.094	0.102	0.076
⑧	グラウンド	土	0.090	0.093	0.087	0.099	0.103	0.091
⑨	グラウンド	土	0.088	0.076	0.094	0.103	0.093	0.089
⑩	グラウンド	土	0.087	0.090	0.081	0.086	0.090	0.085
⑪	グラウンド	土	0.072	0.086	0.072	0.077	0.080	0.073
⑫	テニスコート	土	0.075	0.079	0.072	0.073	0.067	0.074
平均			0.084	0.089	0.085	0.096	0.085	0.098

※1 環境省基準:地表高1mにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満

※2 柏市目標:地表高50cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満