


放射線量マップ【高柳中学校】

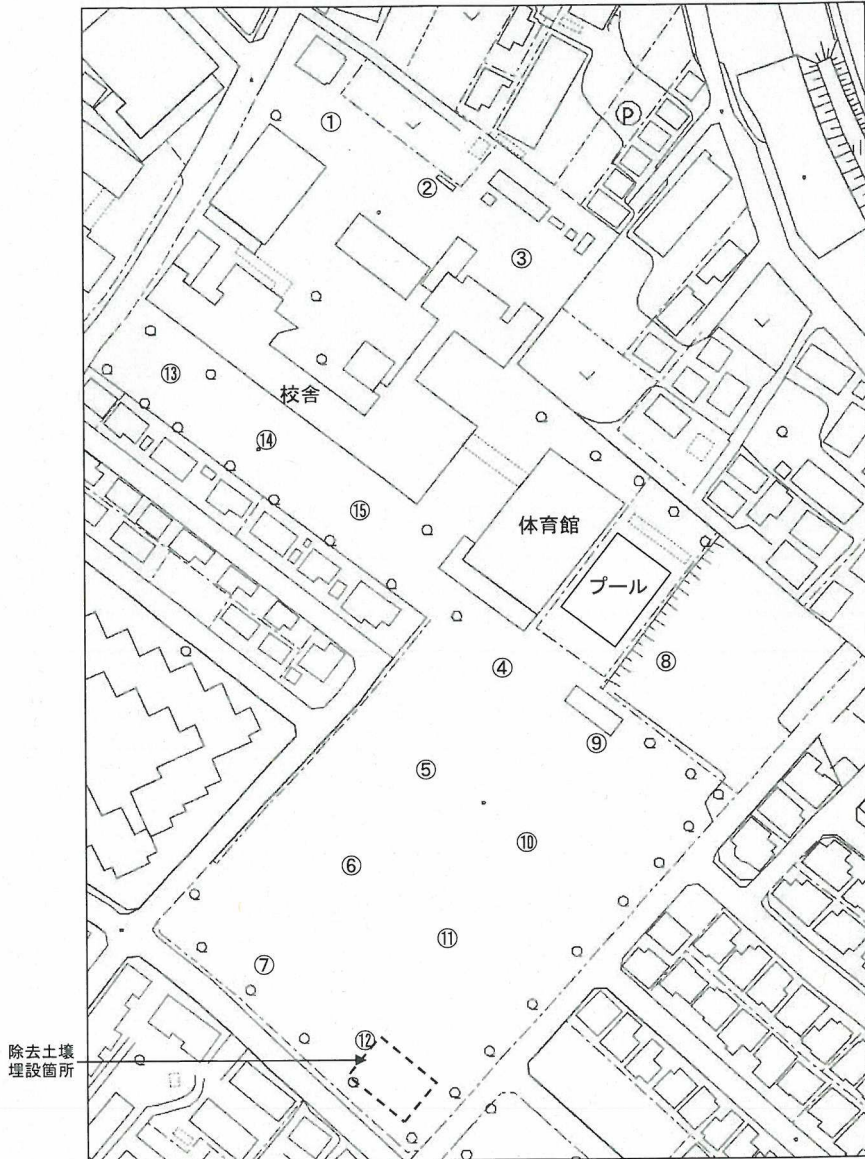

○除染完了日:平成25年1月15日

○測定日:平成25年11月11日(前回:平成25年8月14日) (単位:マイクロシーベルト/毎時)

測定箇所			※1環境省基準		※2柏市目標			
			100cm		50cm		5cm	
			今回	前回	今回	前回	今回	前回
①	通路	舗装	0.073	0.081	0.078	0.098	0.068	0.113
②	通路	舗装	0.068	0.073	0.086	0.094	0.090	0.098
③	通路	舗装	0.078	0.079	0.081	0.075	0.080	0.088
④	グラウンド	土	0.066	0.068	0.062	0.051	0.047	0.056
⑤	グラウンド	土	0.062	0.076	0.063	0.074	0.064	0.081
⑥	グラウンド	土	0.064	0.045	0.079	0.056	0.063	0.067
⑦	グラウンド	土	0.061	0.079	0.078	0.063	0.058	0.072
⑧	グラウンド	土	0.081	0.066	0.082	0.058	0.071	0.066
⑨	グラウンド	土	0.070	0.079	0.102	0.079	0.084	0.097
⑩	グラウンド	土	0.094	0.086	0.143	0.085	0.140	0.073
⑪	グラウンド	土	0.066	0.064	0.063	0.083	0.060	0.075
⑫	グラウンド	土	0.069	0.059	0.065	0.052	0.061	0.053
⑬	通路	舗装	0.078	0.079	0.069	0.079	0.081	0.092
⑭	通路	舗装	0.071	0.073	0.083	0.055	0.073	0.076
⑮	通路	舗装	0.075	0.070	0.072	0.063	0.051	0.075
平均			0.072	0.072	0.080	0.071	0.073	0.079

※1 環境省基準:地表高1mにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満

※2 柏市目標:地表高50cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満