


放射線量マップ【柏第一小学校】

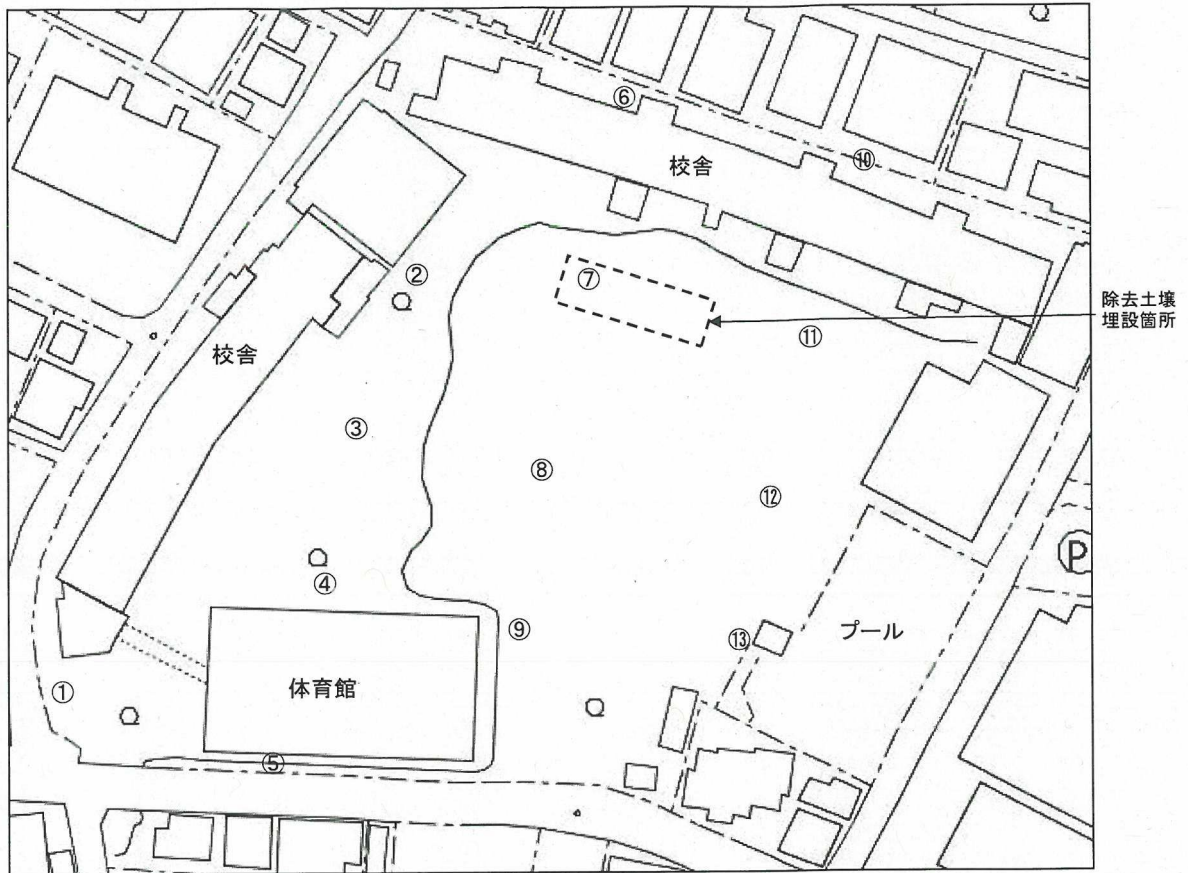

○除染完了日：平成24年6月28日

○測定日：平成26年2月5日（前回：平成25年11月6日）（単位：マイクロシーベルト/毎時）

測定箇所			※1環境省基準				※2柏市目標	
			100cm		50cm		5cm	
			今回	前回	今回	前回	今回	前回
①	校舎横	土	0.072	0.091	0.079	0.084	0.076	0.075
②	グラウンド	土	0.084	0.085	0.078	0.096	0.083	0.092
③	グラウンド	土	0.045	0.050	0.055	0.050	0.038	0.042
④	グラウンド	土	0.070	0.061	0.076	0.082	0.050	0.061
⑤	体育館裏	土	0.093	0.096	0.104	0.132	0.121	0.141
⑥	校舎裏	土	0.068	0.063	0.067	0.094	0.079	0.071
⑦	グラウンド	土	0.037	0.052	0.050	0.071	0.054	0.060
⑧	グラウンド	土	0.034	0.043	0.058	0.049	0.035	0.053
⑨	グラウンド	土	0.040	0.068	0.061	0.070	0.053	0.063
⑩	校舎裏	土	0.074	0.087	0.084	0.094	0.062	0.073
⑪	グラウンド	土	0.035	0.044	0.049	0.056	0.040	0.043
⑫	グラウンド	土	0.044	0.067	0.049	0.055	0.041	0.063
⑬	グラウンド	土	0.071	0.081	0.069	0.091	0.091	0.087
平均			0.059	0.068	0.068	0.079	0.063	0.071

※1 環境省基準：地表高1m及び50cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満

※2 柏市目標：地表高5cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満