


放射線量マップ【旭小学校】

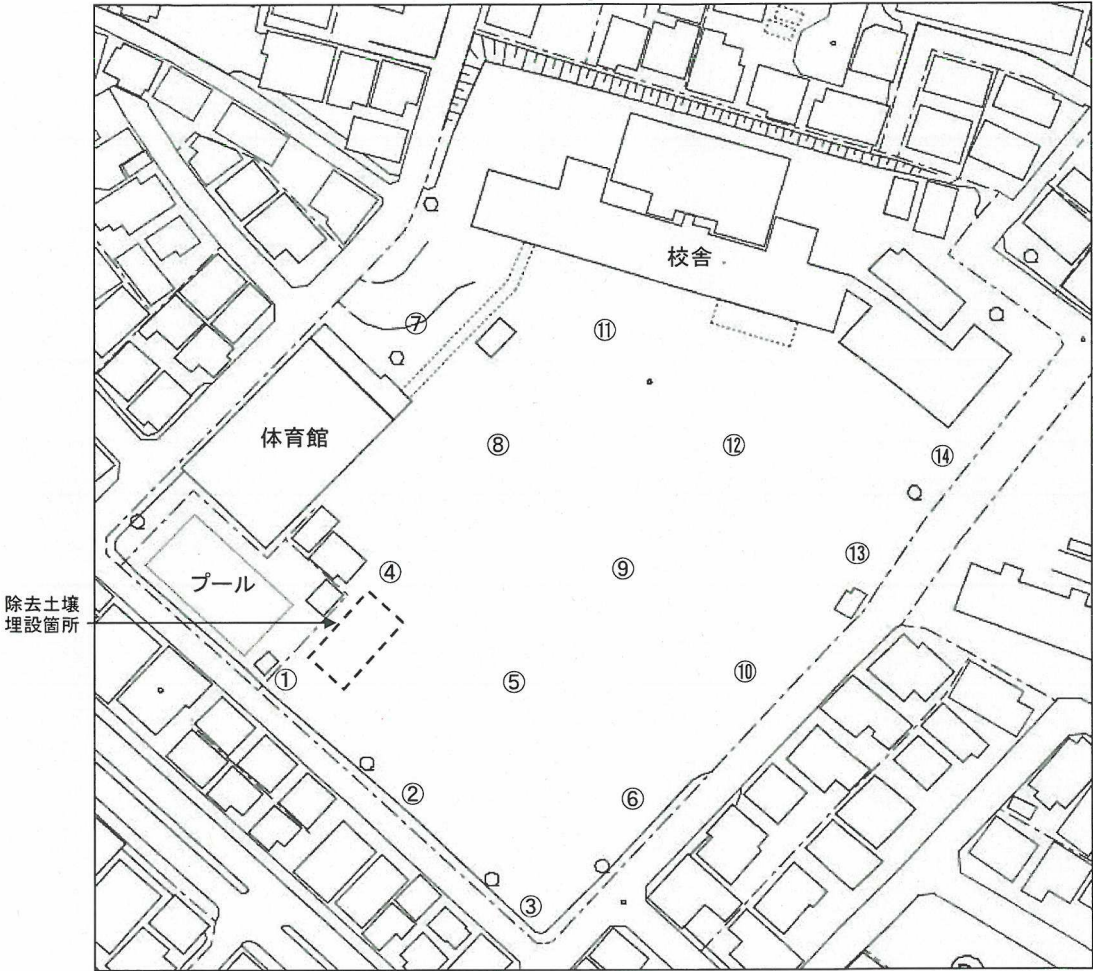

○除染完了日:平成24年5月9日
○測定日:平成26年2月5日(前回:平成25年11月1日) (単位:マイクロシーベルト/毎時)

測定箇所			※1環境省基準				※2柏市目標	
			100cm		50cm		5cm	
			今回	前回	今回	前回	今回	前回
①	プール横	樋	0.094	0.084	0.103	0.110	0.095	0.141
②	グラウンド	土	0.084	0.085	0.086	0.101	0.085	0.117
③	グラウンド	土	0.057	0.071	0.072	0.101	0.041	0.101
④	グラウンド	土	0.038	0.039	0.031	0.040	0.032	0.041
⑤	グラウンド	土	0.033	0.032	0.035	0.032	0.024	0.042
⑥	グラウンド	土	0.045	0.048	0.045	0.063	0.041	0.050
⑦	グラウンド	アスファルト	0.033	0.065	0.068	0.060	0.065	0.057
⑧	グラウンド	土	0.039	0.030	0.052	0.046	0.040	0.050
⑨	グラウンド	土	0.022	0.041	0.031	0.044	0.027	0.060
⑩	グラウンド	土	0.042	0.040	0.038	0.046	0.050	0.045
⑪	グラウンド	土	0.032	0.046	0.045	0.055	0.028	0.040
⑫	グラウンド	土	0.034	0.049	0.030	0.027	0.030	0.029
⑬	グラウンド	土	0.046	0.040	0.036	0.053	0.047	0.056
⑭	校舎横	側溝	0.073	0.061	0.062	0.085	0.093	0.093
平均			0.048	0.052	0.052	0.062	0.050	0.066

※1 環境省基準:地表高1m及び50cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満

※2 柏市目標:地表高5cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満