


放射線量マップ【逆井小学校】

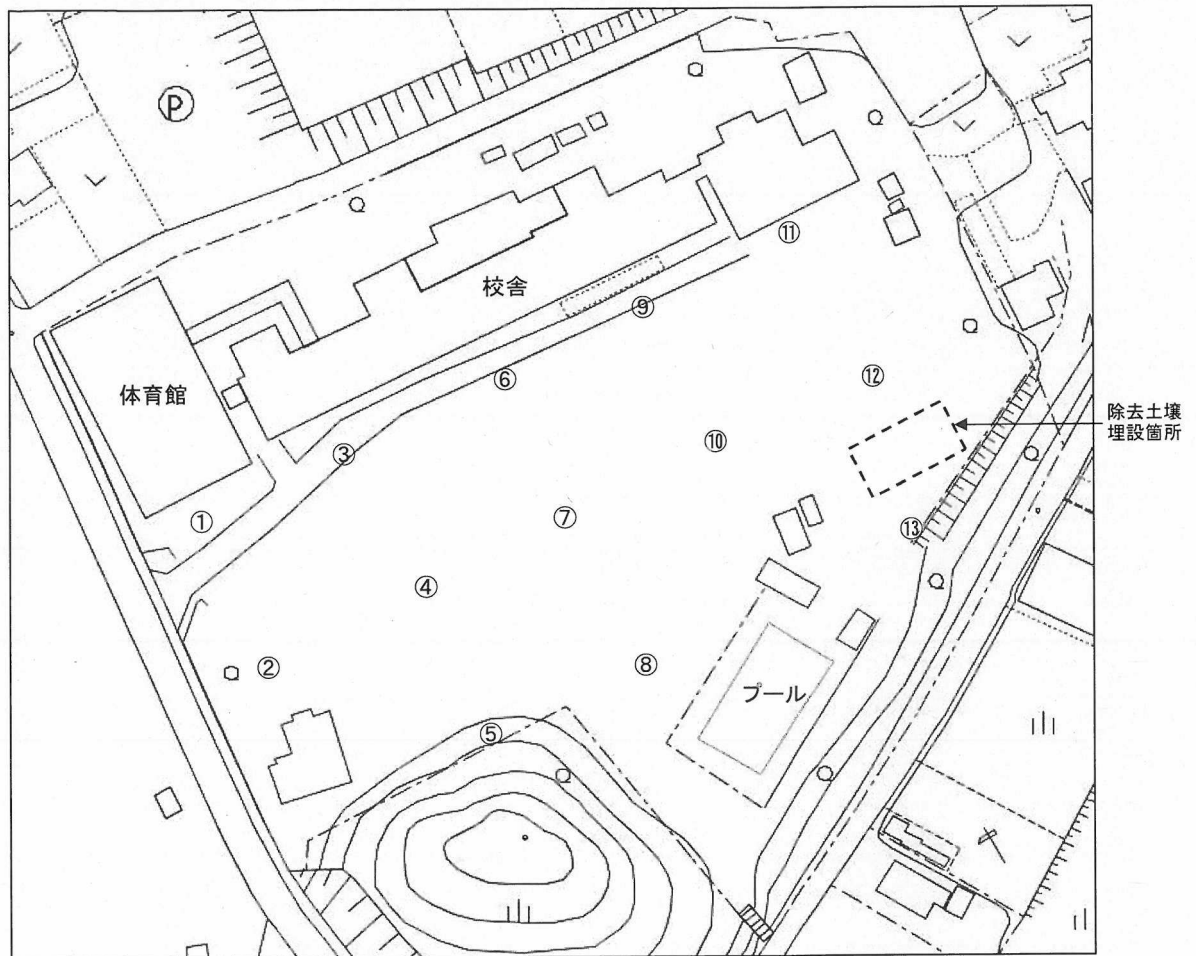

○除染完了日:平成24年8月30日

○測定日:平成26年2月19日(前回:平成25年11月11日)(単位:マイクロシーベルト/毎時)

測定箇所			※1環境省基準				※2柏市目標	
			100cm		50cm		5cm	
			今回	前回	今回	前回	今回	前回
①	グラウンド	土	0.051	0.109	0.061	0.101	0.034	0.103
②	グラウンド	土	0.063	0.072	0.063	0.054	0.050	0.063
③	グラウンド	舗装	0.051	0.059	0.061	0.062	0.060	0.055
④	グラウンド	土	0.053	0.057	0.046	0.034	0.043	0.042
⑤	グラウンド	土	0.063	0.068	0.061	0.059	0.049	0.057
⑥	グラウンド	舗装	0.046	0.063	0.055	0.048	0.045	0.049
⑦	グラウンド	土	0.039	0.063	0.033	0.069	0.034	0.069
⑧	グラウンド	土	0.062	0.105	0.083	0.131	0.067	0.159
⑨	グラウンド	舗装	0.056	0.045	0.060	0.059	0.040	0.034
⑩	グラウンド	土	0.047	0.059	0.058	0.076	0.068	0.045
⑪	グラウンド	舗装	0.058	0.072	0.055	0.074	0.046	0.058
⑫	グラウンド	土	0.048	0.052	0.040	0.050	0.057	0.042
⑬	グラウンド	土	0.049	0.073	0.056	0.072	0.048	0.093
平均			0.053	0.069	0.056	0.068	0.049	0.067

※1 環境省基準:地表高1m及び50cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満

※2 柏市目標:地表高5cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満