


# 放射線量マップ【富勢東小学校】

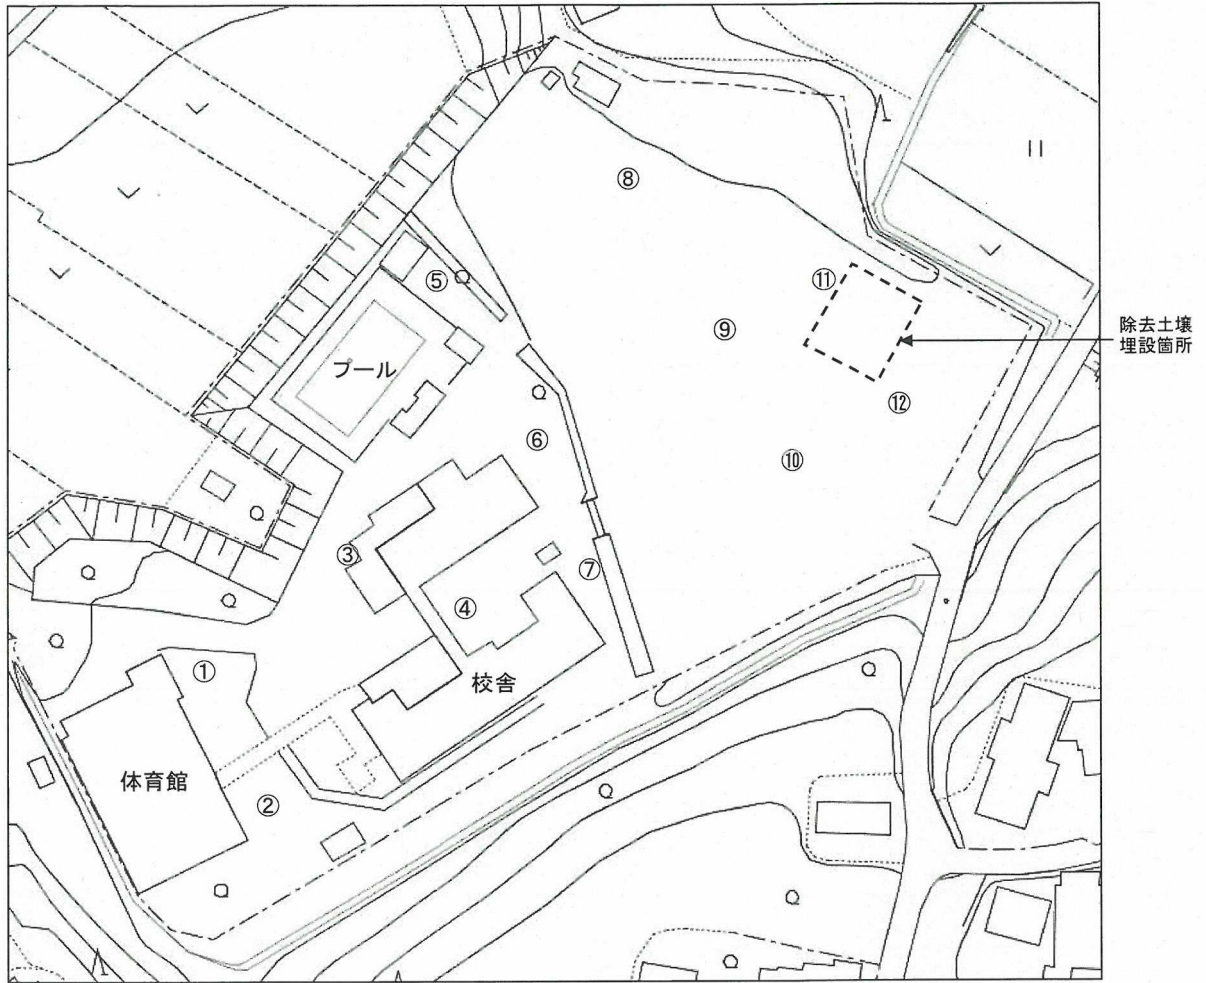

○除染完了日：平成24年4月9日

○測定日：平成26年2月3日(前回：平成25年11月1日) (単位：マイクロシーベルト/毎時)

| 測定箇所 |       |        | ※1環境省基準 |       |       |       | ※2柏市目標 |       |
|------|-------|--------|---------|-------|-------|-------|--------|-------|
|      |       |        | 100cm   |       | 50cm  |       | 5cm    |       |
|      |       |        | 今回      | 前回    | 今回    | 前回    | 今回     | 前回    |
| ①    | 体育館前  | アスファルト | 0.060   | 0.087 | 0.072 | 0.093 | 0.061  | 0.085 |
| ②    | 体育館前  | 土      | 0.091   | 0.100 | 0.092 | 0.109 | 0.099  | 0.105 |
| ③    | 校舎裏   | アスファルト | 0.074   | 0.088 | 0.083 | 0.101 | 0.066  | 0.084 |
| ④    | 校舎前   | アスファルト | 0.092   | 0.100 | 0.096 | 0.106 | 0.111  | 0.106 |
| ⑤    | プール前  | 土      | 0.068   | 0.078 | 0.077 | 0.096 | 0.075  | 0.091 |
| ⑥    | 校舎前   | アスファルト | 0.064   | 0.076 | 0.069 | 0.109 | 0.079  | 0.076 |
| ⑦    | 校舎前   | アスファルト | 0.087   | 0.092 | 0.095 | 0.093 | 0.072  | 0.111 |
| ⑧    | グラウンド | 土      | 0.045   | 0.045 | 0.056 | 0.076 | 0.048  | 0.060 |
| ⑨    | グラウンド | 土      | 0.054   | 0.059 | 0.067 | 0.059 | 0.061  | 0.064 |
| ⑩    | グラウンド | 土      | 0.052   | 0.057 | 0.065 | 0.073 | 0.060  | 0.063 |
| ⑪    | グラウンド | 土      | 0.078   | 0.062 | 0.073 | 0.066 | 0.072  | 0.055 |
| ⑫    | グラウンド | 土      | 0.075   | 0.078 | 0.074 | 0.092 | 0.073  | 0.077 |
| 平均   |       |        | 0.070   | 0.077 | 0.077 | 0.089 | 0.073  | 0.081 |

※1 環境省基準：地表高1m及び50cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満

※2 柏市目標：地表高5cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満