


放射線量マップ【風早南部小学校】

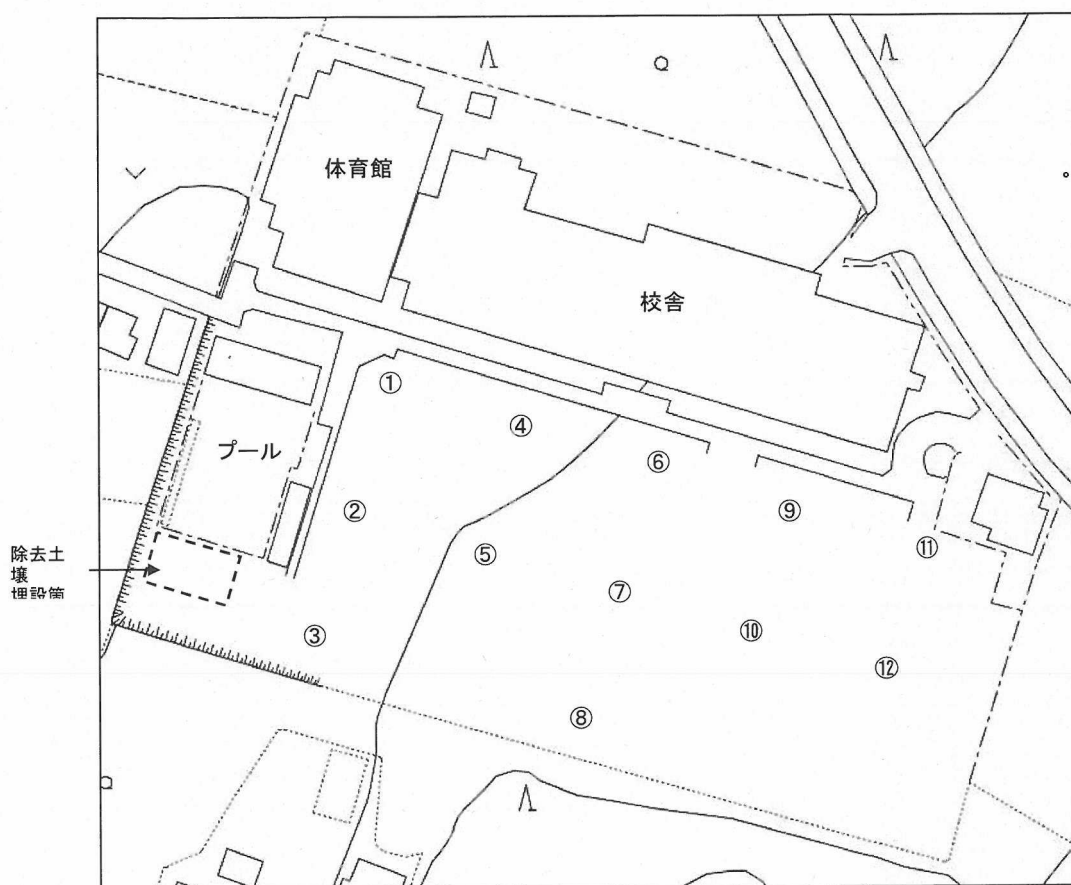

○除染完了日：平成24年7月12日

○測定日：平成26年2月19日（前回：平成25年11月11日）（単位：マイクロシーベルト/毎時）

測定箇所			※1環境省基準				※2柏市目標	
			100cm		50cm		5cm	
			今回	前回	今回	前回	今回	前回
①	グラウンド	舗装	0.101	0.137	0.082	0.145	0.088	0.116
②	グラウンド	舗装	0.059	0.079	0.071	0.088	0.065	0.118
③	グラウンド	側溝	0.056	0.061	0.064	0.057	0.056	0.065
④	グラウンド	土	0.064	0.074	0.061	0.048	0.048	0.062
⑤	グラウンド	土	0.068	0.066	0.065	0.055	0.079	0.066
⑥	グラウンド	土	0.072	0.041	0.042	0.056	0.051	0.041
⑦	グラウンド	土	0.051	0.057	0.056	0.051	0.046	0.042
⑧	グラウンド	側溝	0.051	0.088	0.058	0.085	0.051	0.064
⑨	グラウンド	土	0.054	0.062	0.056	0.055	0.056	0.037
⑩	グラウンド	土	0.061	0.061	0.085	0.076	0.061	0.060
⑪	グラウンド	土	0.065	0.062	0.050	0.056	0.048	0.046
⑫	グラウンド	土	0.054	0.052	0.046	0.037	0.043	0.042
平均			0.063	0.070	0.061	0.067	0.058	0.063

※1 環境省基準：地表高1m及び50cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満

※2 柏市目標：地表高5cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満