


放射線量マップ【大津ヶ丘第一小学校】

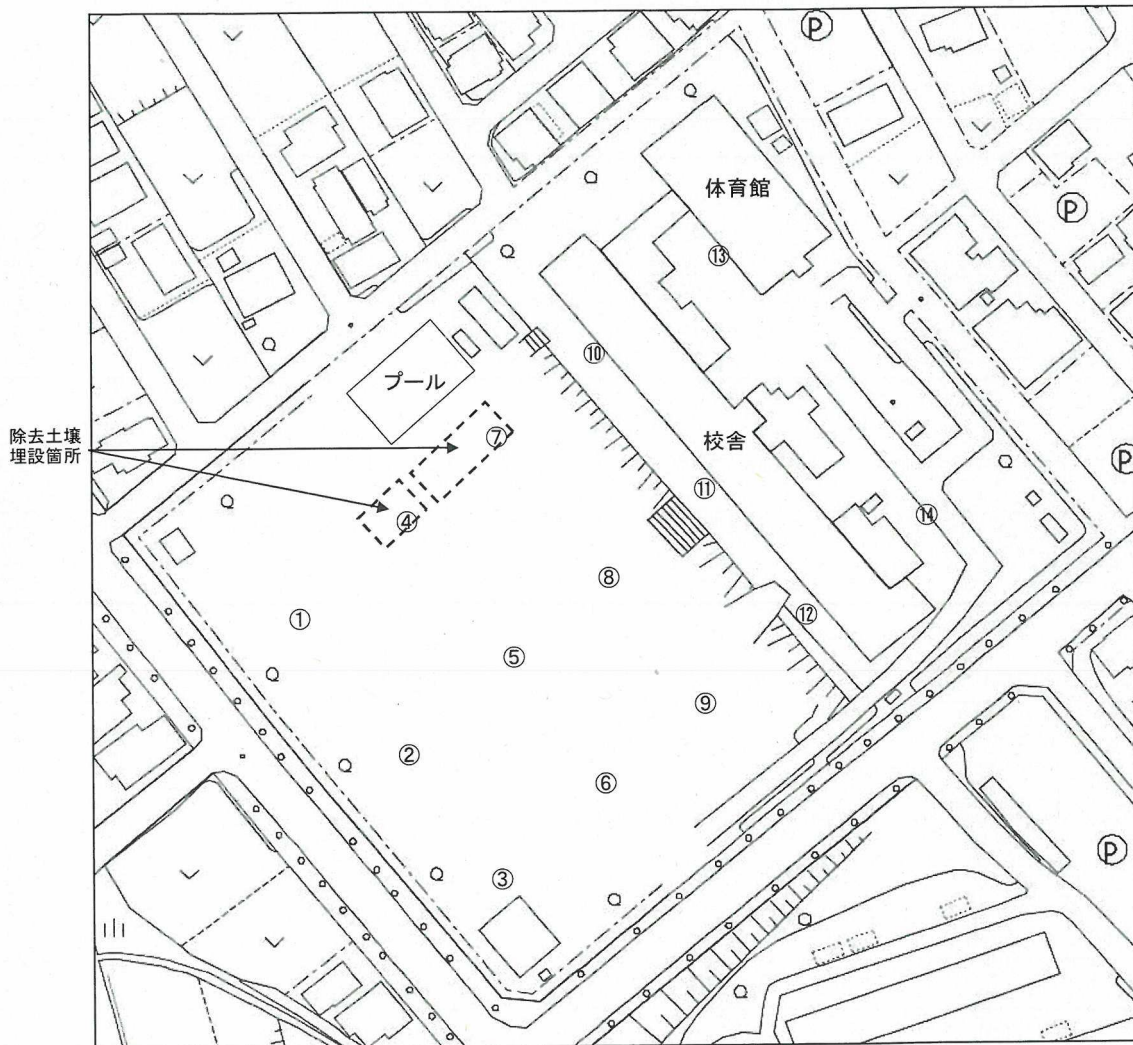

○除染完了日:平成24年4月9日

○測定日:平成26年2月6日(前回:平成25年11月8日) (単位:マイクロシーベルト/毎時)

測定箇所			※1環境省基準				※2柏市目標	
			100cm		50cm		5cm	
			今回	前回	今回	前回	今回	前回
①	グラウンド	土	0.056	0.062	0.050	0.071	0.049	0.048
②	グラウンド	土	0.040	0.042	0.046	0.049	0.046	0.042
③	グラウンド	土	0.047	0.081	0.077	0.045	0.052	0.068
④	グラウンド	土	0.068	0.064	0.071	0.070	0.058	0.067
⑤	グラウンド	土	0.040	0.036	0.043	0.057	0.051	0.058
⑥	グラウンド	土	0.050	0.046	0.040	0.051	0.051	0.062
⑦	グラウンド	土	0.061	0.075	0.073	0.078	0.075	0.075
⑧	グラウンド	土	0.044	0.062	0.049	0.070	0.050	0.079
⑨	グラウンド	土	0.042	0.050	0.054	0.057	0.051	0.042
⑩	校舎前	土	0.054	0.069	0.074	0.066	0.067	0.066
⑪	校舎前	土	0.074	0.093	0.082	0.099	0.074	0.094
⑫	校舎前	土	0.054	0.056	0.049	0.060	0.051	0.059
⑬	通路	土	0.111	0.105	0.110	0.112	0.157	0.116
⑭	通路	土	0.075	0.109	0.104	0.138	0.098	0.152
平均			0.058	0.068	0.066	0.073	0.066	0.073

※1 環境省基準:地表高1m及び50cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満

※2 柏市目標:地表高5cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満