


放射線量マップ【柏中学校】

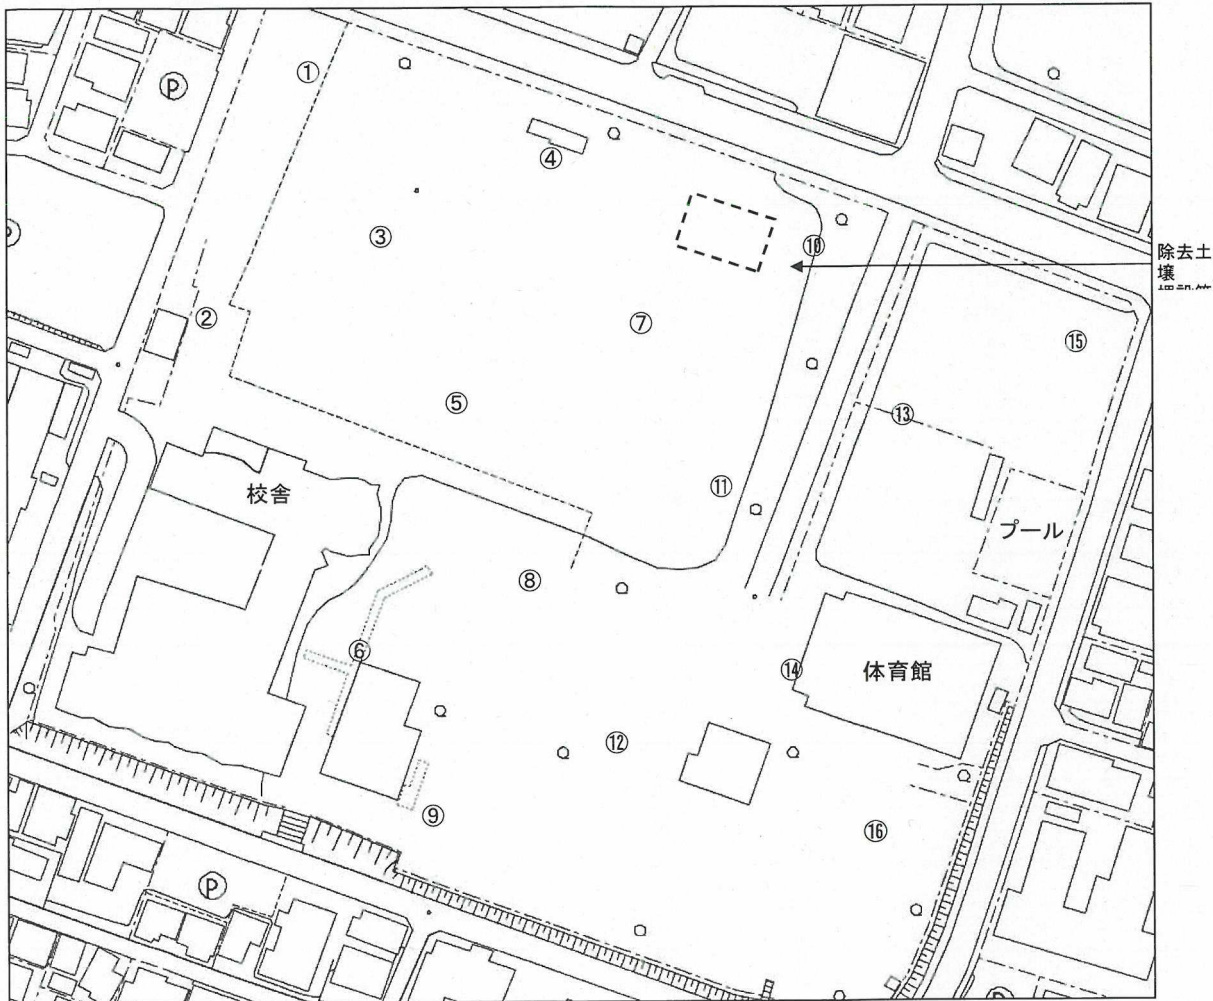

○除染完了日:平成24年11月29日

○測定日:平成26年2月5日(前回:平成25年11月8日) (単位:マイクロシーベルト/毎時)

測定箇所			※1環境省基準		※2柏市目標			
			100cm		50cm		5cm	
			今回	前回	今回	前回	今回	前回
①	グラウンド	土	0.116	0.095	0.122	0.101	0.104	0.118
②	グラウンド	土	0.091	0.072	0.088	0.070	0.179	0.098
③	グラウンド	土	0.072	0.091	0.075	0.075	0.054	0.066
④	グラウンド	土	0.083	0.074	0.068	0.091	0.065	0.091
⑤	グラウンド	土	0.075	0.084	0.093	0.077	0.070	0.087
⑥	校舎前	土	0.086	0.098	0.098	0.085	0.076	0.093
⑦	グラウンド	土	0.053	0.064	0.066	0.056	0.065	0.066
⑧	通路	舗装	0.070	0.082	0.087	0.079	0.059	0.075
⑨	グラウンド	土	工事中	0.117	工事中	0.141	工事中	0.162
⑩	グラウンド	土	0.092	0.085	0.085	0.092	0.090	0.094
⑪	グラウンド	土	0.089	0.111	0.104	0.112	0.090	0.102
⑫	グラウンド	土	工事中	0.078	工事中	0.061	工事中	0.064
⑬	バレーコート	土	0.041	0.064	0.047	0.059	0.035	0.055
⑭	体育館前	土	0.098	0.124	0.103	0.112	0.101	0.116
⑮	テニスコート	土	0.036	0.050	0.038	0.054	0.049	0.053
⑯	グラウンド	土	工事中	0.049	工事中	0.025	工事中	0.032
平均			0.077	0.084	0.083	0.081	0.080	0.086

※1 環境省基準:地表高1mにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満

※2 柏市目標:地表高50cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満